






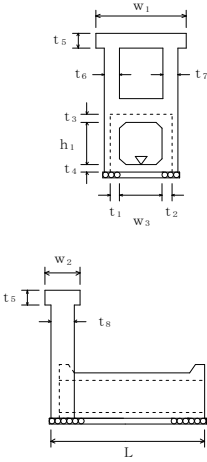

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
6 河川編	1 築堤・護岸	7 法覆護岸工	4		護岸付属物工	幅 w	-30
						高 さ h	-30
6 河川編	1 築堤・護岸	10 水制工	8		杭出し水制工	基 準 高 ▽	±50
						幅 w	±300
						方 向	±7°
						延 長 L	-200
6 河川編	1 築堤・護岸	13 光ケーブル配管工	3		配管工	埋 設 深 t	0～+50
						延 長 L	-200

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
		
1組毎		
接続部（地上機器部）間毎に1箇所。		
接続部（地上機器部）間毎で全数。 【管路センターで測定】		



編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
6 河川編	1 築堤・護岸	13 光ケーブル配管工	4		ハンドホール工	基 準 高 ▽	±30
						※厚さ $t_1 \sim t_5$	-20
						※幅 $w_1, w_2$	-30
						※高さ $h_1, h_2$	-30
6 河川編	3 樋門・樋管	5 樋門・樋管本体工	6	1	函渠工 (本体工)	基 準 高 ▽	±30
						厚さ $t_1 \sim t_8$	-20
						幅 $w_1, w_2$	-30
						内空幅 $w_3$	-30
						内空高 $h_1$	±30
						延 長 $L$	-200
6 河川編	3 樋門・樋管	5 樋門・樋管本体工	6	2	函渠工 (ヒューム管) (PC管) (コルゲートパイプ) (ダクタイル鋳鉄管)	基 準 高 ▽	±30
						延 長 $L$	-200

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1 箇所毎 ※は現場打部分のある場合		
柔構造樋門の場合は埋戻前（載荷前）に測定する。		
函渠寸法は、両端、施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所にて測定。 門柱、操作台等は、図面の寸法表示箇所にて測定。 プレキャスト製品使用の場合は、製品寸法を規格証明書で確認するものとし、『基準高』と『延長』を測定。		
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
1 施工箇所毎		


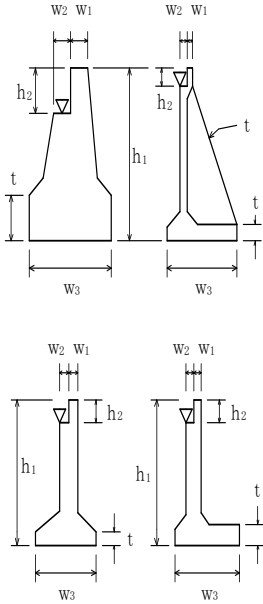
編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値
6 河川 編	3 樋門・ 樋管	5 樋門・ 樋管本 体工	7 8		翼壁工 水叩工	基 準 高 ▽		±30
						厚 さ t		-20
						幅 w		-30
						高 さ h		±30
						延 長 L		-50
6 河川 編	4 水門	6 水門本 体工	7 8 9 10 11		床版工 堰柱工 門柱工 ゲート操作台工 胸壁工	基 準 高 ▽		±30
						厚 さ t		-20
						幅 w		-30
						高 さ h		±30
						延 長 L		-50
6 河川 編	5 堰	6 可動堰 本 体工	13 14		閘門工 土砂吐工	基 準 高 ▽		±30
						厚 さ t		-20
						幅 w		-30
						高 さ h		±30
						延 長 L		-50
6 河川 編	5 堰	7 固定堰 本 体工	8 9 10		堰本 体工 水叩工 土砂吐工	基 準 高 ▽		±30
						厚 さ t		-20
						幅 w		-30
						高 さ h		±30
						堰 長 L	L < 20m	-50
							L ≥ 20m	-100

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
図面の寸法表示箇所にて測定。		
図面の寸法表示箇所にて測定。		
図面の寸法表示箇所にて測定。		
基準高、幅、高さ、厚さは両端、施工継手箇所及び構造図の寸法表示箇所にて測定。		

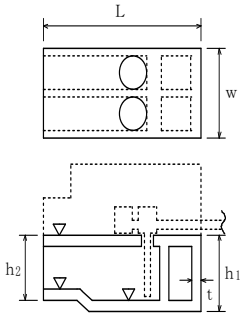
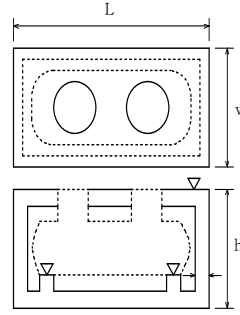
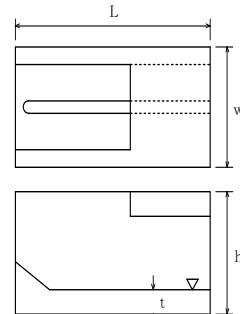
編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
6 河川編	5 堰	8 魚道工	3		魚道本体工	基 準 高 $\nabla$	±30
						厚 さ $t_1, t_2$	-20
						幅 $w$	-30
						高 さ $h_1, h_2$	-30
						延 長 $L$	-200
6 河川編	5 堰	9 管理橋橋下部工	2		管理橋橋台工	基 準 高 $\nabla$	±20
						厚 さ $t$	-20
						天 端 幅 $w_1$ (橋軸方向)	-10
						天 端 幅 $w_2$ (橋軸方向)	-10
						敷 幅 $w_3$ (橋軸方向)	-50
						高 さ $h_1$	-50
						胸壁の高さ $h_2$	-30
						天 端 長 $\ell_1$	-50
						敷 長 $\ell_2$	-50
						胸壁間距離 $\ell$	±30
						支 点 長 及 び 中心線の変 化	±50

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は図面の寸法表示箇所で測定。		


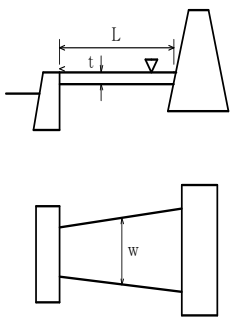
編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
6 河川 編	6 排水 機場	4 機場 本工	6		本工	基 準 高 ▽	±30
						厚 さ t	-20
						幅 w	-30
						高さ h <sub>1</sub> , h <sub>2</sub>	±30
						延 長 L	-50
6 河川 編	6 排水 機場	4 機場 本工	7		燃料貯油槽工	基 準 高 ▽	±30
						厚 さ t	-20
						幅 w	-30
						高 さ h	±30
						延 長 L	-50
6 河川 編	6 排水 機場	5 沈砂池工	7		コンクリート床版工	基 準 高 ▽	±30
						厚 さ t	-20
						幅 w	-30
						高 さ h	±30
						延 長 L	-50

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
図面の表示箇所にて測定。		
図面の表示箇所にて測定。		
図面の表示箇所にて測定。		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
6 河川 編	7 床止め・床固め	4 床止め工	6		本体工 (床固め本体工)	基 準 高 ▽	±30
						天 端 幅 $w_1, w_3$	-30
						堤 幅 $w_2$	-30
						堤 長 $L_1, L_2$	-100
						水通し幅 $\ell_1, \ell_2$	±50
6 河川 編	7 床止め・床固め	4 床止め工	8		水叩工	基 準 高 ▽	±30
						厚 さ $t$	-30
						幅 $w$	-100
						延 長 $L$	-100
6 河川 編	7 床止め・床固め	5 床固め工	6		側壁工	基 準 高 ▽	±30
						天 端 幅 $w_1$	-30
						堤 幅 $w_2$	-30
						長 さ $L$	-100

単位：mm

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
図面に表示してある箇所にて測定。		
基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所にて測定。 厚さは目地及びその中間点にて測定。		
1．図面の寸法表示箇所にて測定。 2．上記以外の測定箇所の標準は、天端幅・天端高で各測点及びジョイント毎に測定。 3．長さは、天端中心線の水平延長、又は、測点に直角な水平延長を測定。	