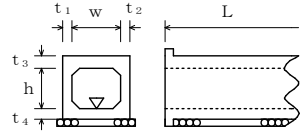







単位：mm

| 編             | 章             | 節                 | 条 | 枝番 | 工 種      | 測 定 項 目           |                     | 規 格 値                                                   | 測 定 基 準                                                        | 測 定 箇 所                                                                               | 摘 要       |
|---------------|---------------|-------------------|---|----|----------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10<br>道路<br>編 | 1<br>道路<br>改良 | 3<br>工場<br>製作工    | 2 |    | 遮音壁支柱製作工 | 部材                | 部材長 $\ell$ (m)      | $\pm 3 \cdots \ell \leq 10$<br>$\pm 4 \cdots \ell > 10$ | 図面の寸法表示箇所にて測定。                                                 |                                                                                       | 10-1-3-2  |
|               |               |                   |   |    |          |                   |                     |                                                         |                                                                |                                                                                       |           |
| 10<br>道路<br>編 | 1<br>道路<br>改良 | 9<br>カル<br>バート工   | 6 |    | 場所打函渠工   | 基 準 高 $\nabla$    |                     | $\pm 30$                                                | 両端、施工継手及び図面の寸法表示箇所にて測定。                                        |    | 10-1-9-6  |
|               |               |                   |   |    |          | 厚さ $t_1 \sim t_4$ |                     | -20                                                     |                                                                |                                                                                       |           |
|               |               |                   |   |    |          | 幅 (内法) $w$        |                     | -30                                                     |                                                                |                                                                                       |           |
|               |               |                   |   |    |          | 高 さ $h$           |                     | $\pm 30$                                                |                                                                |                                                                                       |           |
|               |               |                   |   |    |          | 延長<br>$L$         | $L < 20\text{m}$    | -50                                                     |                                                                |                                                                                       |           |
|               |               |                   |   |    |          |                   | $L \geq 20\text{m}$ | -100                                                    |                                                                |                                                                                       |           |
| 10<br>道路<br>編 | 1<br>道路<br>改良 | 11<br>落石<br>雪害防止工 | 4 |    | 落石防止網工   | 幅 $w$             |                     | -200                                                    | 1 施工箇所毎                                                        |                                                                                       | 10-1-11-4 |
|               |               |                   |   |    |          | 延 長 $L$           |                     | -200                                                    |                                                                |                                                                                       |           |
|               |               |                   |   |    |          |                   |                     |                                                         |                                                                |                                                                                       |           |
| 10<br>道路<br>編 | 1<br>道路<br>改良 | 11<br>落石<br>雪害防止工 | 5 |    | 落石防護柵工   | 高 さ $h$           |                     | $\pm 30$                                                | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、施工延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 |  | 10-1-11-5 |
|               |               |                   |   |    |          | 延 長 $L$           |                     | -200                                                    | 1 施工箇所毎                                                        |                                                                                       |           |
|               |               |                   |   |    |          |                   |                     |                                                         |                                                                |                                                                                       |           |



出来形管理基準及び規格値

| 編              | 章               | 節                         | 条 | 枝番 | 工 種    | 測 定 項 目                | 規 格 値                              | 測 定 基 準                                                        | 測 定 箇 所                                                                               | 摘 要       |
|----------------|-----------------|---------------------------|---|----|--------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10<br>道 路<br>編 | 1<br>道 路<br>改 良 | 11<br>落 石<br>雪 害<br>防 止 工 | 6 |    | 防雪柵工   | 高 さ h                  | ±30                                | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、施工延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 |    | 10-1-11-6 |
|                |                 |                           |   |    |        | 延 長 L                  | -200                               | 1 施工箇所毎                                                        |                                                                                       |           |
|                |                 |                           |   |    |        | 基礎                     | 幅 w <sub>1</sub> , w <sub>2</sub>  | -30                                                            |                                                                                       |           |
|                |                 |                           |   |    |        |                        | 高 さ h                              | -30                                                            |                                                                                       |           |
|                |                 |                           |   |    |        |                        |                                    |                                                                |                                                                                       |           |
| 10<br>道 路<br>編 | 1<br>道 路<br>改 良 | 11<br>落 石<br>雪 害<br>防 止 工 | 7 |    | 雪崩予防柵工 | 高 さ h                  | ±30                                | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、施工延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 |    | 10-1-11-7 |
|                |                 |                           |   |    |        | 延 長 L                  | -200                               | 1 施工箇所毎                                                        |                                                                                       |           |
|                |                 |                           |   |    |        | 基礎                     | 幅 w <sub>1</sub> , w <sub>2</sub>  | -30                                                            |                                                                                       |           |
|                |                 |                           |   |    |        |                        | 高 さ h                              | -30                                                            |                                                                                       |           |
|                |                 |                           |   |    |        | アン<br>カ<br>ー<br>長<br>ℓ | 打 込 み ℓ                            | -10%                                                           |                                                                                       |           |
|                |                 |                           |   |    |        |                        | 埋 込 み ℓ                            | -5%                                                            |                                                                                       |           |
| 10<br>道 路<br>編 | 1<br>道 路<br>改 良 | 12<br>遮 音<br>壁 工          | 4 |    | 遮音壁基礎工 | 幅 w                    | -30                                | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、施工延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 |  | 10-1-12-4 |
|                |                 |                           |   |    |        | 高 さ h                  | -30                                |                                                                |                                                                                       |           |
|                |                 |                           |   |    |        | 延 長 L                  | -200                               | 1 施工箇所毎                                                        |                                                                                       |           |
| 10<br>道 路<br>編 | 1<br>道 路<br>改 良 | 12<br>遮 音<br>壁 工          | 5 |    | 遮音壁本体工 | 支柱                     | 間隔 w <sub>1</sub> , w <sub>2</sub> | ±15                                                            |  | 10-1-12-5 |
|                |                 |                           |   |    |        |                        | ず れ a                              | 10                                                             |                                                                                       |           |
|                |                 |                           |   |    |        |                        | ねじれ b-c                            | 5                                                              |                                                                                       |           |
|                |                 |                           |   |    |        |                        | 倒 れ d                              | h×0.5%                                                         |                                                                                       |           |
|                |                 |                           |   |    |        | 高 さ h                  | +30, -20                           |                                                                |                                                                                       |           |
|                |                 |                           |   |    |        | 延 長 L                  | -200                               | 1 施工箇所毎                                                        |                                                                                       |           |

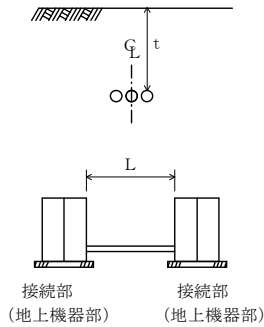


| 編                 | 章           | 節                | 条 | 枝番 | 工 種                            | 測定項目   | 規 格 値         |           |                                                          | 測 定 基 準                                                                                                | 測 定 箇 所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 摘 要    |
|-------------------|-------------|------------------|---|----|--------------------------------|--------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                   |             |                  |   |    |                                |        | 個々の測定値<br>(X) |           | 10個の測定値<br>の平均(X <sub>10</sub> )                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|                   |             |                  |   |    |                                |        | 中規模<br>以上     | 小規模<br>以下 | 中規模以上                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 10<br>道<br>路<br>編 | 2<br>舗<br>装 | 4<br>舗<br>装<br>工 |   |    | 歩道路盤工<br>取合舗装路盤工<br>路肩舗装路盤工    | 基準高▽   | ±50           |           | —                                                        | 基準高は片側延長40m毎に1箇所の割<br>で測定。<br>厚さは、片側延長200m毎に1箇所掘<br>り起こして測定。<br>幅は、片側延長80m毎に1箇所測定。<br><br>※両端部2点で測定する。 | 工事規模の考え方<br>中規模とは、1層あたりの施工面積<br>が2000㎡以上とする。<br>小規模とは、表層及び基層の加熱ア<br>スファルト混合物の総使用量が500 t<br>未満あるいは施工面積が2000 ㎡未<br>満。<br>厚さは、個々の測定値が10個に9個<br>以上の割合で規格値を満足しなければ<br>ならないとともに、10個の測定値<br>の平均値 (X <sub>10</sub> ) について満足しな<br>ければならない。ただし、厚さの<br>データ数が10個未満の場合は測定値<br>の平均値は適用しない。<br>コア採取について<br>橋面舗装等でコア採取により床版<br>等に損傷を与える恐れのある場合<br>は、他の方法によることが出来る。 | 10-2-4 |
|                   |             |                  |   |    |                                | 厚<br>さ | t <<br>15cm   | -30       | -10                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|                   |             |                  |   |    |                                |        | t ≥<br>15cm   | -45       | -15                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|                   |             |                  |   |    |                                | 幅      | -100          |           | —                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|                   |             |                  |   |    |                                |        |               |           |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 10<br>道<br>路<br>編 | 2<br>舗<br>装 | 4<br>舗<br>装<br>工 |   |    | 歩道舗装工<br>取合舗装工<br>路肩舗装工<br>表層工 | 厚 さ    | -9            | -3        | 幅は、片側延長80m毎に1箇所の割で<br>測定。厚さは、片側延長200m毎に1<br>箇所コアを採取して測定。 |                                                                                                        | 10-2-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|                   |             |                  |   |    |                                | 幅      | -25           | —         |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|                   |             |                  |   |    |                                |        |               |           |                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |

単位：mm

## 出来形管理基準及び規格値






| 編                 | 章           | 節                               | 条 | 枝番 | 工 種               | 測 定 項 目        | 規 格 値    | 測 定 基 準                                                      | 測 定 箇 所                                                                               | 摘 要      |
|-------------------|-------------|---------------------------------|---|----|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10<br>道<br>路<br>編 | 2<br>舗<br>装 | 5<br>排<br>水<br>構<br>造<br>物<br>工 | 9 |    | 排水性舗装用路肩排水工       | 基 準 高 $\nabla$ | $\pm 30$ | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 |                                                                                       | 10-2-5-9 |
|                   |             |                                 |   |    |                   | 延 長 L          | -200     | 1箇所／1施工箇所                                                    |                                                                                       |          |
| 10<br>道<br>路<br>編 | 2<br>舗<br>装 | 7<br>踏<br>掛<br>版<br>工           | 4 |    | 踏掛版工<br>(コンクリート工) | 基 準 高          | $\pm 20$ | 1箇所／1踏掛版                                                     |                                                                                       | 10-2-7-4 |
|                   |             |                                 |   |    |                   | 各 部 の 厚 さ      | $\pm 20$ | 1箇所／1踏掛版                                                     |                                                                                       |          |
|                   |             |                                 |   |    |                   | 各 部 の 長 さ      | $\pm 30$ | 1箇所／1踏掛版                                                     |                                                                                       |          |
|                   |             |                                 |   |    | (ラバーシュー)          | 各 部 の 長 さ      | $\pm 20$ | 全数                                                           |                                                                                       |          |
|                   |             |                                 |   |    |                   | 厚 さ            | —        |                                                              |                                                                                       |          |
|                   |             |                                 |   |    | (アンカーボルト)         | 中 心 の ず れ      | $\pm 20$ | 全数                                                           |                                                                                       |          |
|                   |             |                                 |   |    |                   | ア ン カ ー 長      | $\pm 20$ | 全数                                                           |                                                                                       |          |
| 10<br>道<br>路<br>編 | 2<br>舗<br>装 | 9<br>標<br>識<br>工                | 4 | 1  | 大型標識工<br>(標識基礎工)  | 幅 $w_1, w_2$   | -30      | 基礎一基毎                                                        |   | 10-2-9-4 |
|                   |             |                                 |   |    |                   | 高 さ h          | -30      |                                                              |                                                                                       |          |
|                   |             |                                 |   |    |                   |                |          |                                                              |                                                                                       |          |
| 10<br>道<br>路<br>編 | 2<br>舗<br>装 | 9<br>標<br>識<br>工                | 4 | 2  | 大型標識工<br>(標識柱工)   | 設置高さ H         | 設計値以上    | 1箇所／1基                                                       |  | 10-2-9-4 |
|                   |             |                                 |   |    |                   |                |          |                                                              |                                                                                       |          |

単位：mm

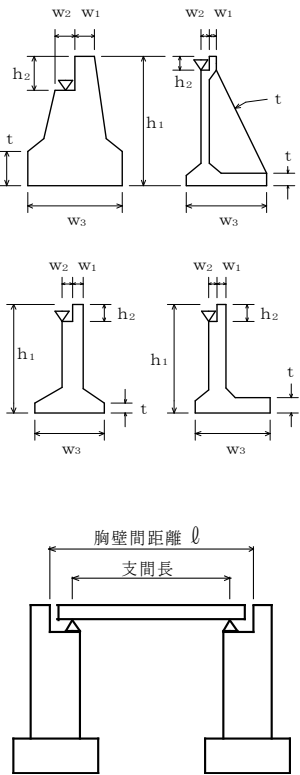
| 編           | 章        | 節                 | 条 | 枝番 | 工 種                 | 測 定 項 目            | 規 格 値 | 測 定 基 準               | 測 定 箇 所                                                                               | 摘 要       |
|-------------|----------|-------------------|---|----|---------------------|--------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10<br>道 路 編 | 2<br>舗 装 | 12<br>道路付<br>属施設工 | 5 | 1  | ケーブル配管工             | 埋 設 深 $t$          | 0～+50 | 接続部間毎に1箇所             |    | 10-2-12-5 |
|             |          |                   |   |    |                     | 延 長 $L$            | -200  | 接続部間毎で全数              |                                                                                       |           |
|             |          |                   |   |    |                     |                    |       |                       |                                                                                       |           |
| 10<br>道 路 編 | 2<br>舗 装 | 12<br>道路付<br>属施設工 | 5 | 2  | ケーブル配管工<br>(ハンドホール) | 基 準 高 $\nabla$     | ±30   | 1箇所毎<br>※印は、現場打ちのある場合 |    | 10-2-12-5 |
|             |          |                   |   |    |                     | ※厚さ $t_1 \sim t_5$ | -20   |                       |                                                                                       |           |
|             |          |                   |   |    |                     | ※幅 $w_1, w_2$      | -30   |                       |                                                                                       |           |
|             |          |                   |   |    |                     | ※高さ $h_1, h_2$     | -30   |                       |                                                                                       |           |
|             |          |                   |   |    |                     |                    |       |                       |                                                                                       |           |
| 10<br>道 路 編 | 2<br>舗 装 | 12<br>道路付<br>属施設工 | 6 |    | 照明工<br>(照明柱基礎工)     | 幅 $w$              | -30   | 1箇所／1施工箇所             |  | 10-2-12-6 |
|             |          |                   |   |    |                     | 高 さ $h$            | -30   |                       |                                                                                       |           |
|             |          |                   |   |    |                     |                    |       |                       |                                                                                       |           |

出来形管理基準及び規格値

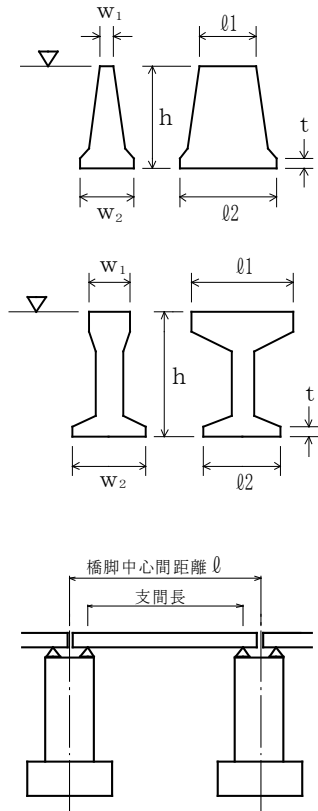
単位：mm

| 編              | 章               | 節                    | 条 | 枝番 | 工 種     | 測 定 項 目          |                                 | 規 格 値                               | 測 定 基 準                                                                                                                                | 測 定 箇 所                   | 摘 要                                                                                  |          |
|----------------|-----------------|----------------------|---|----|---------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10<br>道 路<br>編 | 3<br>橋 梁<br>下 部 | 3<br>工 場<br>製 作<br>工 | 3 |    | 鋼製橋脚製作工 | 部 材              |                                 | 脚柱とベースプレート<br>の鉛直度<br>$\delta$ (mm) | $w/500$                                                                                                                                | 各脚柱、ベースプレートを測定。           |   | 10-3-3-3 |
|                |                 |                      |   |    |         |                  | ベ<br>ー<br>ス<br>プ<br>レ<br>ー<br>ト | 孔の位置                                | $\pm 2$                                                                                                                                | 全数を測定。                    |   | 10-3-3-3 |
|                |                 |                      |   |    |         |                  |                                 | 孔の径 d                               | 0 ～ 5                                                                                                                                  | 全数を測定。                    |                                                                                      |          |
|                |                 |                      |   |    |         | 仮<br>組<br>立<br>時 |                                 | 柱の中心間隔、<br>対角長 L (m)                | $\pm 5 \cdots L \leq 10\text{m}$<br>$\pm 10 \cdots$<br>$10 < L \leq 20\text{m}$<br>$\pm (10 + (L - 20)/10) \cdots$<br>$20\text{m} < L$ | 両端部及び片持ばり部を測定。            |   | 10-3-3-3 |
|                |                 |                      |   |    |         |                  |                                 | はりのカンバー<br>及び柱の曲がり<br>$\delta$ (mm) | $L/1,000$                                                                                                                              | 各主構の各格点を測定。               |   | 10-3-3-3 |
|                |                 |                      |   |    |         |                  |                                 | 柱 の 鉛 直 度<br>$\delta$ (mm)          | $10 \cdots H \leq 10$<br>$H \cdots H > 10$                                                                                             | 各柱及び片持ばり部を測定。<br>H：高さ (m) |  | 10-3-3-3 |
|                |                 |                      |   |    |         |                  |                                 |                                     |                                                                                                                                        |                           |                                                                                      |          |

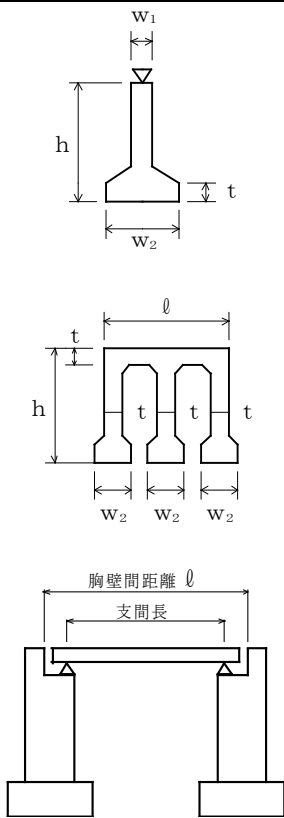

単位：mm

| 編              | 章               | 節          | 条 | 枝番 | 工 種   | 測 定 項 目                                                                       | 規 格 値            | 測 定 基 準                                                     | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要      |
|----------------|-----------------|------------|---|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10<br>道 路<br>編 | 3<br>橋 梁<br>下 部 | 6<br>橋 台 工 | 8 |    | 橋台躯体工 | 基 準 高 $\nabla$                                                                | $\pm 20$         | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。<br>箱抜き形状の詳細については「道路橋支承便覧」による。 |  | 10-3-6-8 |
|                |                 |            |   |    |       | 厚 さ t                                                                         | -20              |                                                             |                                                                                     |          |
|                |                 |            |   |    |       | 天 端 幅 $w_1$<br>(橋軸方向)                                                         | -10              |                                                             |                                                                                     |          |
|                |                 |            |   |    |       | 天 端 幅 $w_2$<br>(橋軸方向)                                                         | -10              |                                                             |                                                                                     |          |
|                |                 |            |   |    |       | 敷 幅 $w_3$<br>(橋軸方向)                                                           | -50              |                                                             |                                                                                     |          |
|                |                 |            |   |    |       | 高 さ $h_1$                                                                     | -50              |                                                             |                                                                                     |          |
|                |                 |            |   |    |       | 胸壁の高さ $h_2$                                                                   | -30              |                                                             |                                                                                     |          |
|                |                 |            |   |    |       | 天 端 長 $\ell_1$                                                                | -50              |                                                             |                                                                                     |          |
|                |                 |            |   |    |       | 敷 長 $\ell_2$                                                                  | -50              |                                                             |                                                                                     |          |
|                |                 |            |   |    |       | 胸壁間距離 $\ell$                                                                  | $\pm 30$         |                                                             |                                                                                     |          |
|                |                 |            |   |    |       | 支 間 長 及 び<br>中心線の変位                                                           | $\pm 50$         |                                                             |                                                                                     |          |
|                |                 |            |   |    |       | 支<br>承<br>部<br>ア<br>ン<br>カ<br>ー<br>ボ<br>ルト<br>の<br>箱<br>抜<br>き<br>規<br>格<br>値 | 計画高              | +10～-20                                                     |                                                                                     |          |
|                |                 |            |   |    |       |                                                                               | 平面位置             | $\pm 20$                                                    |                                                                                     |          |
|                |                 |            |   |    |       |                                                                               | アンカーボルト孔の<br>鉛直度 | 1/50以下                                                      |                                                                                     |          |
|                |                 |            |   |    |       |                                                                               |                  |                                                             |                                                                                     |          |




単位：mm

| 編              | 章               | 節                       | 条 | 枝番 | 工 種                | 測 定 項 目                                                                           |                  | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                         | 測 定 箇 所                                                                              | 摘 要      |         |
|----------------|-----------------|-------------------------|---|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 10<br>道 路<br>編 | 3<br>橋 梁<br>下 部 | 7<br>R<br>C<br>橋 脚<br>工 | 9 | 1  | 橋脚躯体工<br><br>(張出式) | 基 準 高 ▽                                                                           |                  | ±20   | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。<br>箱抜き形状の詳細については「道路橋<br>支承便覧」による。 |  | 10-3-7-9 |         |
|                |                 |                         |   |    |                    | 厚 さ t                                                                             |                  | -20   |                                                                 |                                                                                      |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                    | 天 端 幅 w1<br>(橋軸方向)                                                                |                  | -20   |                                                                 |                                                                                      |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                    | 敷 幅 w2<br>(橋軸方向)                                                                  |                  | -50   |                                                                 |                                                                                      |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                    | 高 さ h                                                                             |                  | -50   |                                                                 |                                                                                      |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                    | 天 端 長 l1                                                                          |                  | -50   |                                                                 |                                                                                      |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                    | 敷 長 l2                                                                            |                  | -50   |                                                                 |                                                                                      |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                    | 橋脚中心間距離 l                                                                         |                  | ±30   |                                                                 |                                                                                      |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                    | 支 間 長 及 び<br>中心線の変位                                                               |                  | ±50   |                                                                 |                                                                                      |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                    | 支<br>承<br>部<br>ア<br>ン<br>カ<br>ー<br>ボ<br>ル<br>ト<br>の<br>箱<br>抜<br>き<br>規<br>格<br>値 | 計画高              |       |                                                                 |                                                                                      |          | +10～-20 |
|                |                 |                         |   |    |                    |                                                                                   | 平面位置             |       |                                                                 |                                                                                      |          | ±20     |
|                |                 |                         |   |    |                    |                                                                                   | アンカーボルト孔の<br>鉛直度 |       |                                                                 |                                                                                      |          | 1/50以下  |
|                |                 |                         |   |    |                    |                                                                                   |                  |       |                                                                 |                                                                                      |          |         |

単位：mm

| 編              | 章               | 節                       | 条 | 枝番 | 工 種                       | 測 定 項 目                                                                           | 規 格 値            | 測 定 基 準                                                         | 測 定 箇 所                                                                               | 摘 要      |         |
|----------------|-----------------|-------------------------|---|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 10<br>道 路<br>編 | 3<br>橋 梁<br>下 部 | 7<br>R<br>C<br>橋 脚<br>工 | 9 | 2  | 橋脚躯体工<br><br>(ラーメン式)      | 基 準 高 ▽                                                                           | ±20              | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。<br>箱抜き形状の詳細については「道路橋<br>支承便覧」による。 |   | 10-3-7-9 |         |
|                |                 |                         |   |    |                           | 厚 さ t                                                                             | -20              |                                                                 |                                                                                       |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                           | 天 端 幅 w1                                                                          | -20              |                                                                 |                                                                                       |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                           | 敷 幅 w2                                                                            | -20              |                                                                 |                                                                                       |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                           | 高 さ h                                                                             | -50              |                                                                 |                                                                                       |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                           | 長 さ ℓ                                                                             | -20              |                                                                 |                                                                                       |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                           | 橋脚中心間距離 ℓ                                                                         | ±30              |                                                                 |                                                                                       |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                           | 支 間 長 及 び<br>中心線の変位                                                               | ±50              |                                                                 |                                                                                       |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                           | 支<br>承<br>部<br>ア<br>ン<br>カ<br>ー<br>ボ<br>ル<br>ト<br>の<br>箱<br>抜<br>き<br>規<br>格<br>値 | 計画高              |                                                                 |                                                                                       |          | +10～-20 |
|                |                 |                         |   |    |                           |                                                                                   | 平面位置             |                                                                 |                                                                                       |          | ±20     |
|                |                 |                         |   |    |                           |                                                                                   | アンカーボルト孔の<br>鉛直度 |                                                                 |                                                                                       |          | 1/50以下  |
|                |                 |                         |   |    |                           |                                                                                   |                  |                                                                 |                                                                                       |          |         |
| 10<br>道 路<br>編 | 3<br>橋 梁<br>下 部 | 8<br>鋼 製 橋 脚 工          | 9 | 1  | 橋脚フーチング工<br><br>(I 型・T 型) | 基 準 高 ▽                                                                           | ±20              | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。                                   |  | 10-3-8-9 |         |
|                |                 |                         |   |    |                           | 幅<br>(橋軸方向) w                                                                     | -50              |                                                                 |                                                                                       |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                           | 高 さ h                                                                             | -50              |                                                                 |                                                                                       |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                           | 長 さ ℓ                                                                             | -50              |                                                                 |                                                                                       |          |         |
|                |                 |                         |   |    |                           |                                                                                   |                  |                                                                 |                                                                                       |          |         |

単位：mm



| 編              | 章               | 節              | 条  | 枝番 | 工 種              | 測 定 項 目                                | 規 格 値          | 測 定 基 準                               | 測 定 箇 所                                                                              | 摘 要       |
|----------------|-----------------|----------------|----|----|------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10<br>道 路<br>編 | 3<br>橋 梁<br>下 部 | 8<br>鋼 製 橋 脚 工 | 9  | 2  | 橋脚フーチング工<br>(門型) | 基 準 高 $\nabla$                         | $\pm 20$       | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。         |   | 10-3-8-9  |
|                |                 |                |    |    |                  | 幅 $w_1, w_2$                           | -50            |                                       |                                                                                      |           |
|                |                 |                |    |    |                  | 高 さ $h$                                | -50            |                                       |                                                                                      |           |
|                |                 |                |    |    |                  |                                        |                |                                       |                                                                                      |           |
| 10<br>道 路<br>編 | 3<br>橋 梁<br>下 部 | 8<br>鋼 製 橋 脚 工 | 10 | 1  | 橋脚架設工<br>(I型・T型) | 基 準 高 $\nabla$                         | $\pm 20$       | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。         |   | 10-3-8-10 |
|                |                 |                |    |    |                  | 橋脚中心間距離 $\ell$                         | $\pm 30$       |                                       |                                                                                      |           |
|                |                 |                |    |    |                  | 支 間 長 及 び<br>中心線の変位                    | $\pm 50$       |                                       |                                                                                      |           |
|                |                 |                |    |    |                  |                                        |                |                                       |                                                                                      |           |
| 10<br>道 路<br>編 | 3<br>橋 梁<br>下 部 | 8<br>鋼 製 橋 脚 工 | 10 | 2  | 橋脚架設工<br>(門型)    | 基 準 高 $\nabla$                         | $\pm 20$       | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。         |  | 10-3-8-10 |
|                |                 |                |    |    |                  | 橋脚中心間距離 $\ell$                         | $\pm 30$       |                                       |                                                                                      |           |
|                |                 |                |    |    |                  | 支 間 長 及 び<br>中心線の変位                    | $\pm 50$       |                                       |                                                                                      |           |
|                |                 |                |    |    |                  |                                        |                |                                       |                                                                                      |           |
| 10<br>道 路<br>編 | 3<br>橋 梁<br>下 部 | 8<br>鋼 製 橋 脚 工 | 11 |    | 現場継手工            | 現場継手部のすき間<br>$\delta 1, \delta 2$ (mm) | 5<br>※ $\pm 5$ | 主桁、主構の全継手数の1/2を測定。<br>※は耐候性鋼材（裸使用）の場合 |                                                                                      | 10-3-8-11 |
|                |                 |                |    |    |                  |                                        |                |                                       |                                                                                      |           |

出来形管理基準及び規格値

単位：mm


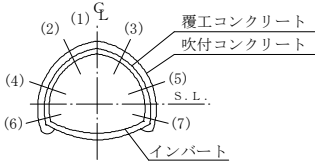
| 編                 | 章                     | 節                          | 条  | 枝番 | 工 種               | 測 定 項 目                             |             | 規 格 値                                | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 測 定 箇 所 | 摘 要       |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|----|----|-------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 10<br>道<br>路<br>編 | 4<br>鋼<br>橋<br>上<br>部 | 3<br>工<br>場<br>製<br>作<br>工 | 9  |    | 橋梁用高欄製作工          | 部材                                  | 部材長ℓ（m）     | ± 3 ……<br>ℓ ≤ 10<br>± 4 ……<br>ℓ > 10 | 図面の寸法表示箇所にて測定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 10-4-3-9  |
|                   |                       |                            |    |    |                   |                                     |             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
| 10<br>道<br>路<br>編 | 4<br>鋼<br>橋<br>上<br>部 | 5<br>鋼<br>橋<br>架<br>設<br>工 | 10 | 1  | 支承工<br><br>（鋼製支承） | 据付け高さ<br>注1)                        |             | ±5                                   | 支承全数を測定。<br>B：支承中心間隔（m）<br><br>支承の平面寸法が300mm以下の場合<br>は、水平面の高低差を1mm以下とす<br>る。なお、支承を勾配なりに据付け<br>る場合を除く。<br>注1) 先固定の場合は、支承上面で測<br>定する。<br>注2) 可動支承の遊間（La, Lb）を計<br>測し、支承据付時のオフセット量δを<br>考慮して、移動可能性が道路橋支承便<br>覧の規格値を満たすことを確認する。<br>注3) 可動支承の移動量検査は、架設<br>完了後に実施する。<br>詳細は、道路橋支承便覧参照。                                            |         | 10-4-5-10 |
|                   |                       |                            |    |    |                   | 可動支承の移動<br>可能量 注2)                  |             | 設計移動量<br>+10以上                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
|                   |                       |                            |    |    |                   | 支承中心間隔<br>（橋軸直角方向）                  |             | ±5<br><br>4+0.5<br>×（B-2）            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
|                   |                       |                            |    |    |                   | 水 下<br>平 沓<br>度 の                   | 橋 軸 方 向     | 1／100                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
|                   |                       |                            |    |    |                   |                                     | 橋 軸 直 角 方 向 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
|                   |                       |                            |    |    |                   | 可動支承の橋軸<br>方向のずれ<br>同一支承線上の<br>相対誤差 |             | 5                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
|                   |                       |                            |    |    |                   | 可動支承の<br>移動量 注3)                    |             | 温度変化に伴う移<br>動量計算値の1/2<br>以上          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
| 10<br>道<br>路<br>編 | 4<br>鋼<br>橋<br>上<br>部 | 5<br>鋼<br>橋<br>架<br>設<br>工 | 10 | 2  | 支承工<br><br>（ゴム支承） | 据付け高さ<br>注1)                        |             | ±5                                   | 支承全数を測定。<br>上部構造部材下面とゴム支承面との接<br>触面及びゴム支承と台座モルタルとの<br>接触面に肌すきが無いことを確認。<br>支承の平面寸法が300mm以下の場合<br>は、水平面の高低差を1mm以下とす<br>る。なお、支承を勾配なりに据付け<br>る場合を除く。<br>注1) 先固定の場合は、支承上面で測<br>定する。<br>注2) 可動支承の遊間（La, Lb）を計<br>測し、支承据付時のオフセット量δを<br>考慮して、移動可能性が道路橋支承便<br>覧の規格値を満たすことを確認する。<br>注3) 可動支承の移動量検査は、架設<br>完了後に実施する。<br>詳細は、道路橋支承便覧参照。 |         | 10-4-5-10 |
|                   |                       |                            |    |    |                   | 可動支承の移動<br>可能量 注2)                  |             | 設計移動量<br>+10以上                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
|                   |                       |                            |    |    |                   | 支承中心間隔<br>（橋軸直角方向）                  |             | ±5<br><br>4+0.5<br>×（B-2）            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
|                   |                       |                            |    |    |                   | 支 平<br>承 の<br>水                     | 橋 軸 方 向     | 1／300                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
|                   |                       |                            |    |    |                   |                                     | 橋 軸 直 角 方 向 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
|                   |                       |                            |    |    |                   | 可動支承の橋軸<br>方向のずれ<br>同一支承線上の<br>相対誤差 |             | 5                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
|                   |                       |                            |    |    |                   | 可動支承の<br>移動量 注3)                    |             | 温度変化に伴う移<br>動量計算値の1/2<br>以上          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |

単位：mm

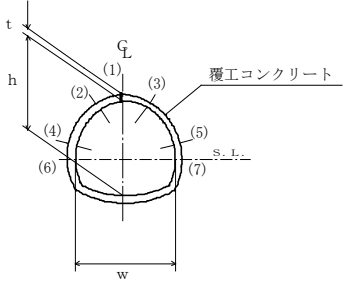
| 編             | 章                     | 節                               | 条          | 枝番 | 工 種               | 測 定 項 目      | 規 格 値             | 測 定 基 準                | 測 定 箇 所                                                                              | 摘 要                  |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|------------|----|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 10<br>道路<br>編 | 4<br>鋼<br>橋<br>上<br>部 | 8<br>橋<br>梁<br>付<br>属<br>物<br>工 | 3          |    | 落橋防止装置工           | アンカーボルト孔の削孔長 | 設計値以上             | 全数測定                   |                                                                                      | 10-4-8-3             |
|               |                       |                                 |            |    |                   | アンカーボルト定着長   | -20以内<br>かつ -1D以内 | 全数測定<br>D：アンカーボルト径（mm） |                                                                                      |                      |
| 10<br>道路<br>編 | 4<br>鋼<br>橋<br>上<br>部 | 8<br>橋<br>梁<br>付<br>属<br>物<br>工 | 5          |    | 地覆工               | 地覆の幅 $w_1$   | -10～+20           | 1 径間当たり両端と中央部の3箇所測定。   |   | 10-4-8-5             |
|               |                       |                                 |            |    |                   | 地覆の高さ $h$    | -10～+20           |                        |                                                                                      |                      |
|               |                       |                                 |            |    |                   | 有効幅員 $w_2$   | 0～+30             |                        |                                                                                      |                      |
|               |                       |                                 |            |    |                   |              |                   |                        |                                                                                      |                      |
| 10<br>道路<br>編 | 4<br>鋼<br>橋<br>上<br>部 | 8<br>橋<br>梁<br>付<br>属<br>物<br>工 | 6<br><br>7 |    | 橋梁用防護柵工<br>橋梁用高欄工 | 幅 $w$        | -5～+10            | 1 径間当たり両端と中央部の3箇所測定。   |  | 10-4-8-6<br>10-4-8-7 |
|               |                       |                                 |            |    |                   | 高 さ $h$      | -20～+30           |                        |                                                                                      |                      |
|               |                       |                                 |            |    |                   |              |                   |                        |                                                                                      |                      |
| 10<br>道路<br>編 | 4<br>鋼<br>橋<br>上<br>部 | 8<br>橋<br>梁<br>付<br>属<br>物<br>工 | 8          |    | 検査路工              | 幅            | ±3                | 1 ブロックを抽出して測定。         |                                                                                      | 10-4-8-8             |
|               |                       |                                 |            |    |                   | 高 さ          | ±4                |                        |                                                                                      |                      |
|               |                       |                                 |            |    |                   |              |                   |                        |                                                                                      |                      |

出来形管理基準及び規格値



単位：mm

| 編                 | 章                              | 節                     | 条 | 枝番 | 工 種               | 測 定 項 目       | 規 格 値                                                                                  | 測 定 基 準                                                                                                  | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要      |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|---|----|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10<br>道<br>路<br>編 | 5<br>コン<br>クリ<br>ート<br>橋上<br>部 | 6<br>プレ<br>ビーム<br>桁橋工 | 2 |    | プレビーム桁製作工<br>(現場) | 幅 w           | ± 5                                                                                    | 桁全数について測定。<br>横方向タワミの測定は、プレストレッ<br>シング後に測定。<br>桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央<br>部の3箇所とする。<br>ℓ：スパン長                  |  | 10-5-6-2 |
|                   |                                |                       |   |    |                   | 高 さ h         | 10<br>-5                                                                               |                                                                                                          |                                                                                     |          |
|                   |                                |                       |   |    |                   | 桁 長 ℓ<br>スパン長 | ℓ<15…±10<br>ℓ≥15…<br>±(ℓ-5) か<br>つ-30mm以内                                              |                                                                                                          |                                                                                     |          |
|                   |                                |                       |   |    |                   | 横方向最大タワミ      | 0.8ℓ                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                     |          |
| 10<br>道<br>路<br>編 | 6<br>トン<br>ネル<br>(N A T M)     | 4<br>支<br>保<br>工      | 3 |    | 吹付工               | 吹 付 け 厚 さ     | 設計吹付け厚以<br>上。ただし、良好<br>な岩盤で施工端<br>部、突出部等の特<br>殊な箇所は設計吹<br>付け厚の1/3以<br>上を確保するもの<br>とする。 | 施工延長40m毎に図に示す。<br>(1)～(7)及び断面変化点の検測孔を測<br>定。<br>注) 良好な岩盤とは、道路トンネル技<br>術基準(構造編)にいう地盤等級A又<br>はBに該当する地盤とする。 |  | 10-6-4-3 |
| 10<br>道<br>路<br>編 | 6<br>トン<br>ネル<br>(N A T M)     | 4<br>支<br>保<br>工      | 4 |    | ロックボルト工           | 位 置 間 隔       | —                                                                                      | 施工延長40m毎に断面全本数検測。                                                                                        |                                                                                     | 10-6-4-4 |
|                   |                                |                       |   |    |                   | 角 度           | —                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                     |          |
|                   |                                |                       |   |    |                   | 削 孔 深 さ       | —                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                     |          |
|                   |                                |                       |   |    |                   | 孔 径           | —                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                     |          |
|                   |                                |                       |   |    |                   | 突 出 量         | プレート下面<br>から10cm以内                                                                     |                                                                                                          |                                                                                     |          |

単位：mm

| 編              | 章                                                   | 節           | 条 | 枝番 | 工 種       | 測 定 項 目  | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要      |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|---|----|-----------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10<br>道 路<br>編 | 6<br>ト<br>ン<br>ネ<br>ル<br>(<br>N<br>A<br>T<br>M<br>) | 5<br>覆<br>工 | 3 |    | 覆工コンクリート工 | 基準高▽（拱頂） | ±50   | (1) 基準高、幅、高さは、施工40mにつき1箇所。<br>(2) 厚さ<br>(イ) コンクリート打設前の巻立空間を1打設長の終点を図に示す各点で測定。中間部はコンクリート打設口で測定。<br>(ロ) コンクリート打設後、覆工コンクリートについて1打設長の端面（施工継手の位置）において、図に示す各点の巻厚測定を行う。<br>(ハ) 検測孔による巻厚の測定は図の(1)は40mに1箇所、(2)～(3)は100mに1箇所の割合で行う。<br>なお、トンネル延長が100m以下のものについては、1トンネル当たり2箇所以上の検測孔による測定を行う。<br>ただし、以下の場合には、左記の規格値は適用除外とする。<br>・良好な地山における岩又は吹付コンクリートの部分的な突出で、設計覆工厚の3分の1以下のもの。<br>なお、変形が収束しているものに限る。<br>・異常土圧による覆工厚不足で、型枠の据付け時には安定が確認されかつ別途構造的に覆工の安全が確認されている場合。<br>・鋼アーチ支保工、ロックボルトの突出。 |  | 10-6-5-3 |
|                |                                                     |             |   |    |           | 幅 w（全幅）  | -50   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |          |
|                |                                                     |             |   |    |           | 高さ h（内法） | -50   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |          |
|                |                                                     |             |   |    |           | 厚 さ t    | 設計値以上 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |          |
|                |                                                     |             |   |    |           | 延 長 L    | —     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |          |
|                |                                                     |             |   |    |           |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |          |
| 10<br>道 路<br>編 | 6<br>ト<br>ン<br>ネ<br>ル<br>(<br>N<br>A<br>T<br>M<br>) | 5<br>覆<br>工 | 5 |    | 床版コンクリート工 | 幅 w      | -50   | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | 10-6-5-5 |
|                |                                                     |             |   |    |           | 厚 さ t    | -30   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |          |
|                |                                                     |             |   |    |           |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |          |

単位：mm





| 編                 | 章                                       | 節                               | 条 | 枝番 | 工 種      | 測 定 項 目                           | 規 格 値   | 測 定 基 準                                                                                                                                        | 測 定 箇 所                                                                               | 摘 要      |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---|----|----------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10<br>道<br>路<br>編 | 6<br>ト<br>ン<br>ネル<br>(N<br>A<br>T<br>M) | 6<br>イ<br>ン<br>バ<br>ー<br>ト<br>工 | 4 |    | インバート本体工 | 幅 w (全幅)                          | -50     | (1) 幅は、施工40mにつき1箇所。<br>(2) 厚さ<br>(イ) コンクリート打設前の巻立空間を1打設長の中間と終点を図に示す各点で測定。<br>(ロ) コンクリート打設後、インバートコンクリートについて1打設長の端面(施工継手の位置)において、図に示す各点の巻厚測定を行う。 |    | 10-6-6-4 |
|                   |                                         |                                 |   |    |          | 厚 さ t                             | 設計値以上   |                                                                                                                                                |                                                                                       |          |
|                   |                                         |                                 |   |    |          | 延 長 L                             | —       |                                                                                                                                                |                                                                                       |          |
|                   |                                         |                                 |   |    |          |                                   |         |                                                                                                                                                |                                                                                       |          |
| 10<br>道<br>路<br>編 | 6<br>ト<br>ン<br>ネル<br>(N<br>A<br>T<br>M) | 8<br>坑<br>門<br>工                | 4 |    | 坑門本体工    | 基 準 高 ▽                           | ±50     | 図面の主要寸法表示箇所にて測定。                                                                                                                               |  | 10-6-8-4 |
|                   |                                         |                                 |   |    |          | 幅 w <sub>1</sub> , w <sub>2</sub> | -30     |                                                                                                                                                |                                                                                       |          |
|                   |                                         |                                 |   |    |          | 高さ h                              | h < 3 m |                                                                                                                                                |                                                                                       |          |
|                   |                                         |                                 |   |    |          |                                   | h ≥ 3 m |                                                                                                                                                |                                                                                       |          |
|                   |                                         |                                 |   |    |          | 延 長 L                             | -200    |                                                                                                                                                |                                                                                       |          |
|                   |                                         |                                 |   |    |          |                                   |         |                                                                                                                                                |                                                                                       |          |

出来形管理基準及び規格値



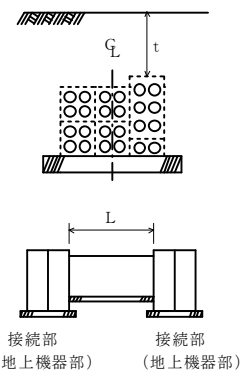
単位：mm

| 編                 | 章                                                   | 節                | 条 | 枝番 | 工 種  | 測 定 項 目  | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                             | 測 定 箇 所 | 摘 要      |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---|----|------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 10<br>道<br>路<br>編 | 6<br>ト<br>ン<br>ネ<br>ル<br>(<br>N<br>A<br>T<br>M<br>) | 8<br>坑<br>門<br>工 | 5 |    | 明り巻工 | 基準高▽（拱頂） | ±50   | 基準高、幅、高さ、厚さは、施工延長40mにつき1箇所を測定。<br>なお、厚さについては図に示す各点①～⑩において、厚さの測定を行う。 |         | 10-6-8-5 |
|                   |                                                     |                  |   |    |      | 幅 w（全幅）  | -50   |                                                                     |         |          |
|                   |                                                     |                  |   |    |      | 高さ h（内法） | -50   |                                                                     |         |          |
|                   |                                                     |                  |   |    |      | 厚 さ t    | -20   |                                                                     |         |          |
|                   |                                                     |                  |   |    |      | 延 長 L    | —     |                                                                     |         |          |

単位：mm



| 編              | 章              | 節                      | 条 | 枝番 | 工 種            | 測 定 項 目 | 規 格 値 | 測 定 基 準                  | 測 定 箇 所                                                                               | 摘 要       |
|----------------|----------------|------------------------|---|----|----------------|---------|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10<br>道 路<br>編 | 11<br>共 同<br>溝 | 6<br>現 場<br>打 構<br>築 工 | 2 |    | 現場打躯体工         | 基 準 高 ▽ | ±30   | 両端・施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所で測定。 |    | 10-11-6-2 |
|                |                |                        |   |    |                | 厚 さ t   | -20   |                          |                                                                                       |           |
|                |                |                        |   |    |                | 内 空 幅 w | -30   |                          |                                                                                       |           |
|                |                |                        |   |    |                | 内 空 高 h | ±30   |                          |                                                                                       |           |
|                |                |                        |   |    |                | ブロック長 L | -50   |                          |                                                                                       |           |
|                |                |                        |   |    |                |         |       |                          |                                                                                       |           |
| 10<br>道 路<br>編 | 11<br>共 同<br>溝 | 6<br>現 場<br>打 構<br>築 工 | 4 |    | カラー継手工         | 厚 さ t   | -20   | 図面の寸法表示箇所で測定。            |    | 10-11-6-4 |
|                |                |                        |   |    |                | 幅 w     | -20   |                          |                                                                                       |           |
|                |                |                        |   |    |                | 長 さ L   | -20   |                          |                                                                                       |           |
|                |                |                        |   |    |                |         |       |                          |                                                                                       |           |
| 10<br>道 路<br>編 | 11<br>共 同<br>溝 | 6<br>現 場<br>打 構<br>築 工 | 5 | 1  | 防水工<br>(防水)    | 幅 w     | 設計値以上 | 両端・施工継手箇所の底版・側壁・頂版で測定。   |  | 10-11-6-5 |
|                |                |                        |   |    |                |         |       |                          |                                                                                       |           |
| 10<br>道 路<br>編 | 11<br>共 同<br>溝 | 6<br>現 場<br>打 構<br>築 工 | 5 | 2  | 防水工<br>(防水保護工) | 厚 さ t   | 設計値以上 | 両端・施工継手箇所の「四隅」で測定。       |  | 10-11-6-5 |
|                |                |                        |   |    |                |         |       |                          |                                                                                       |           |

単位：mm



| 編              | 章               | 節                      | 条 | 枝番 | 工 種          | 測 定 項 目 | 規 格 値 | 測 定 基 準                                                                                 | 測 定 箇 所                                                                               | 摘 要       |
|----------------|-----------------|------------------------|---|----|--------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10<br>道 路<br>編 | 11<br>共 同<br>溝  | 6<br>現 場 打 構 築 工       | 5 | 3  | 防水工<br>(防水壁) | 高 さ h   | -20   | 図面の寸法表示箇所にて測定。                                                                          |    | 10-11-6-5 |
|                |                 |                        |   |    |              | 幅 w     | ±50   |                                                                                         |                                                                                       |           |
|                |                 |                        |   |    |              | 厚 さ t   | -20   |                                                                                         |                                                                                       |           |
|                |                 |                        |   |    |              |         |       |                                                                                         |                                                                                       |           |
| 10<br>道 路<br>編 | 11<br>共 同<br>溝  | 7<br>プ レ キ ャ ス ト 構 築 工 | 2 |    | プレキャスト躯体工    | 基 準 高 ▽ | ±30   | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。ただし、基準高の適用は据付後の段階検査時のみ適用する。 |    | 10-11-7-2 |
|                |                 |                        |   |    |              | 延 長 L   | -200  | 延長：1施工箇所毎                                                                               |                                                                                       |           |
|                |                 |                        |   |    |              |         |       |                                                                                         |                                                                                       |           |
| 10<br>道 路<br>編 | 12<br>電 線 共 同 溝 | 5<br>電 線 共 同 溝 工       | 2 |    | 管路工（管路部）     | 埋 設 深 t | 0～+50 | 接続部（地上機器部）間毎に1箇所。                                                                       |  | 10-12-5-2 |
|                |                 |                        |   |    |              | 延 長 L   | -200  | 接続部（地上機器部）間毎で全数。<br>【管路センターで測定】                                                         |                                                                                       |           |
|                |                 |                        |   |    |              |         |       |                                                                                         |                                                                                       |           |

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

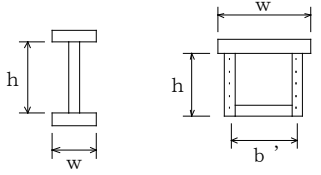


| 編           | 章               | 節                | 条 | 枝番 | 工 種              | 測 定 項 目             | 規 格 値 | 測 定 基 準              | 測 定 箇 所                                                                             | 摘 要       |
|-------------|-----------------|------------------|---|----|------------------|---------------------|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10<br>道 路 編 | 12<br>電 線 共 同 溝 | 5<br>電 線 共 同 溝 工 | 3 |    | プレキャストボックス工（特殊部） | 基 準 高 ▽             | ±30   | 接続部（地上機器部）間毎に1箇所。    |  | 10-12-5-3 |
|             |                 |                  |   |    |                  |                     |       |                      |                                                                                     |           |
| 10<br>道 路 編 | 12<br>電 線 共 同 溝 | 6<br>付 帯 設 備 工   | 2 |    | ハンドホール工          | 基 準 高 ▽             | ±30   | 1箇所毎<br>※は現場打部分のある場合 |  | 10-12-6-2 |
|             |                 |                  |   |    |                  | ※厚 さ $t_1 \sim t_5$ | -20   |                      |                                                                                     |           |
|             |                 |                  |   |    |                  | ※幅 $w_1, w_2$       | -30   |                      |                                                                                     |           |
|             |                 |                  |   |    |                  | ※高 さ $h_1, h_2$     | -30   |                      |                                                                                     |           |
|             |                 |                  |   |    |                  |                     |       |                      |                                                                                     |           |

単位：mm

| 編         | 章          | 節        | 条 | 枝番 | 工 種       | 測定項目  | 規 格 値         |                                                                 | 測 定 基 準                                                                                                                              | 測 定 箇 所                                                                              | 摘 要                          |           |
|-----------|------------|----------|---|----|-----------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
|           |            |          |   |    |           |       | 個々の測定値<br>(X) | 平均の測定値<br>(X <sub>10</sub> )                                    |                                                                                                                                      |                                                                                      |                              |           |
| 10<br>道路編 | 14<br>道路維持 | 4<br>舗装工 | 5 |    | 切削オーバーレイ工 | 厚さ t  | -9            |                                                                 | 厚さは40m毎に現舗装高とオーバーレイ後の基準高の差で算出する。<br>測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。<br>幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、延長40m未満の場合は、2箇所／施工箇所とする。<br>断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る。 |   | 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 | 10-14-4-5 |
|           |            |          |   |    |           | 幅 w   | -25           |                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                      |                              |           |
|           |            |          |   |    |           | 延長 L  | -100          |                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                      |                              |           |
|           |            |          |   |    |           | 平 坦 性 | —             | 3m <sup>2</sup> プロファイルメーター(σ)2.4mm以下<br>直読式(足付き)<br>(σ)1.75mm以下 |                                                                                                                                      |                                                                                      |                              |           |
|           |            |          |   |    |           |       |               |                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                      |                              |           |
| 10<br>道路編 | 14<br>道路維持 | 4<br>舗装工 | 7 |    | 路上再生工     | 路盤工   | 厚さ t          | -30                                                             | 幅は延長80m毎に1箇所の割で測定。厚さは、各車線200m毎に左右両端及び中央の3点を掘り起こして測定。                                                                                 |  | 10-14-4-7                    |           |
|           |            |          |   |    |           |       | 幅 w           | -50                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                      |                              |           |
|           |            |          |   |    |           |       | 延長 L          | -100                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                      |                              |           |
|           |            |          |   |    |           |       |               |                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                      |                              |           |

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

| 編         | 章          | 節          | 条 | 枝番 | 工 種     | 測 定 項 目                                       | 規 格 値                                                                                                                             | 測 定 基 準 |                                  | 測 定 箇 所                                                                                                             | 摘 要       |
|-----------|------------|------------|---|----|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           |            |            |   |    |         |                                               |                                                                                                                                   | 鋼桁等     | トラス・アーチ等                         |                                                                                                                     |           |
| 10<br>道路編 | 16<br>道路修繕 | 3<br>工場製作工 | 4 |    | 桁補強材製作工 | フランジ幅 $w$ (m)<br>腹板高 $h$ (m)<br>腹板間隔 $b'$ (m) | $\pm 2 \cdots w \leq 0.5$<br>$\pm 3 \cdots 0.5 < w \leq 1.0$<br>$\pm 4 \cdots 1.0 < w \leq 2.0$<br>$\pm (3 + w/2) \cdots 2.0 < w$ | 主桁・主構   | 各支点及び各支間中央付近を測定。                 | <br>I 型鋼桁                  トラス弦材 | 10-16-3-4 |
|           |            |            |   |    |         |                                               |                                                                                                                                   | 床組など    | 構造別に、5 部材につき 1 個抜き取った部材の中央付近を測定。 |                                                                                                                     |           |
|           |            |            |   |    |         | フランジの直角度<br>$\delta$ (mm)                     | $w/200$                                                                                                                           | 主桁      | 各支点及び各支間中央付近を測定。                 |                                  | 10-16-3-4 |
|           |            |            |   |    |         | 圧縮材の曲がり<br>$\delta$ (mm)                      | $\ell/1000$                                                                                                                       | —       | 主要部材全数を測定。 $\ell$ ：部材長 (mm)      |                                 | 10-16-3-4 |

出来形管理基準及び規格値