

櫛田川の渇水概要（令和7年2月12日）

渇水状況

- 三軒屋観測所（松阪市飯高町蓮）における降水量は令和6年12月が10mmで平年比13.7%、令和7年1月が21mmで平年比28.8%でした。令和7年2月の降水量は、2月11日時点で18mmとなっています。
- 櫛田川の河川流量（両郡観測所）は流水の正常な機能を維持するために必要な流量（正常流量） $3.0\text{m}^3/\text{s}$ を1月9日から下回り、2月2日から3日にかけて一時回復したものの、引き続き2月4日から下回っています。
- 2月12日9時時点の蓮ダムは貯水率39.0%、平年比65.5%となっています。
- 三重河川国道事務所では、令和7年1月15日より情報連絡室を設置し、櫛田川の流況監視を強化し、渇水に関する情報をホームページ上で公開しています。


両郡観測所の流量（管理者：国土交通省 読み：りょうぐん 場所：多気郡多気町相可）

速報値

三軒屋観測所の降水量（管理者：国土交通省 読み：さんげんや 場所：松阪市飯高町蓮）


両郡観測所の流量と三軒屋観測所の日降水量

注意：三軒屋観測所の雨量データについて、1月に一部データの欠測があります。

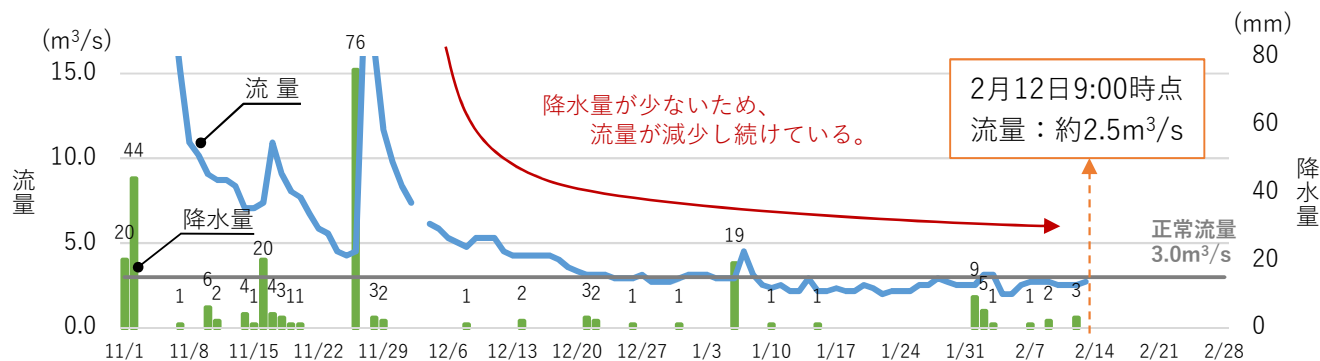

R6.11月～R7.2月の月降水量


月降水量の平年比

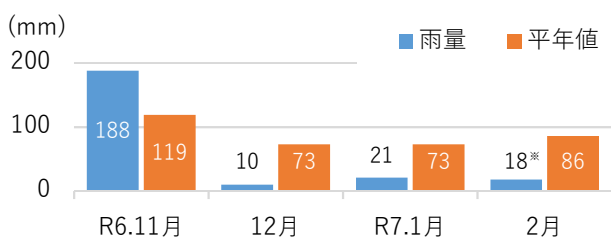

	観測値	平年値	平年比
R6.11月	188.0mm	119.0mm	158.0%
12月	10.0mm	73.0mm	13.7%
R7.1月	21.0mm	73.0mm	28.8%
2月	18.0mm*	86.0mm	20.9%

※令和7年2月の観測値は2月1日から2月11日までの累計値。

蓮ダムの貯水量（管理者：国土交通省 読み：はちすだむ 場所：三重県松阪市飯高町森）速報値

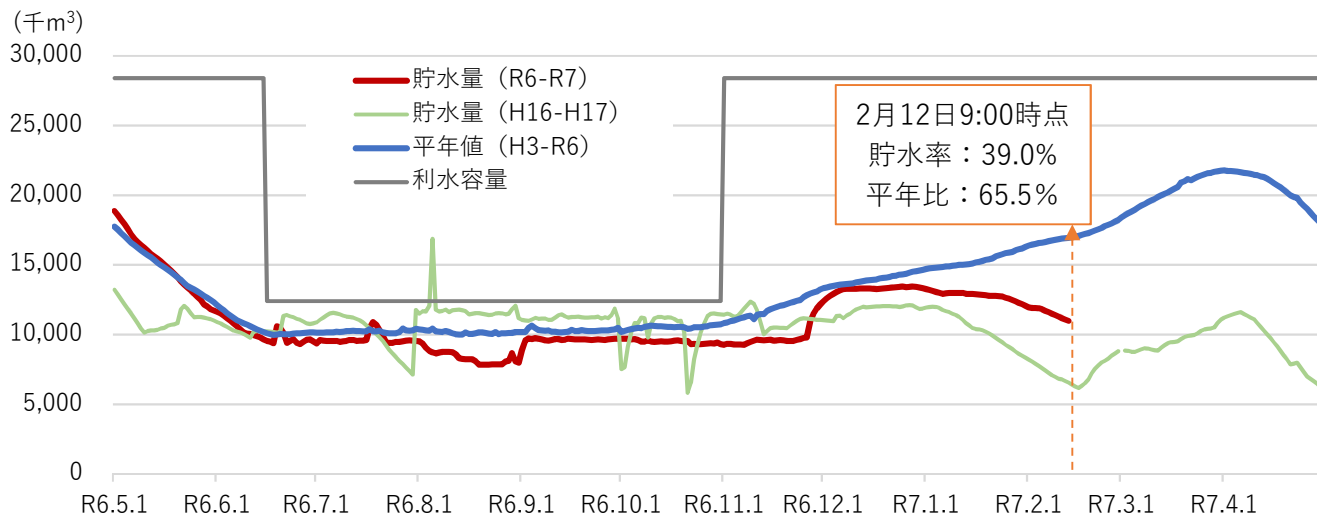

蓮ダムからの主な供給先

凡 例	
南勢志摩水道用水 (三重県企業庁)	
松阪工業用水 (三重県企業庁)	
松阪市水道 (松阪市)	
主なかんがい用水の 受益地	




現況写真 (新屋敷頭首工 場所：松阪市豊原町)

令和7年2月5日撮影
(両郡観測所の流量:約2m³/s)



【参考】 令和6年5月1日撮影
(両郡観測所の流量:約12m³/s)

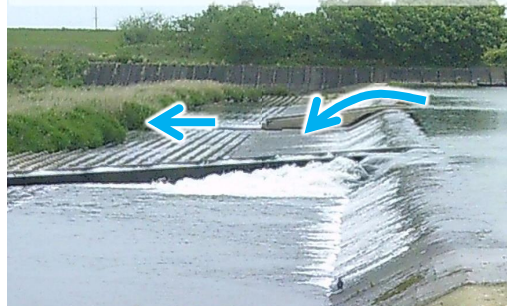

河川管理者としての今後の対応

- 河川巡視の強化
- 関係者から取水状況や被害の有無の聞き取り
- 流量観測の実施
- 節水の呼びかけ
- 水質検査の実施

問い合わせ先

国土交通省中部地方整備局
三重河川国道事務所
河川占用調整課
Tel : 059-229-2218



川の防災情報