


## 上下水道施設の耐震化状況(中部4県)の緊急点検結果について

全国及び中部管内の  
耐震化率  
(令和5年度末時点)

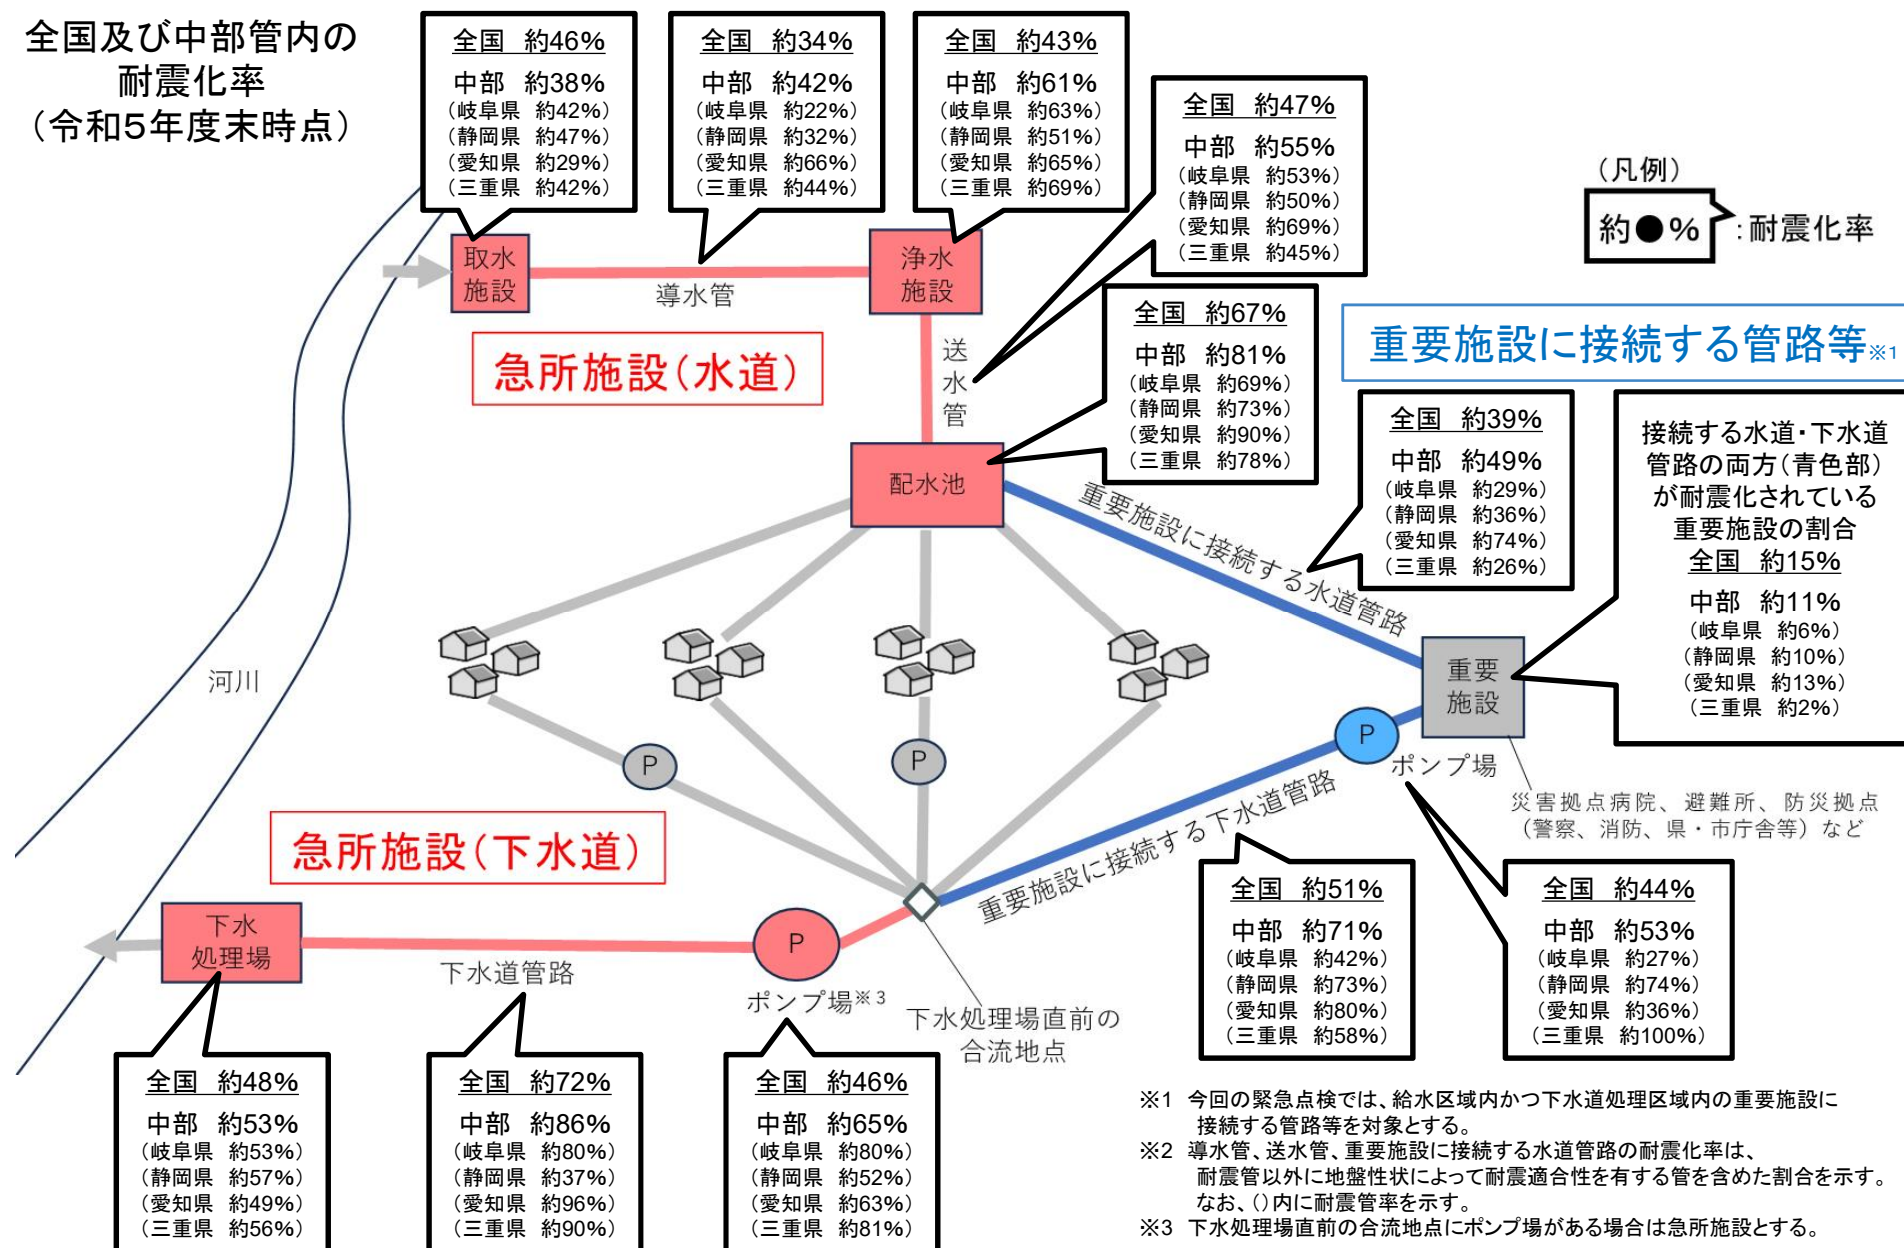

※1 今回の緊急点検では、給水区域内かつ下水道処理区域内の重要施設に接続する管路等を対象とする。

※2 導水管、送水管、重要施設に接続する水道管路の耐震化率は、耐震管以外に地盤性状によって耐震適合性を有する管を含めた割合を示す。なお、()内に耐震管率を示す。

※3 下水処理場直前の合流地点にポンプ場がある場合は急所施設とする。