



長良川河口堰による新規利水の効果

- 知多半島供給地域では、平成10年4月の長良導水の運用開始以降、取水制限は発生していない。

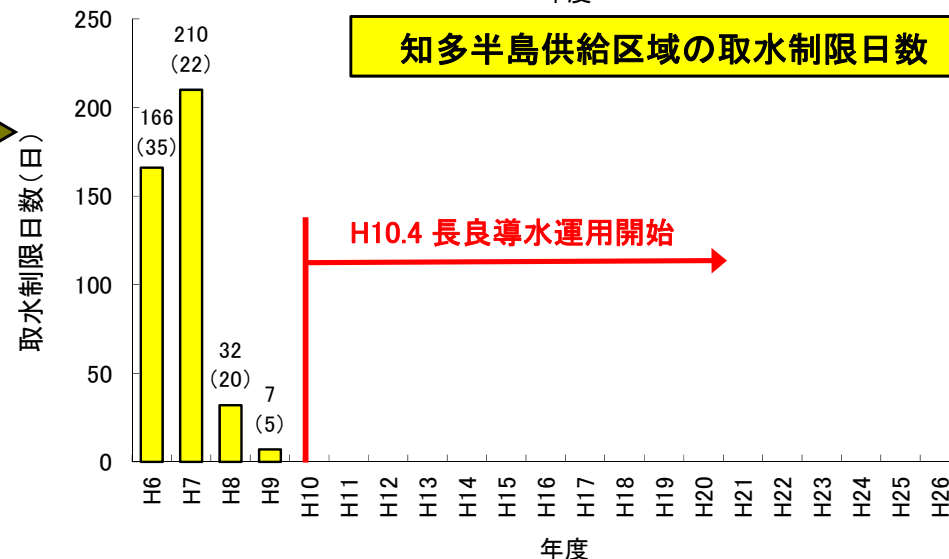

長良導水取水口
(平成10年4月取水開始)

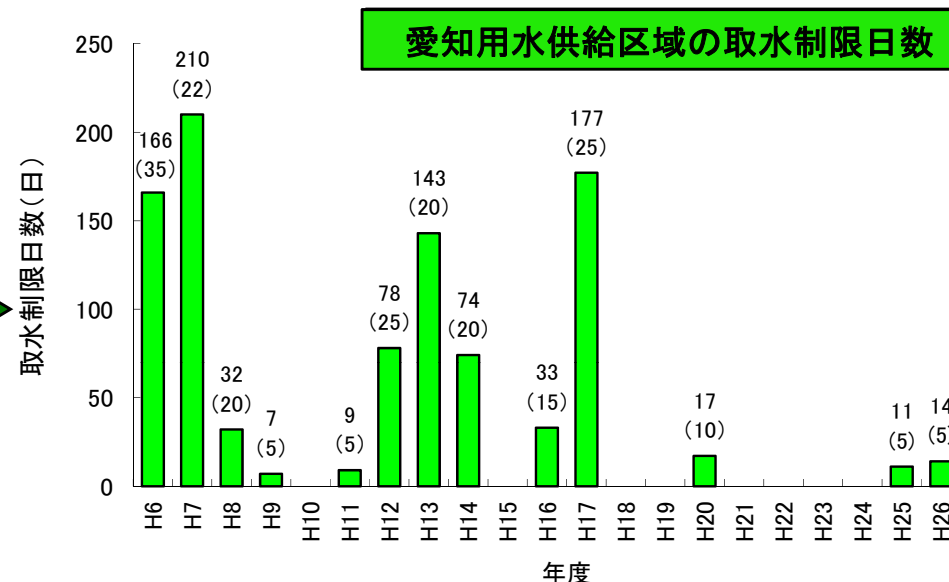

: 図中の値は、取水制限日数、
() 内の値は上水の最大取水制限率