

水質保全対策(放流試験によるモニタリング)

【実施内容】

牧尾ダムの利水放流設備によるダム底層からの放流等、各水質保全対策を実施する際には試験的に放流を行うとともに、下流河川の水質の変化を把握するための水質モニタリングを実施し下流への影響を把握した。


【放流試験・実施期間】

- ・牧尾ダム試験放流
(H26/12/15~12/18)
- ・濁沢えん堤取水再開に伴う放流試験
(H27/2/16~2/19)
- ・三尾発電所発電機性能試験に伴う試験放流
(H27/4/25,5/5,7,8)
- ・三尾発電所発電機性能試験
(H27/4/25~5/16)
- ・牧尾ダム利水放流設備点検放流
(H27/7/1,18,23)

【実施者】

水資源機構 中部支社
関西電力(株)東海電力部、関係機関

放流試験によるモニタリング実施位置

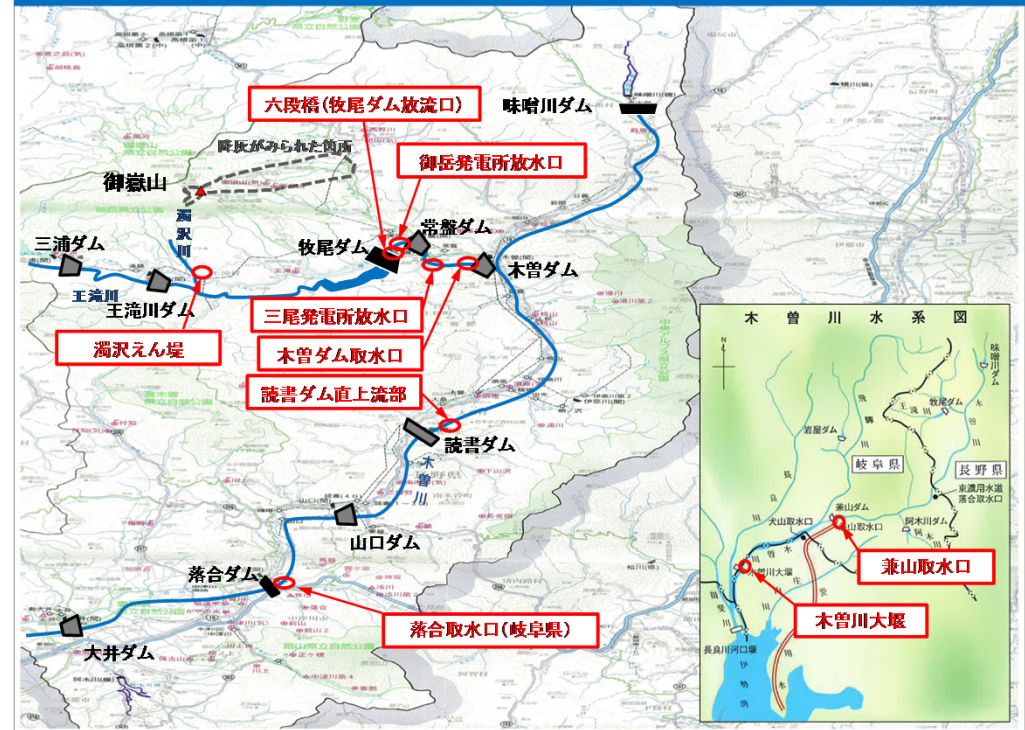

○:水質モニタリング箇所(pH、濁度)