

平成25年5月30日
国土交通省中部地方整備局
木曽川上流河川事務所

木曽川の増水時に危険となる箇所への巡視を実施します。

－「平成25年度 重要水防箇所等の合同巡視」(初の合同巡視)－

1. 概要

木曽川上流河川事務所では、出水期を迎えるにあたり、水害の未然防止、又は被害の軽減に資するため、稲沢市及び稲沢市消防団等の水防関係者と合同で河川増水時に危険となる箇所及び水防時の備蓄土砂等の位置について確認を行います。

本巡視はこれまで各団体がそれぞれで毎年実施していましたが、連携を図るために稲沢市では、今回初めて合同で実施するものです。

2. 実施日時及び集合場所

平成25年6月6日(木) 10:00～12:00

集合場所：サリオパーク祖父江

3. 参加団体

国土交通省木曽川上流河川事務所、稲沢市、稲沢市消防本部、稲沢市消防団

4. 資料

別紙(平成25年度 木曽川(稲沢市内)重要水防箇所)

5. その他

実施日については、天候により、予告なく変更する場合がありますので取材される方は事前に連絡をお願いします。

6. 解禁

指定なし

7. 配布先

稲沢市記者クラブ

8. 問い合わせ先

国土交通省 木曽川上流河川事務所

副所長 上野広志 (TEL 058-251-1321)


木曽川第二出張所長 上野好隆 (TEL 0586-62-5450)

*重要水防箇所とは、洪水時に漏水や法崩れなどが発生する危険度が高い箇所、重点的に巡視点検が必要な箇所のことをいう。

平成25年度 木曾川 稲沢市内重要水防箇所図

羽島市

一宮市

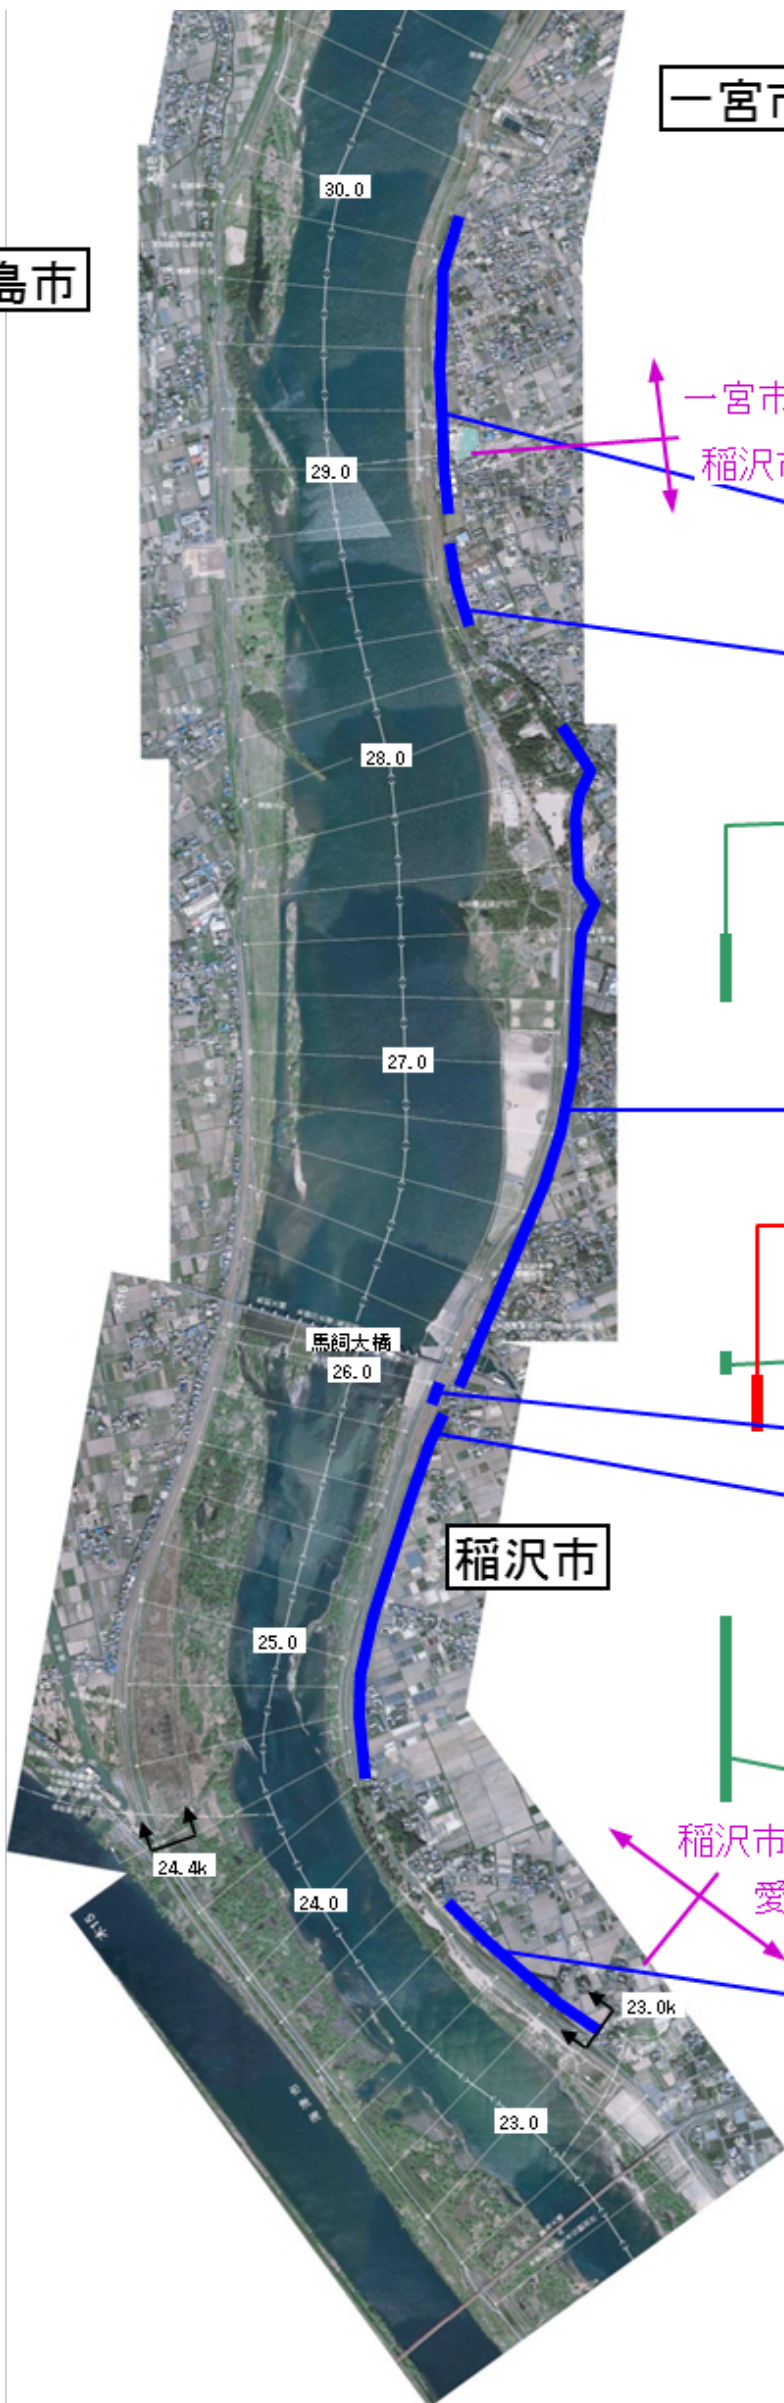

一宮市
稲沢市

工作物以外B
堤防断面 (28.8k~29.8k+80m)

工作物以外B
堤防断面 (28.4k~28.6k+103m)

要注意区間
旧川跡 (27.2k~27.4k-10m)

工作物以外B
堤防断面 (26.0k~26.2k+107m)
堤防断面 (26.4k~27.8k+126m)

重点区間
漏水 (25.8k+135m~26.0k)

要注意区間
旧川跡 (26.0k+30m~26.0k+120m)

工作物以外B
漏水 (25.8k+135m~26.0k)

工作物以外B
堤防断面 (24.2k~25.8k+90m)

要注意区間
旧川跡 (24.0k+140m~25.0k+140m)

工作物以外B
堤防断面 (23.0k~23.0k+101m)
漏水 (23.0k~23.6k)
堤防断面 (23.2k~23.6k+100m)

稲沢市

稲沢市
愛西市

凡例

	重点区間
	要注意区間
	工作物以外A
	工作物以外B
	工作物A
	工作物B