

配付先) 岐阜県政記者クラブ、
多治見市政記者クラブ、恵那記者会、
美濃加茂市政記者クラブ、可児記者クラブ
解禁指定) なし

令和 7 年 9 月 8 日
国土交通省中部地方整備局
木曽川水系ダム統合管理事務所

丸山ダムでエレベーター閉じ込め事案が発生しました(第2報)

国土交通省の管理する丸山ダム(岐阜県加茂郡八百津町八百津)において、令和7年8月13日(水)に発生した、堤体内の昇降用エレベーターの故障原因を調査した結果、原因が判明しました。

1. 原因

エレベーターの乗りかご(以下、かご)内の偏荷重により走行中にかごが傾き、各階に設置された着床制御スイッチが動作せず、下部端に設置されている行き過ぎ防止スイッチが作動して停止したものです。

2. 対応

今回の故障を受け、偏荷重によるかごの傾き及び振れを防止するためにかごに設置されている4基のガイドシューのうち、1基の調整を行いました。今後、全てのガイドシュー4基の取り替えを予定しています。

3. 対策完了までの措置

なお、ガイドシューとレールの掛り寸法はメーカー規定値内のため、当面は物資の移動についてのみ再開し、ダム見学者の案内等、人員の移動についてはガイドシューの取り替えが完了した後に再開する予定です。


4. 問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 木曽川水系ダム統合管理事務所
丸山ダム管理支所 支所長 濱田耕一

TEL(0574)43-1108


不具合対応内容

不具合発生時

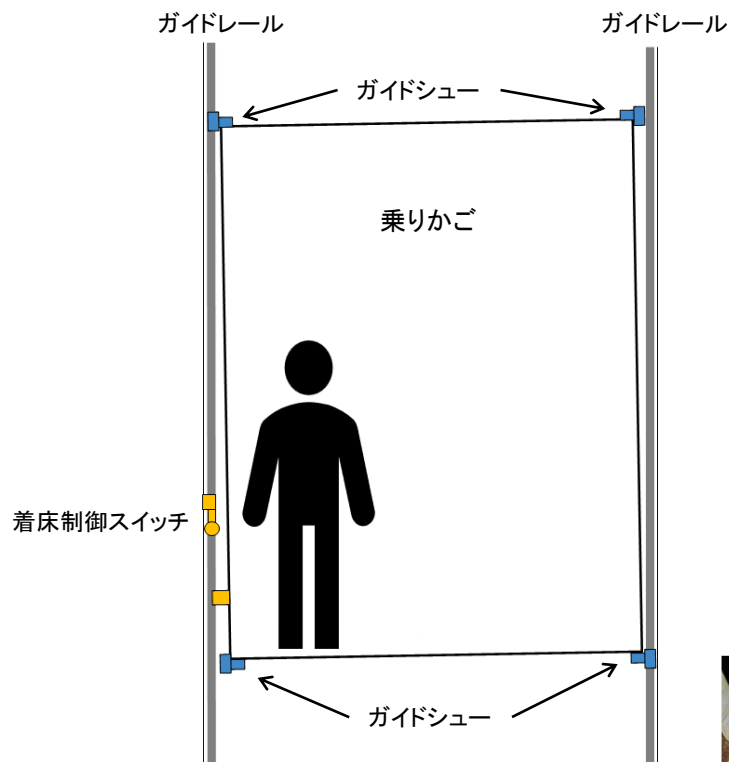

偏荷重により走行中にかごが傾き、各階に設置された着床制御スイッチが動作せず、下部端に設置されている行き過ぎ防止スイッチが作動して停止

不具合対応後

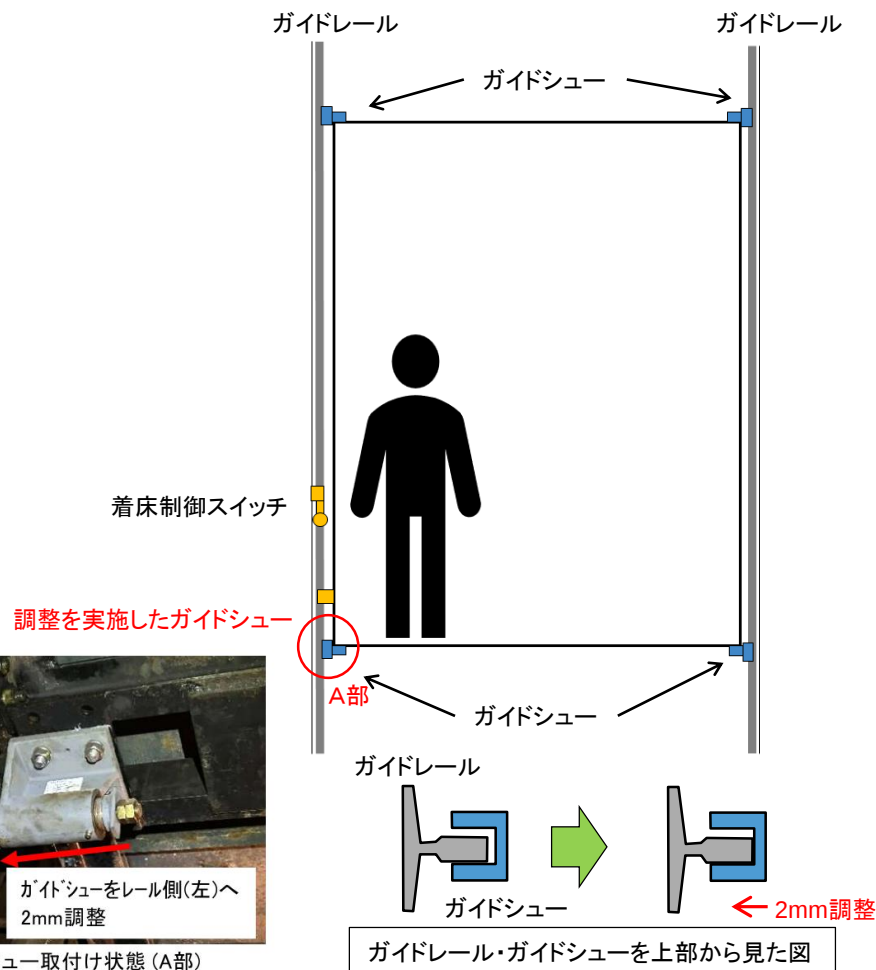

当面は物資の移動についてのみ再開し、**ダム見学者の案内等、人員の移動についてはガイドシュー4基の取り替えが完了した後に再開する予定です。**