

宮川の渇水概要(7月31日時点)

渇水状況

- ・ 5月の降雨は平年の約35%、6月においても平年の約60%と少雨傾向。
- ・ 7月の降雨は7月30日までの時点で、平年における月間累計雨量の約50%。
- ・ かんがい用水の不足により、4月28日より、宮川ダムから7,500千m³を上限とする不特定かんがい用水の補給を開始。
- ・ このままの状況が続けば宮川ダムの不特定かんがい用水7,500千m³を使い切るおそれがある。
- ・ 上記かんがい用水を使い切った場合、宮川ダムの発電用貯留水のうち、8月15日まで新たに5,100千m³を上限として融通。

かんがい用水地区内 ため池の状況




汁谷池 7月25日 貯水率:約25%





桧皮池 7月25日 貯水率:約30%

かんがい用水の受益地

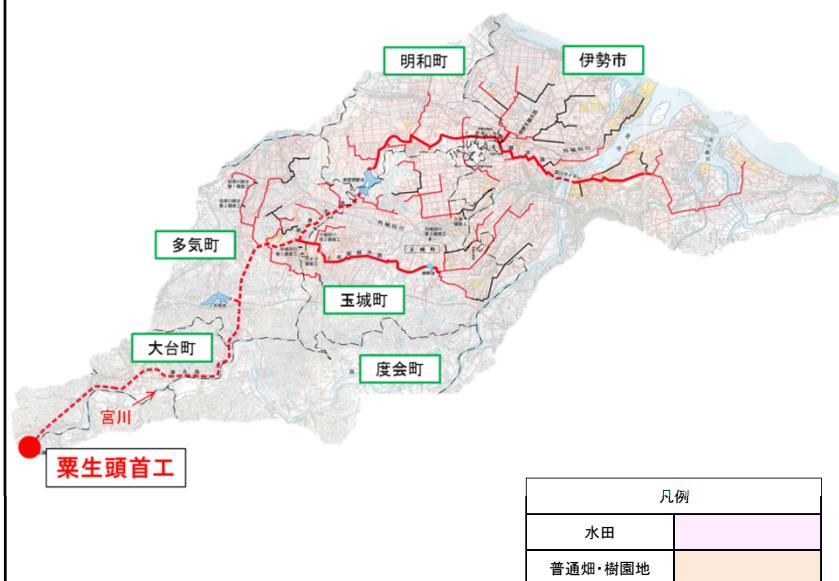

降雨状況等

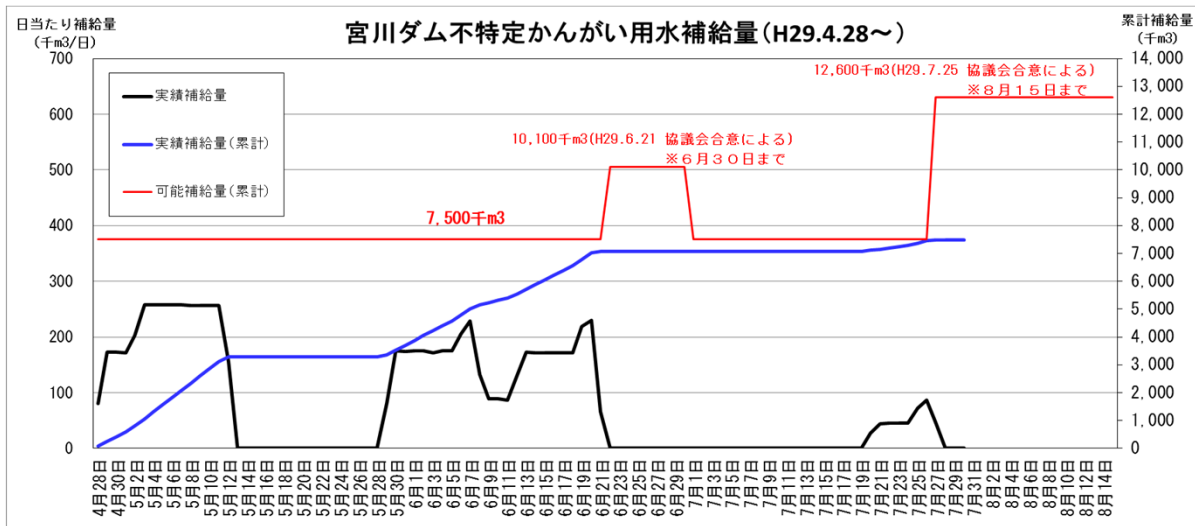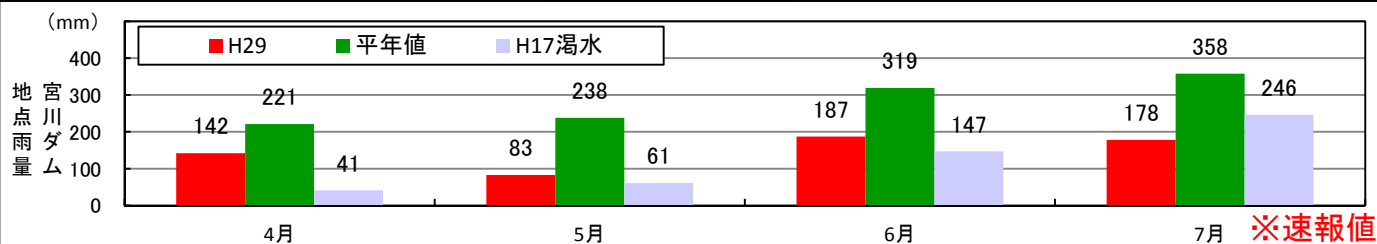

- ## 今後の対応予定