



令和7年5月7日

大井川水系渇水対策支部解散

大井川では4月下旬から5月上旬の 降雨により流況が改善

1. 概要

大井川水系では、令和6年12月以降少雨状態が続き、流況が悪化したため、令和6年12月23日から静岡河川事務所及び長島ダム管理所では、大井川水系渇水対策支部（監視体制）を設置して河川の監視を強化してきました。

この度、4月下旬から5月上旬の降雨により流況が改善し、今後も降雨予想があることから、静岡河川事務所及び長島ダム管理所に設置していた大井川水系渇水対策支部（監視体制）を本日15時に解散します。

大井川水系渇水の概要は別紙のとおりです。

（参考）大井川水系渇水対策支部の設置日数

令和6年12月23日～令和7年5月7日 136日間

2. 配布先：静岡県政記者クラブ

■問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局
静岡河川事務所

占用調整管理官 竹内 賢紀

占用調整課長 山下 好孝

電話（054）273-9100

FAX（054）273-1213

長島ダム管理所

管理所長 中島 康支

建設監督官 熊切 良行

電話（0547）59-1021

FAX（0547）59-1026



※ 同様の内容は下記HP「記者発表」でご覧いただけます。

<https://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/>

<https://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/>

聞こえますか 山の声 川の声 海の声

大井川の渇水概要(5月7日時点)

渇水状況

- ・少雨により12月より神座地点(渇水基準地点)において流況悪化
- ・令和6年12月～2月の累計降水量(井川観測所)は平年を大きく下回る
- ・4月下旬から5月上旬の降雨により、神座地点の流況も安定
- ・ダム貯水量(長島ダム、中部電力(株)畑薙第一ダム、井川ダム)は平年並み

河川の流況



大井川用水水路橋上流(21.0km付近)

大井川から取水した水の供給先






凡 例		
	発 電 所	
-	既 設 ダ ム ・ え ん 堤	
---	導 水 路	
	流 域 界	
	大 井 川 農 業 用 水	
	大 井 川 広 域 水 道	
	牧 之 原 農 業 用 水	
	東 遠 工 業 用 水 道	

各用水と関係市町

市町名	大井川 農業用水	大井川 広域水道	牧之原 農業用水	東 遠 工業用水道
島 田 市	○	○	○	
焼 津 市	○	○		
掛 川 市	○	○	○	○
藤 枝 市	○	○		
袋 井 市	○			
御 前 崎 市	○	○	○	○
菊 川 市	○	○	○	○
牧 之 原 市	○	○	○	○
吉 田 町	○			

大井川の渇水概要(5月7日時点)

井川観測所の降水量、神座地点の河川流量等

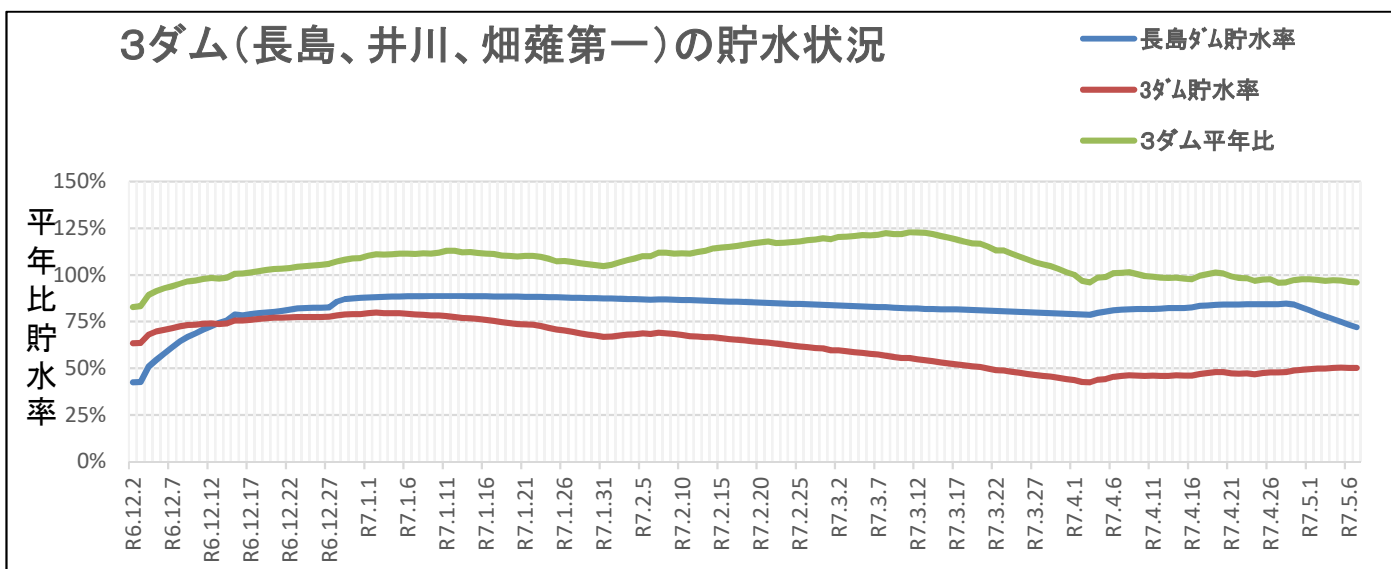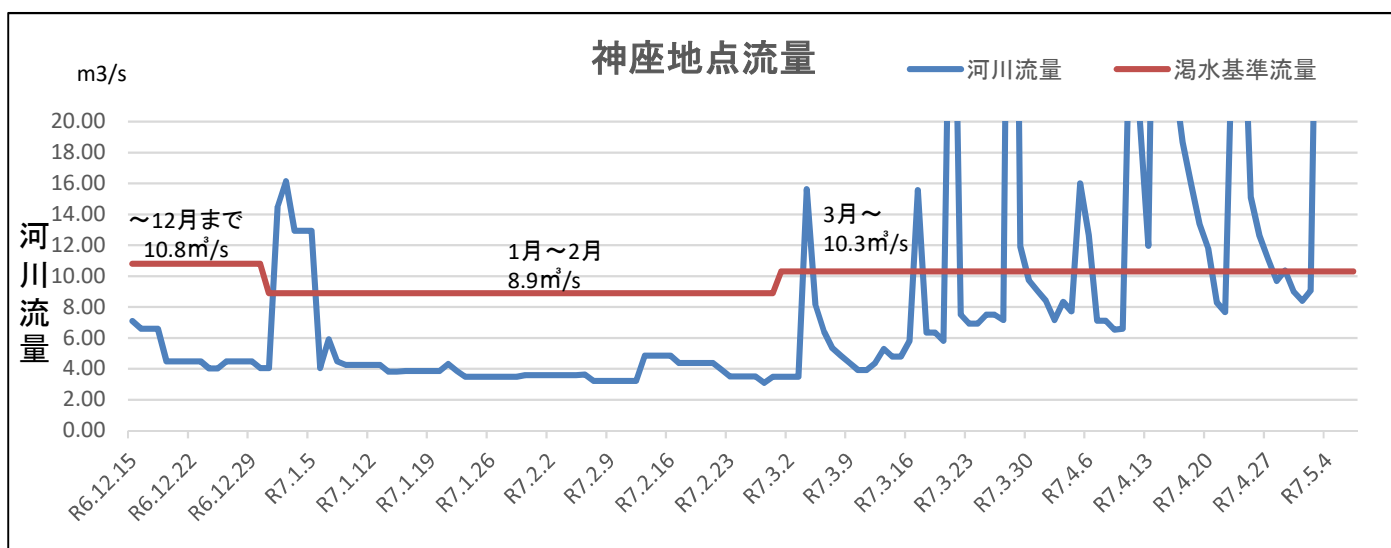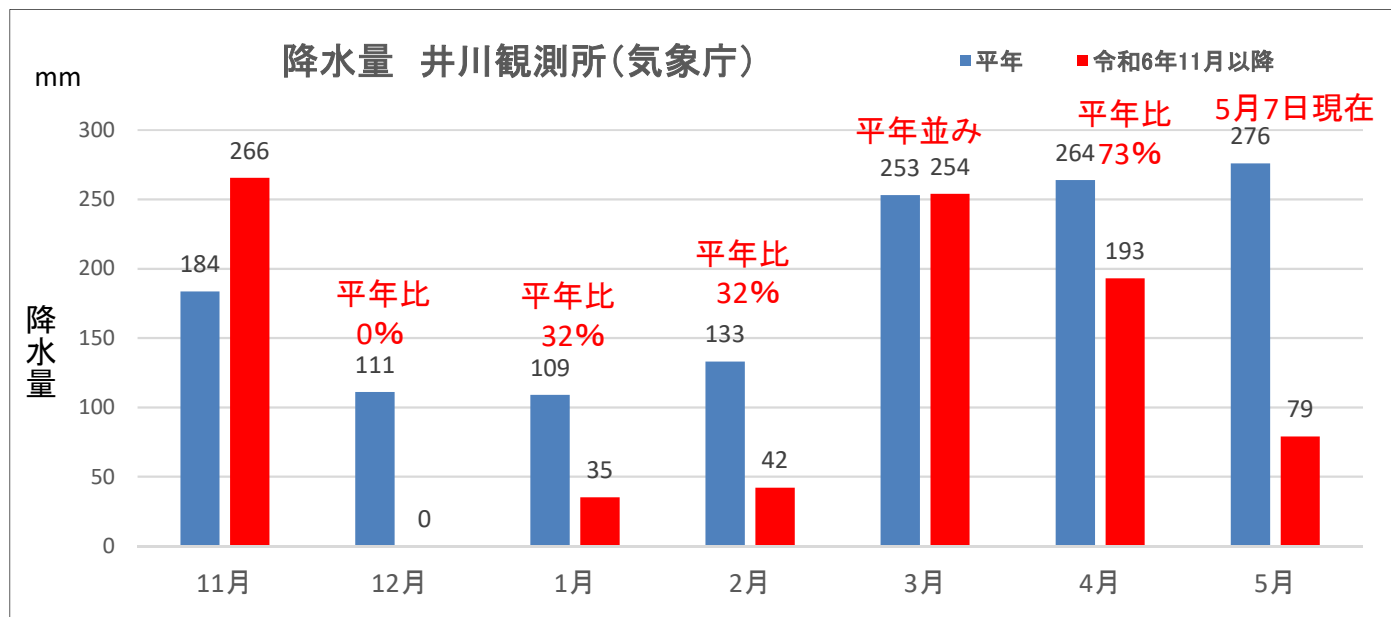

※降水量、河川流量は速報値