

大井川の渇水概要(9月18日時点)

渇水状況

- 令和8年8月21日より、静岡河川事務所及び長島ダム管理所では、情報連絡室を設置し、河川の状態を監視しております。
- 神座地点(渇水基準地点)では、基準流量(8月:9.6m³/s、9月:10.8m³/s)を下回る状況が継続してましたが、9月に入り降雨の日が多くなり、基準流量を上回る流況となってきました。
- 長島ダムの貯水率は93%、畑薙第一ダム、井川ダム(中部電力(株))の貯水率は72%であり、利水にも支障が生じておらず、引続き降雨が予想されるため、情報連絡室設置を解除します。

河川の流況



渇水時:令和8年8月17日撮影



平常時:令和8年9月15日撮影

大井川用水水路橋上流(21.0km付近)

大井川から取水した水の供給先






凡 例		
	発 電	所
-	既 設	ダ ム ・ え ん 堤
---	導	水 路
	流	域 界
	大 井 川	農 業 用 水
	大 井 川	広 域 水 道
	牧 之 原	農 業 用 水
	東 遠	工 業 用 水 道

各用水と関係市町

市町名	大 井 川 農 業 用 水	大 井 川 広 域 水 道	牧 之 原 農 業 用 水	東 遠 工 業 用 水 道
島 田 市	○	○	○	
焼 津 市	○	○		
掛 川 市	○	○	○	○
藤 枝 市	○	○		
袋 井 市	○			
御 前 崎 市	○	○	○	○
菊 川 市	○	○	○	○
牧 之 原 市	○	○	○	○
吉 田 町	○			

大井川の渇水概要(9月18日時点)

井川観測所の降水量、神座地点の河川流量等

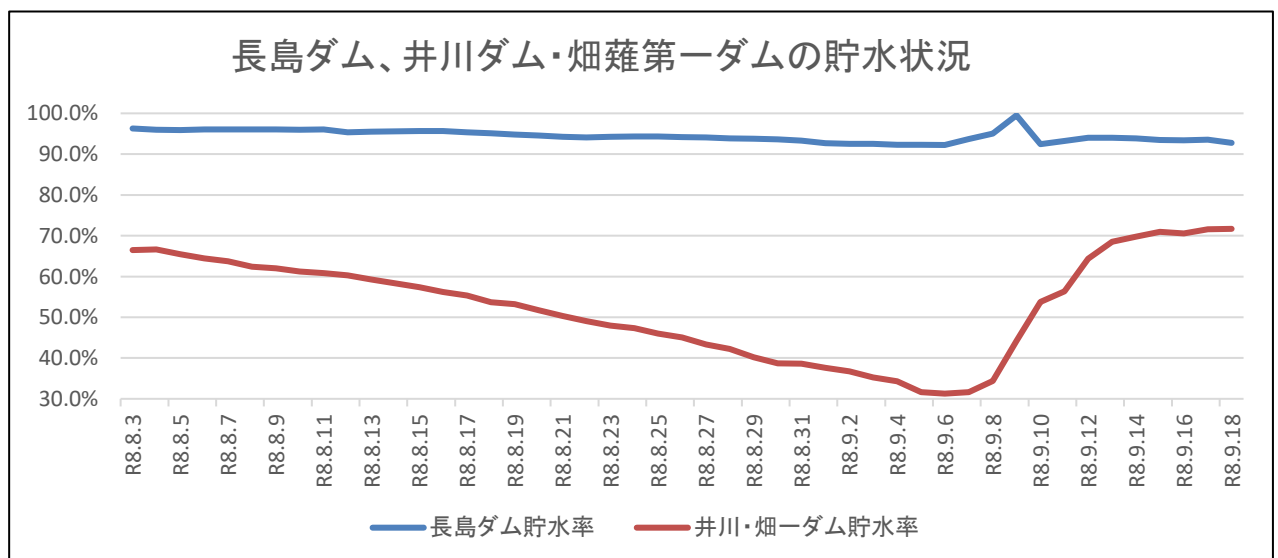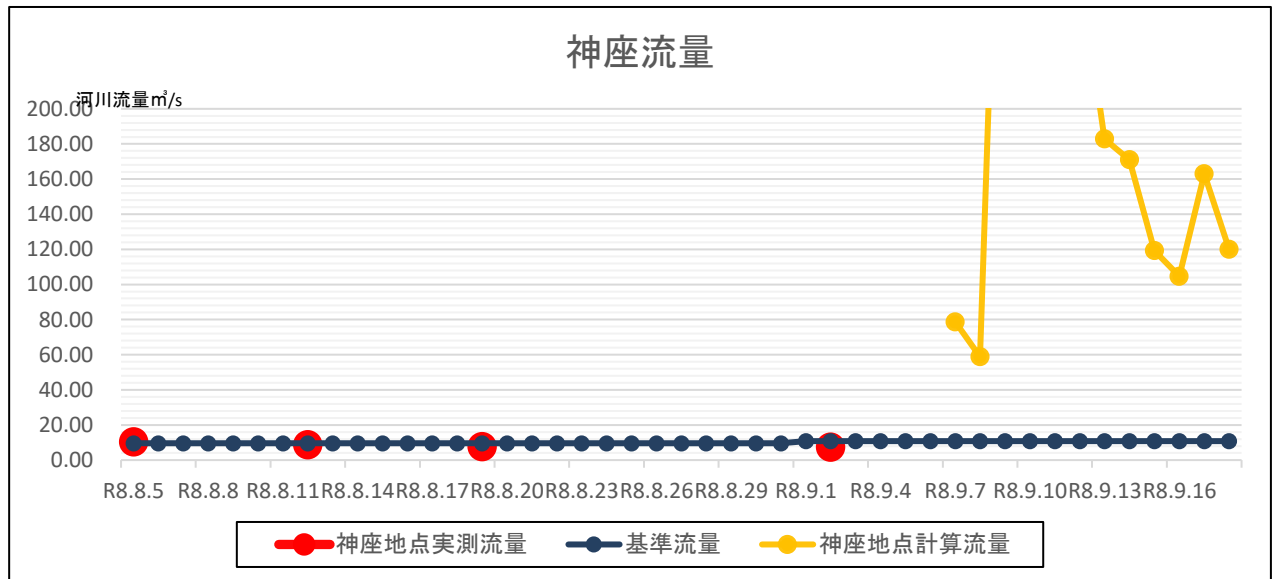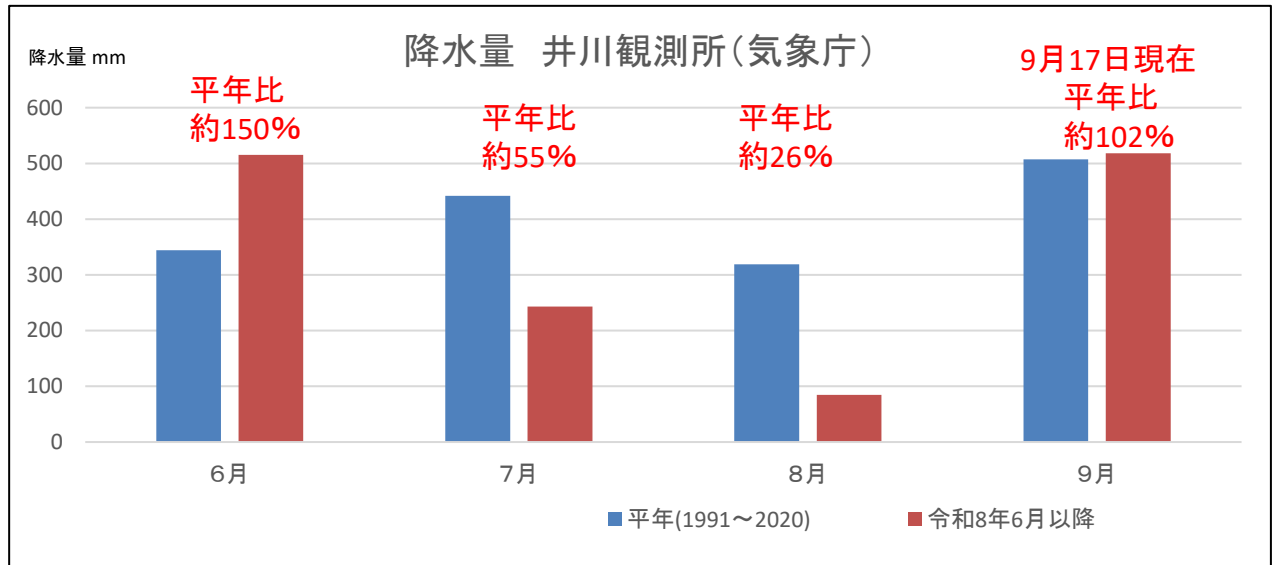

※降水量、河川流量は速報値