



～めざそう 災害に強い土岐川・庄内川～

平成29年10月11日
国土交通省中部地方整備局
庄内川河川事務所

「庄内川下流部（名古屋市中川区下之一色町地先）における フッ素検出について」

1 概要

庄内川に架かる一色大橋下流（名古屋市中川区下之一色町地先）において、河道掘削予定箇所ですら事前に土壌調査を行ったところ、環境基準値を超えるフッ素が検出されました。

調査箇所と調査結果：別紙参照

2 今後の対応

名古屋市環境局等関係機関と調整を図り、必要な措置を講じてまいります。

3 添付資料

別紙

4 配布先

中部地方整備局記者クラブ

【問合せ先】

国土交通省中部地方整備局庄内川河川事務所


副所長 水野 徹

工務課長 川嶋 浩一

電話（052）914-6711（代表）

FAX（052）914-6784

調査地点

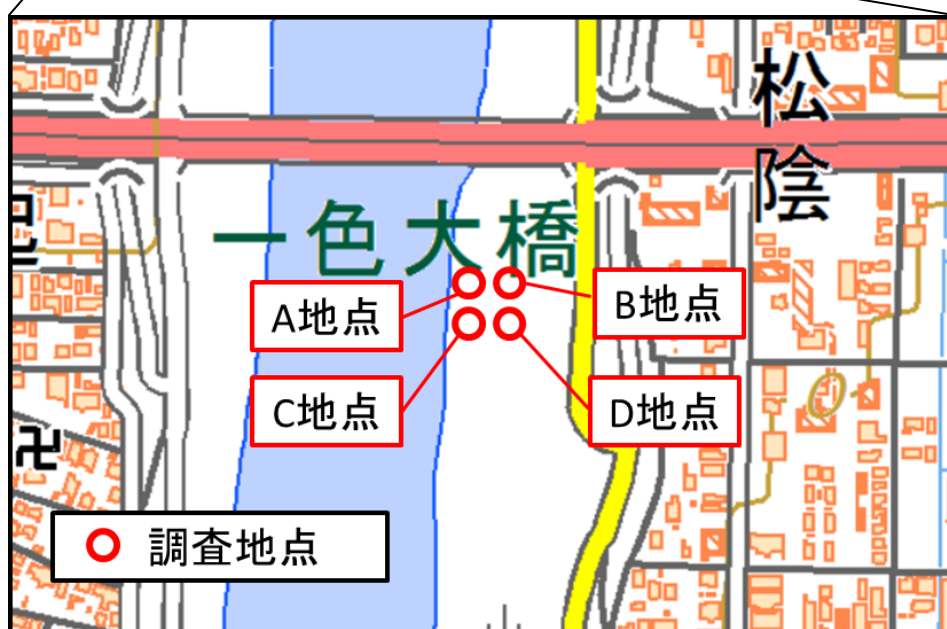

土壌溶出量試験調査結果

	特定有害物質	調査結果	基準値に対する倍率	環境基準値
A地点	フッ素	0.60mg/L	基準値以下	0.8mg/L 以下
B地点	フッ素	0.99mg/L	1.2倍	
C地点	フッ素	0.66mg/L	基準値以下	
D地点	フッ素	0.99mg/L	1.2倍	

- 今回工事を行う箇所の4地点で調査を行った内、2地点で環境基準値を超過しました。
- フッ素以外の特定有害物質につきましては、環境基準値以下でした。