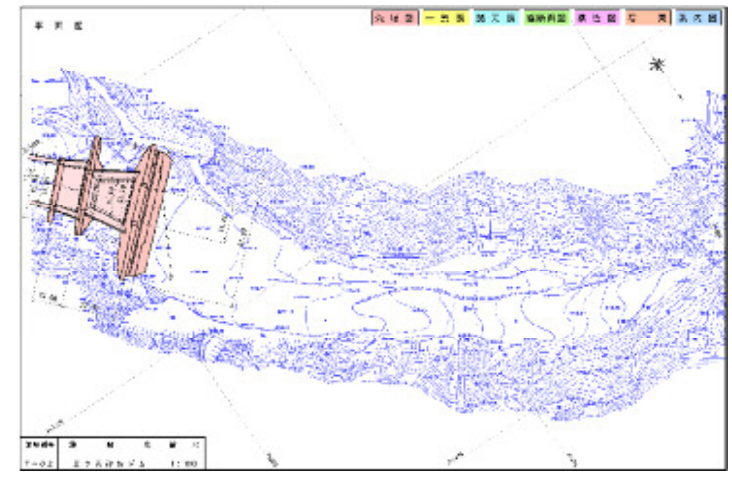
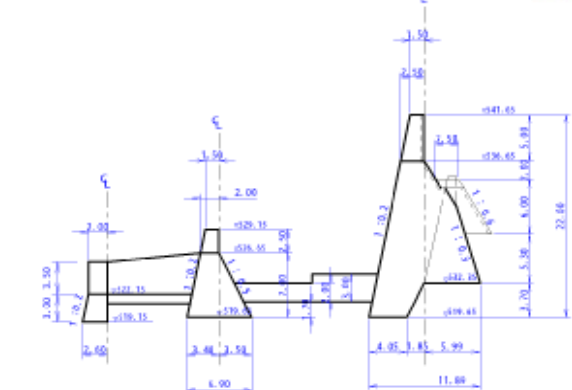
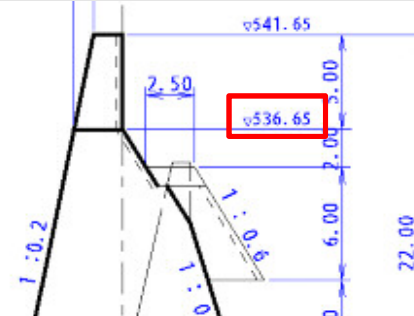
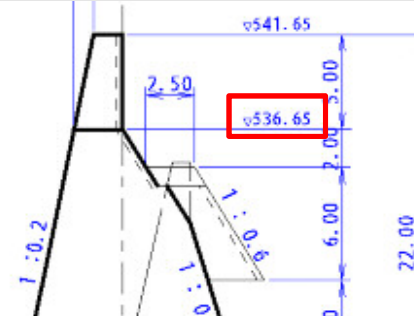
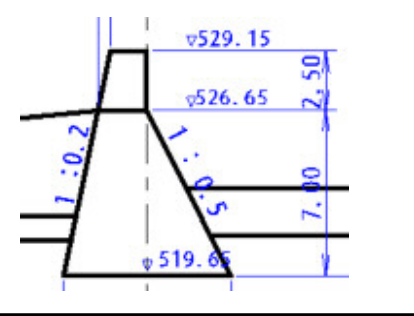
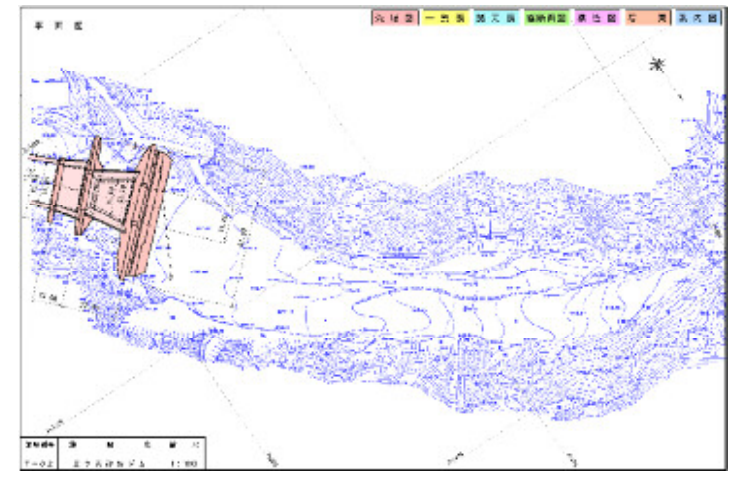
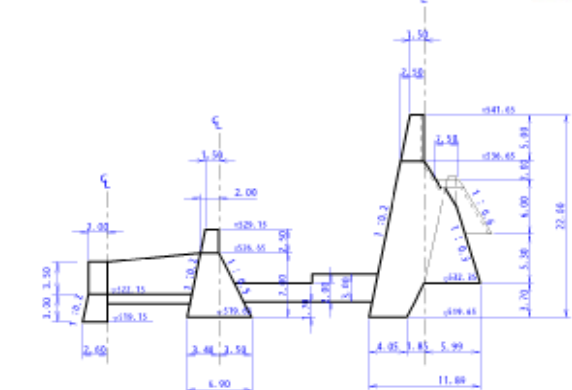
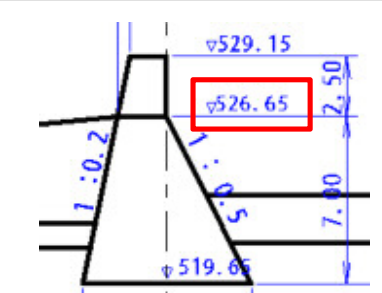
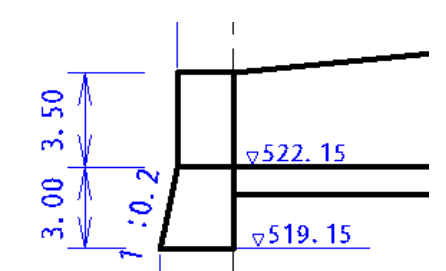
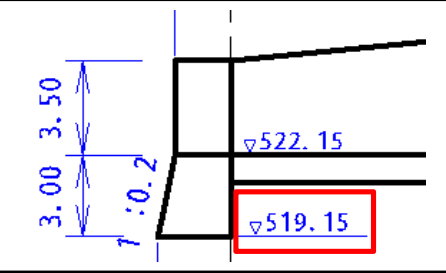
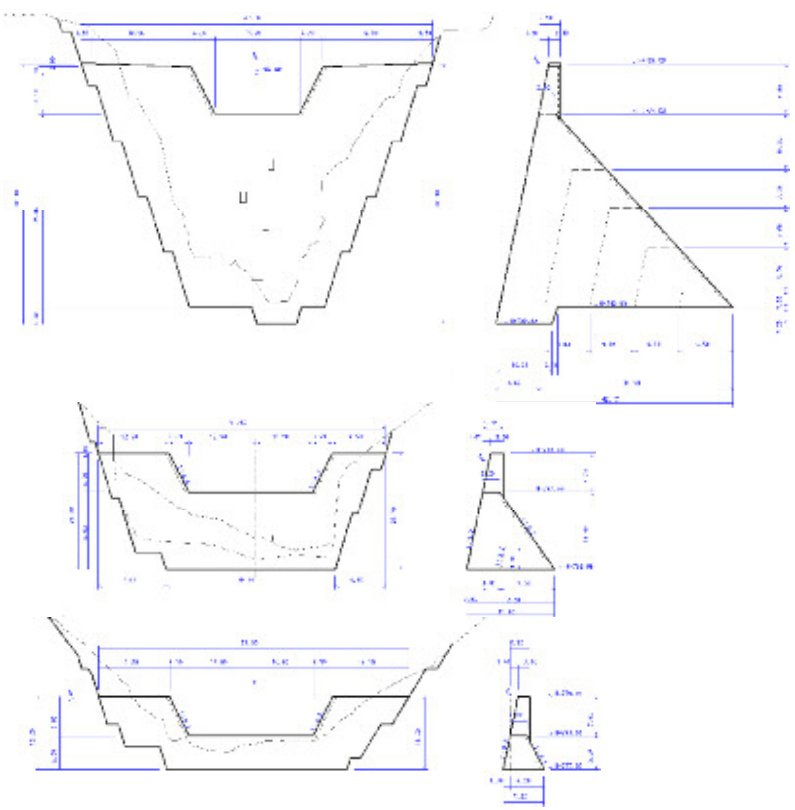
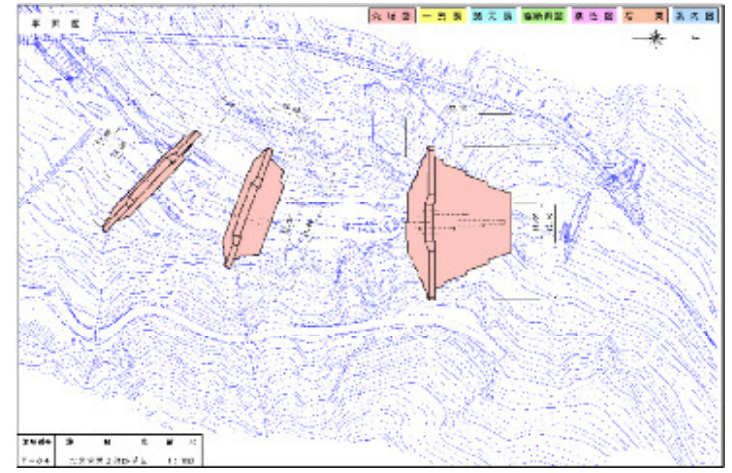
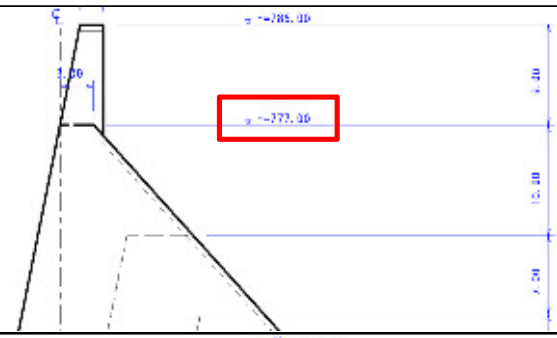
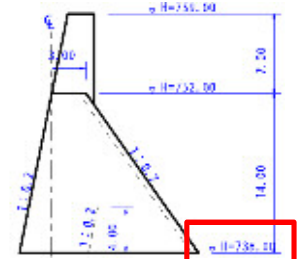
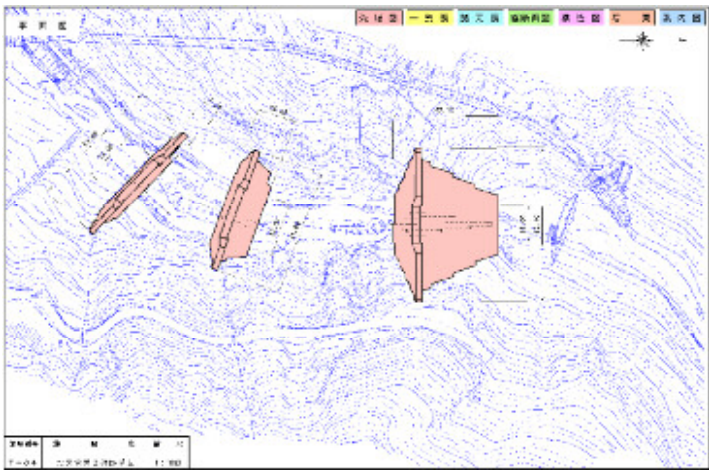
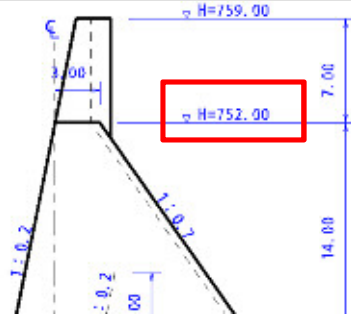
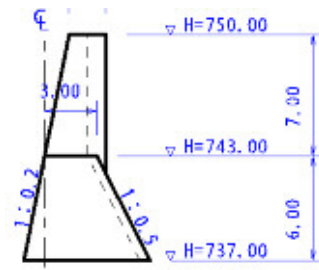
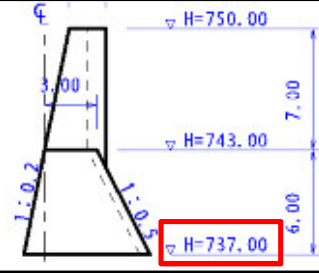
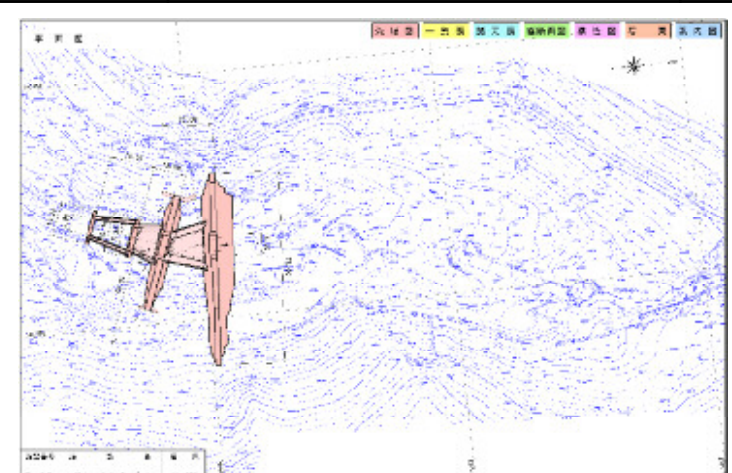
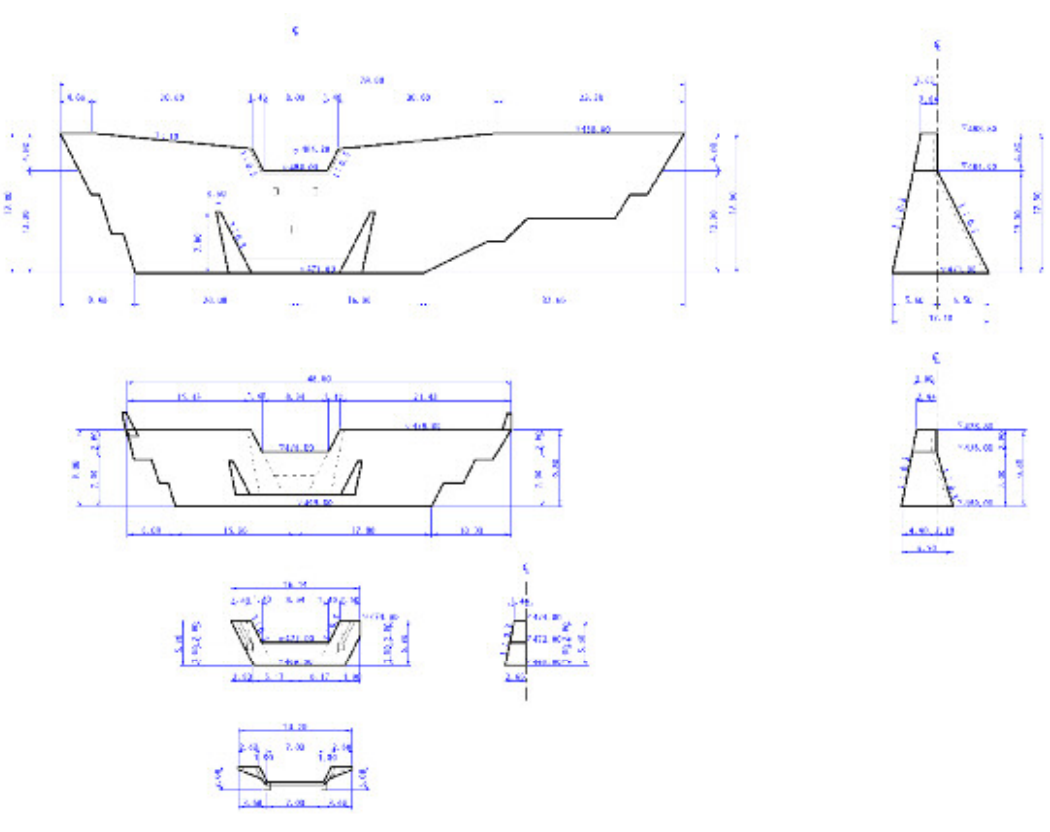
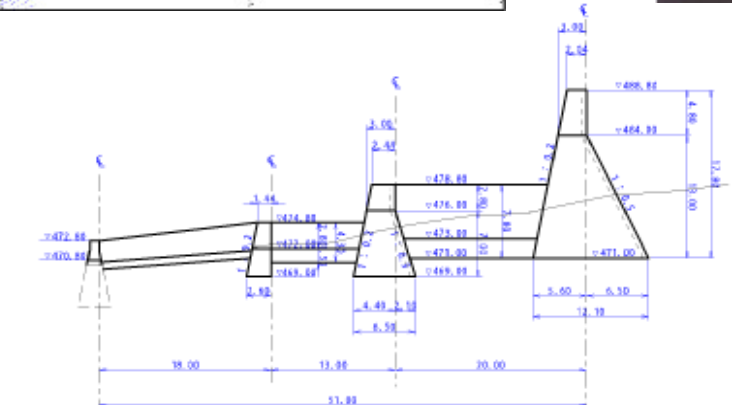
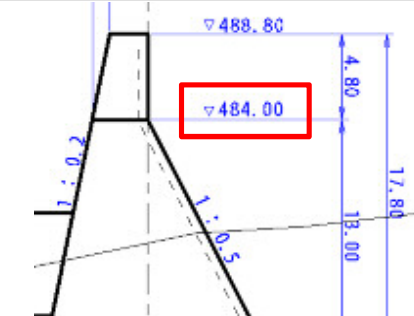
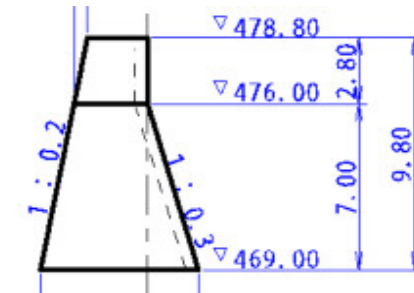
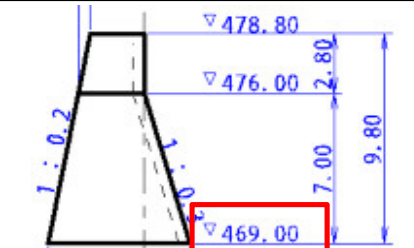


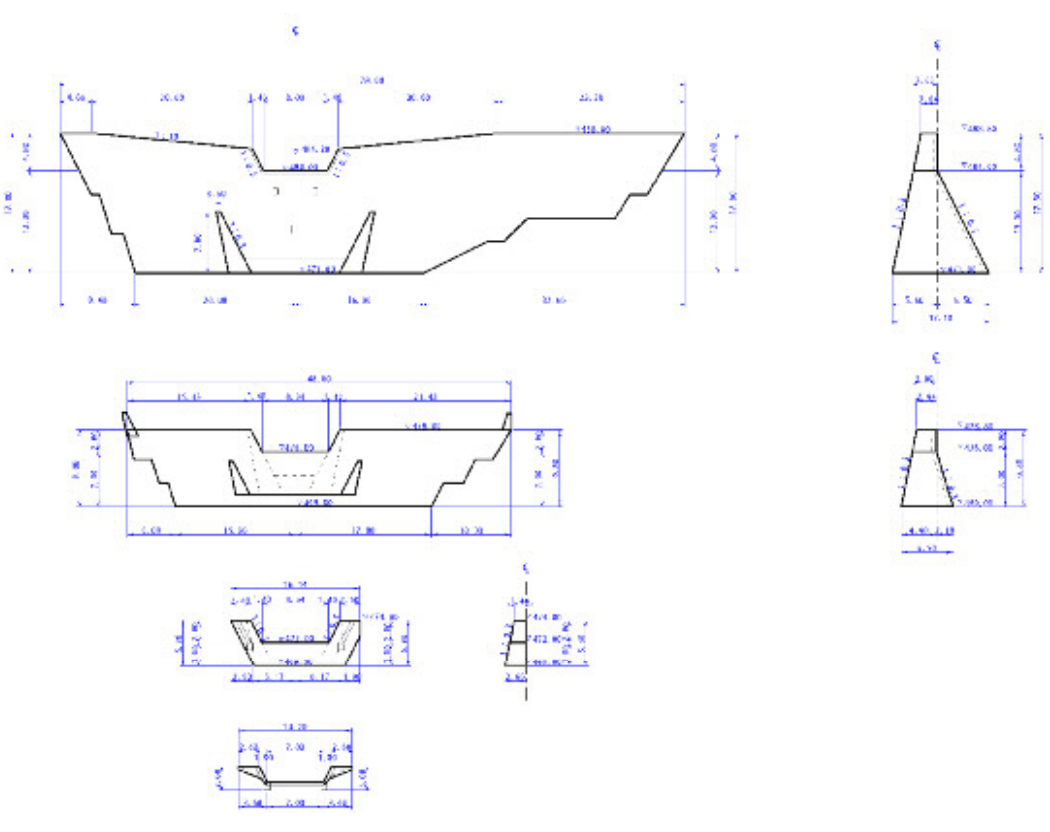
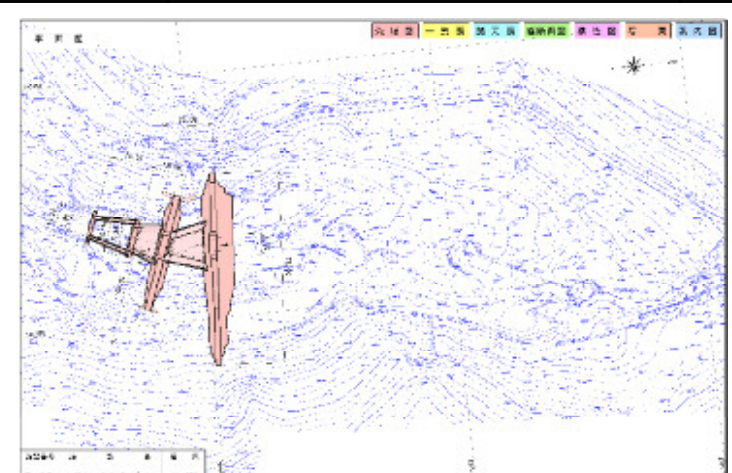
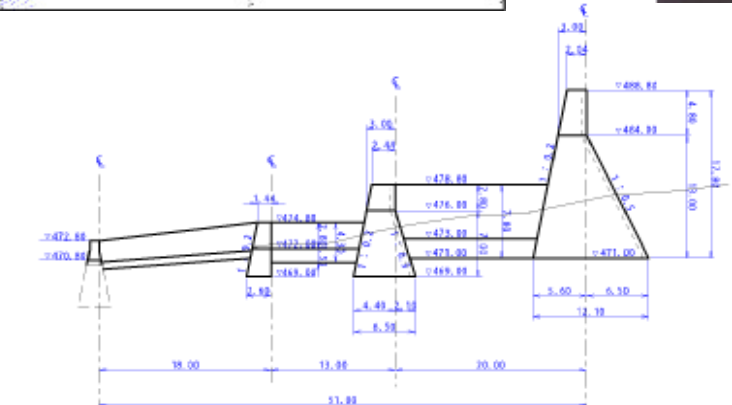
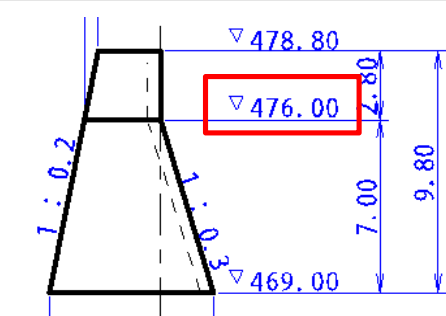
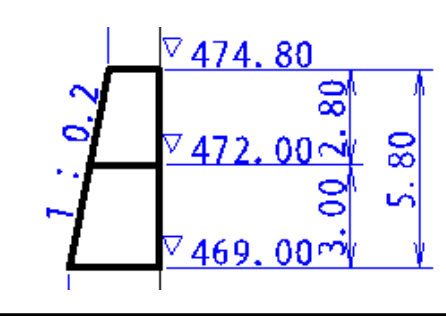
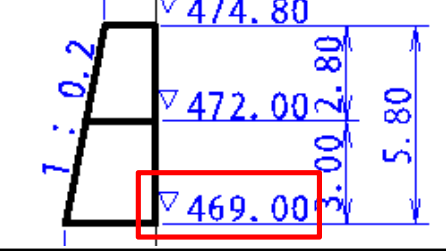
T-02		三ツ沢砂防ダム		所在地	南信濃村木沢	河川名	遠山川・右支三ツ沢				
一般図抜粋											
											
				T-02 三ツ沢砂防ダム H11.11							
											
											
水通し標高	EL. 536.65 m					構造物諸元			竣工	昭和56年3月4日	
						魚道	—		主えん堤 高	13.3 (17.0)	
形式		不透過				主えん堤 長	57.0				
CA (km ²)						副えん堤 高	7.0				
堆砂状況		満砂ではない				副えん堤 長	41.0				
水通し巾						堰堤間距離	20.0				
流量観測可能性		—				減水対象発電所					
机上検討(本堤)						机上検討(副堤)					
最大使用水量		0.14 m3/s				最大使用水量	0.14 m3/s				
最大出力						最大出力	14.1kW				
年間発生電力量		40.0MWh				年間発生電力量	72.0MWh				
概算事業費						概算事業費	43.0百万円				
建設単価		824.6円/kWh				建設単価	596.9円/kWh				
現地調査結果											
設置スペース						堤体状況					
電力利用状況						堆砂状況					
利水及び 土地利用状況						土石流発生頻度 (植生等より推定)					
副ダム天端	EL. 526.65 m										
河床高	EL. 519.65 m										

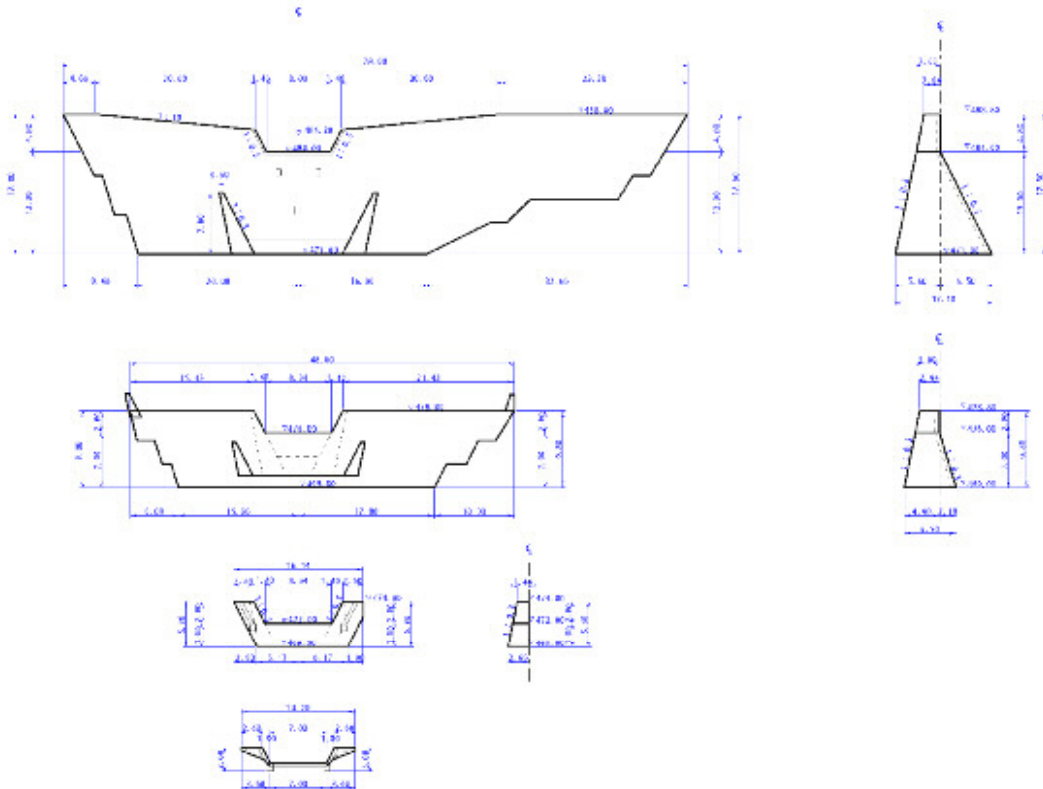
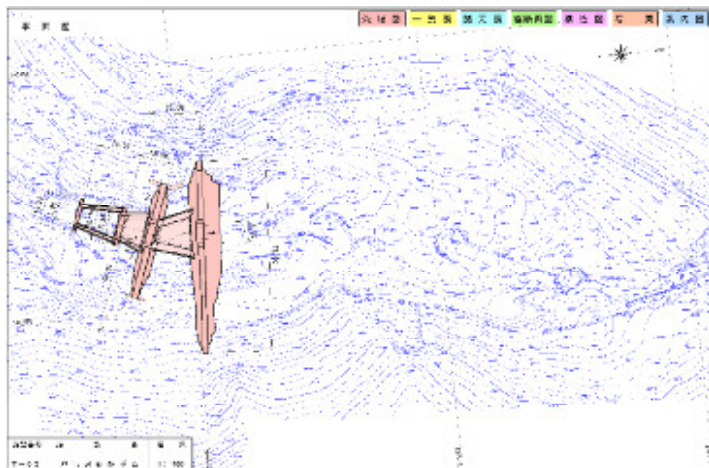
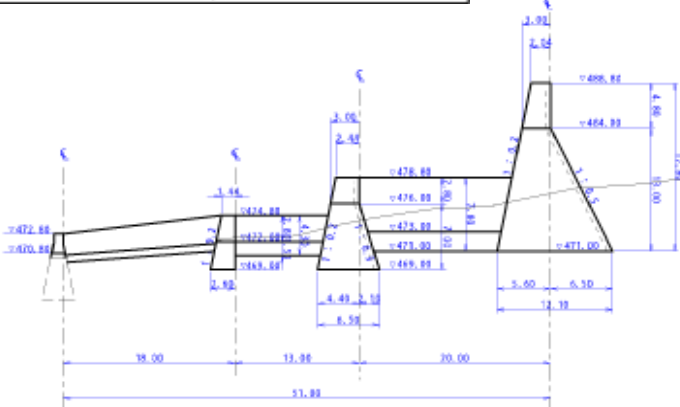
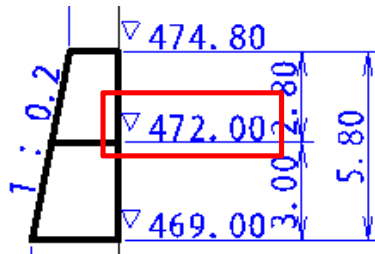

T-02		三ツ沢砂防ダム		所在地	南信濃村木沢	河川名	遠山川・右支三ツ沢	
一般図抜粋								
								
				T-02 三ツ沢砂防ダム H11.11				
								
水通し標高	EL. 526.65 m			構造物諸元		竣工	昭和56年3月4日	
				魚道	—	主えん堤 高	7.0	
形式	不透過	主えん堤 長		CA(k㎡)	1.8	副えん堤 高	3.0	
				堆砂状況	満砂ではない	副えん堤 長	26.7	
水通し巾	15.0	堰堤間距離		流量観測可能性	—	減水対象発電所		
				机上検討(本堤)		机上検討(副堤)		
副ダム天端	EL. 522.15 m			最大使用水量	0.14 m3/s	最大使用水量	0.14 m3/s	
				最大出力	3.0kW	最大出力	5.7kW	
河床高	EL. 519.15 m			年間発生電力量	14.0MWh	年間発生電力量	28.0MWh	
				概算事業費	23.8百万円	概算事業費	28.5百万円	
建設単価	1697.0円/kWh	建設単価		現地調査結果				
				設置スペース	堤体状況			
電力利用状況	堆砂状況	土石流発生頻度(植生等より推定)						

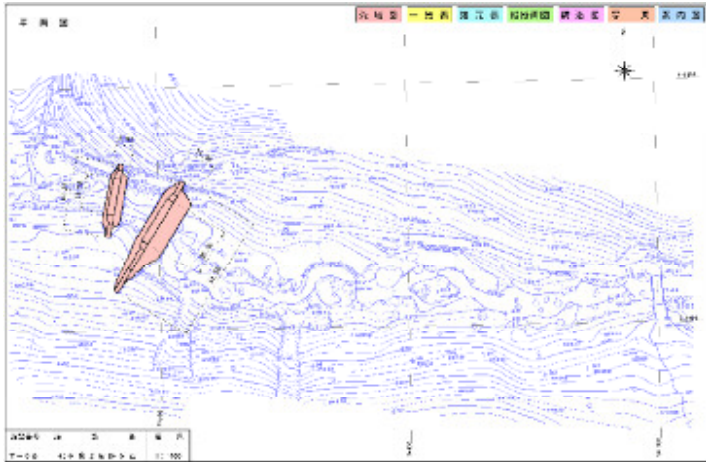
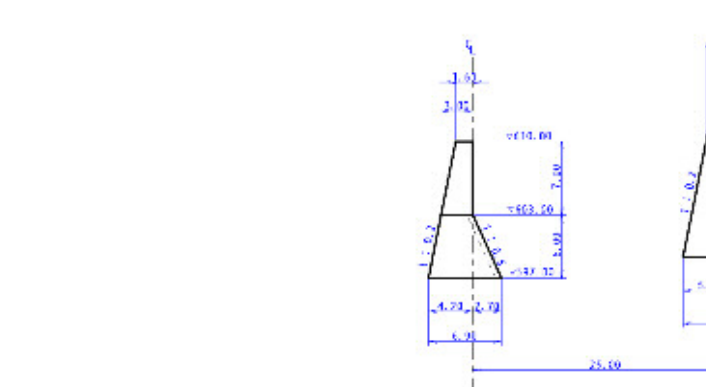
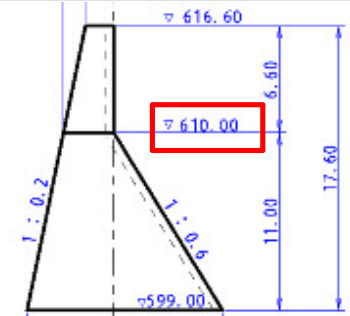


T-04 北又沢第2砂防ダム			所在地	上村大字沢入	河川名	遠山川・右支北又沢
一般図抜粋 					 T-04 北又沢第2砂防ダム H8.4.23	
水通し標高	EL. 777.00 m		構造物諸元		竣工	平成3年3月3日
			魚道	—	主えん堤 高	35.0 (38.0)
副ダム天端	EL. 752.00 m		形式	不透過	主えん堤 長	62.4
			CA (km ²)	46.8	副えん堤 高	14.0
			堆砂状況	満砂ではない	副えん堤 長	51.0
			水通し巾	15.0	堰堤間距離	不明
			流量観測可能性	—	減水対象発電所	
河床高	EL. 738.00 m		机上検討(本堤)		机上検討(副堤)	
			最大使用水量	1.27 m ³ /s	最大使用水量	1.27 m ³ /s
			最大出力	224.8kW	最大出力	356.6kW
			年間発生電力量	1107.0MWh	年間発生電力量	1903.0MWh
			概算事業費	225.4百万円	概算事業費	266.5百万円
			建設単価	203.6円/kWh	建設単価	140.0円/kWh
			現地調査結果			
			設置スペース		堤体状況	
			電力利用状況		堆砂状況	
			利水及び 土地利用状況		土石流発生頻度 (植生等より推定)	

T-04		北又沢第2砂防ダム		所在地	上村大字沢入	河川名	遠山川・右支北又沢
一般図抜粋							
						T-04 北又沢第2砂防ダム H8.4.23	
水通し標高	EL. 752.00 m		構造物諸元		竣工	平成3年3月3日	
			魚道	—	主えん堤 高	14.0	
副ダム天端	EL. 743.00 m		形式	不透過	主えん堤 長	51.0	
			CA (km ²)	46.8	副えん堤 高	6.0	
河床高	EL. 737.00 m		堆砂状況	満砂ではない	副えん堤 長	55.0	
			水通し巾	15.0	堰堤間距離	不明	
			流量観測可能性	—	減水対象発電所		
			机上検討(本堤)		机上検討(副堤)		
			最大使用水量	3.54 m3/s	最大使用水量	3.54 m3/s	
			最大出力	181.4kW	最大出力	319.4kW	
			年間発生電力量	969.0MWh	年間発生電力量	1744.0MWh	
			概算事業費	270.5百万円	概算事業費	336.0百万円	
			建設単価	279.1円/kWh	建設単価	192.6円/kWh	
			現地調査結果				
			設置スペース		堤体状況		
			電力利用状況		堆砂状況		
			利水及び 土地利用状況		土石流発生頻度 (植生等より推定)		

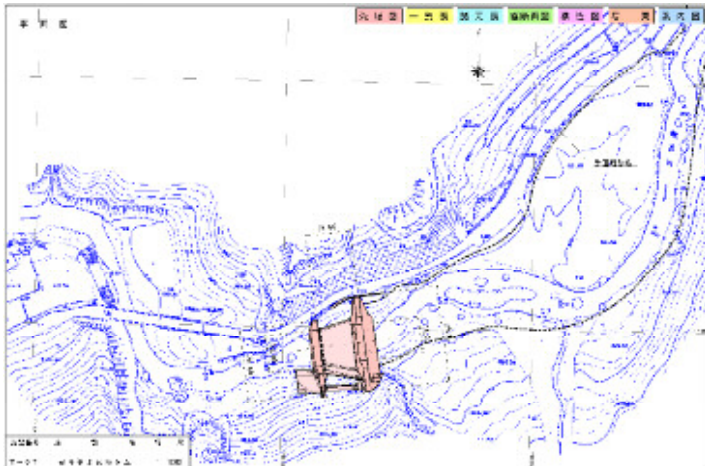
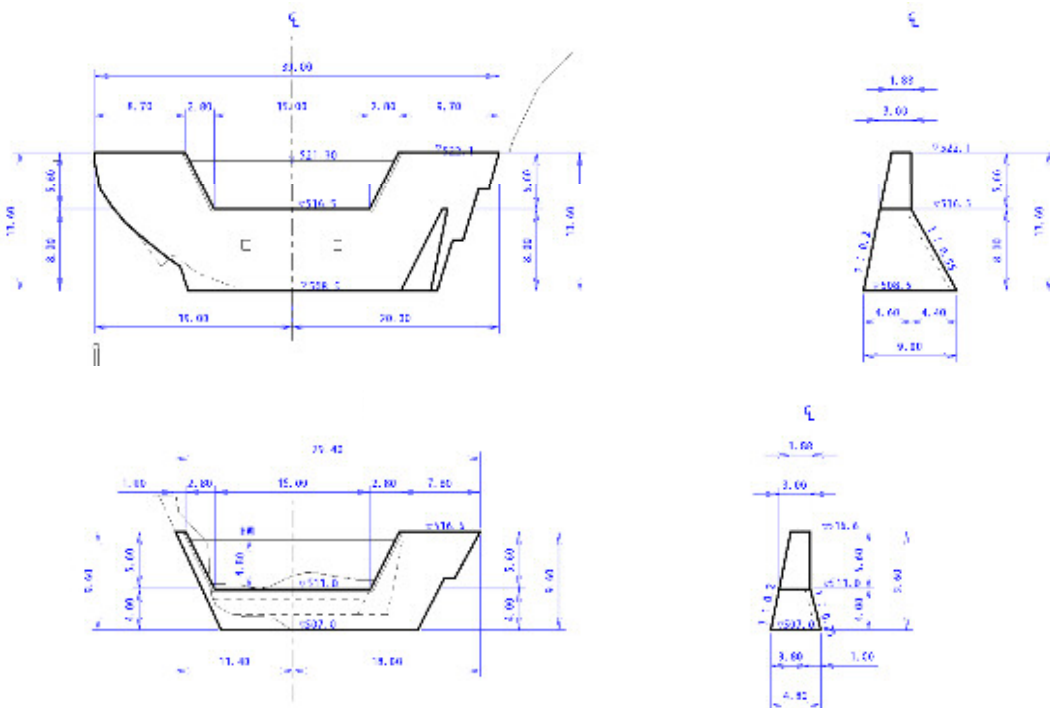
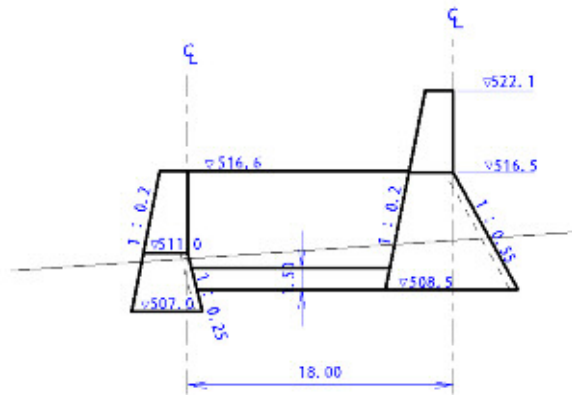
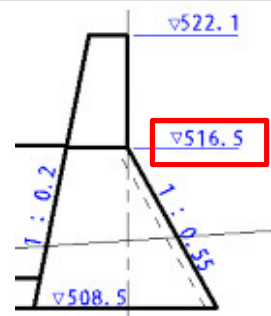
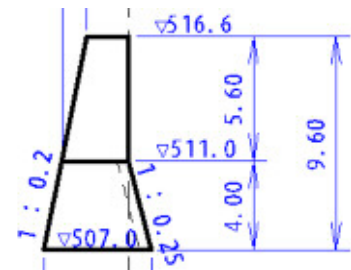
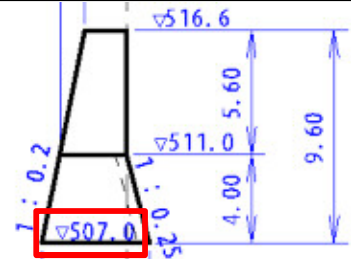
T-05		押出沢砂防ダム		所在地	南信濃村和田・押出		河川名	遠山川・押出沢	
一般図抜粋									
									
水通し標高	EL. 484.00 m			構造物諸元		竣工		昭和57年2月3日	
				魚道	—	主えん堤 高		13.0	
				形式	不透過	主えん堤 長		78.0	
副ダム天端	EL. 476.00 m			CA (km ²)	1.2	副えん堤 高		7.0	
				堆砂状況	満砂？	副えん堤 長		48.0	
				水通し巾	8.0	堰堤間距離		20.0	
河床高	EL. 469.00 m			流量観測可能性	—	減水対象発電所			
				机上検討(本堤)		机上検討(副堤)			
				最大使用水量	0.09 m3/s	最大使用水量	0.09 m3/s		
				最大出力	4.1kW	最大出力	8.2kW		
				年間発生電力量	20.0MWh	年間発生電力量	42.0MWh		
				概算事業費	24.3百万円	概算事業費	32.7百万円		
				建設単価	1215.7円/kWh	建設単価	777.8円/kWh		
				現地調査結果					
				設置スペース			堤体状況		
				電力利用状況			堆砂状況		
				利水及び 土地利用状況			土石流発生頻度 (植生等より推定)		

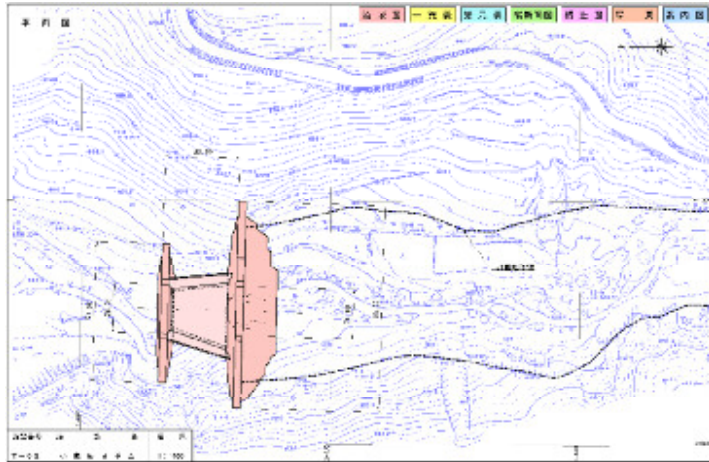
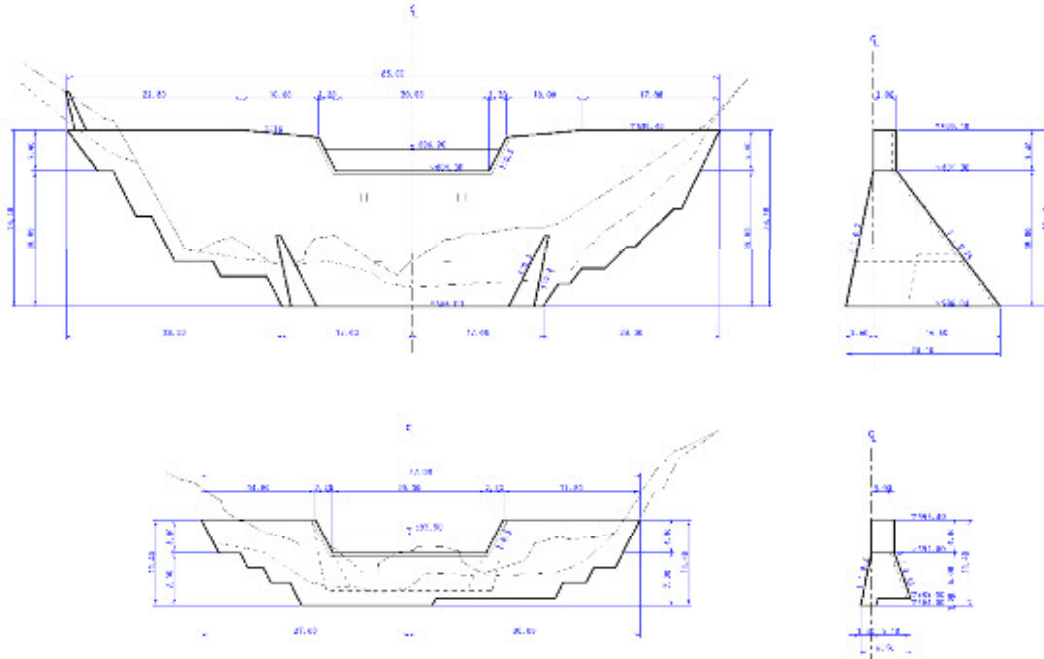
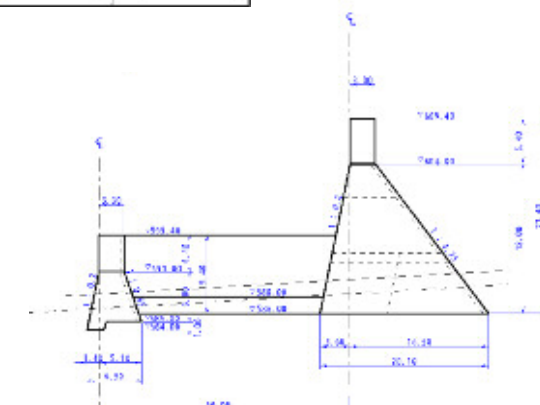
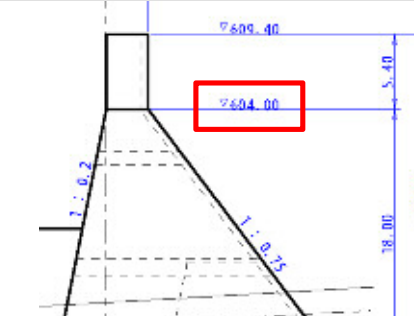
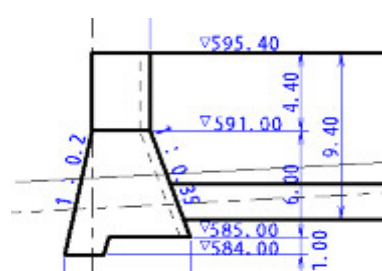
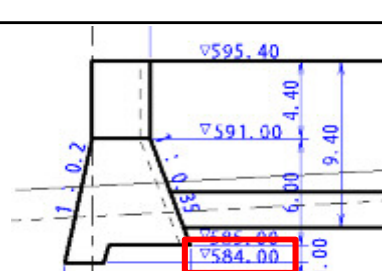
T-05	押出沢砂防ダム		所在地	南信濃村和田・押出	河川名	遠山川・押出沢	
一般図抜粋							
					T-05 押出沢砂防ダム H7.11.6,7		
	水通し標高	EL. 476.00 m		構造物諸元		竣工	昭和57年2月3日
				魚道	—	主えん堤 高	7.0
副ダム天端	EL. 472.00 m		形式	不透過	主えん堤 長	48.0	
			CA (km ²)	1.2	副えん堤 高	3.0	
河床高	EL. 469.00 m		堆砂状況	満砂?	副えん堤 長	16.14	
			水通し巾	8.34	堰堤間距離	13.0	
			流量観測可能性		—	減水対象発電所	
			机上検討(本堤)		机上検討(副堤)		
			最大使用水量	0.09 m3/s	最大使用水量	0.09 m3/s	
			最大出力	1.7kW	最大出力	3.5kW	
			年間発生電力量	8.0MWh	年間発生電力量	17.0MWh	
			概算事業費	18.7百万円	概算事業費	24.5百万円	
			建設単価	2332.7円/kWh	建設単価	1440.6円/kWh	
			現地調査結果				
			設置スペース		堤体状況		
			電力利用状況		堆砂状況		
			利水及び 土地利用状況		土石流発生頻度 (植生等より推定)		

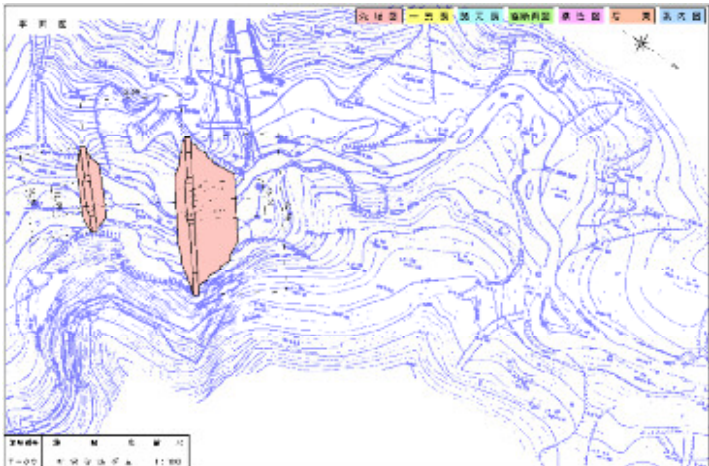
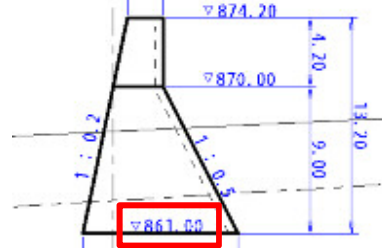
T-05	押出沢砂防ダム		所在地	南信濃村和田・押出		河川名	遠山川・押出沢	
一般図抜粋								
					T-05 押出沢砂防ダム H7.11.6,7			
								
水通し標高	EL. 484.00 m		構造物諸元		竣工	昭和57年2月3日		
			魚道	—	主えん堤 高	3.0		
副ダム天端	EL. 470.80 m		形式	不透過	主えん堤 長	16.14		
			CA(k㎡)	1.2	副えん堤 高			
			堆砂状況	満砂?	副えん堤 長	14.2		
			水通し巾	8.34	堰堤間距離	18.0		
			流量観測可能性	—	減水対象発電所			
			机上検討(本堤)		机上検討(副堤)			
河床高	EL. 0.00 m		最大使用水量	0.09 m3/s	最大使用水量	0.09 m3/s		
			最大出力	7.1kW	最大出力	0.0kW		
			年間発生電力量	36.0MWh	年間発生電力量	—		
			概算事業費	29.7百万円	概算事業費	—		
			建設単価	824.1円/kWh	建設単価	—		
			現地調査結果					
			設置スペース		堤体状況			
			電力利用状況		堆砂状況			
利水及び 土地利用状況		土石流発生頻度 (植生等より推定)						

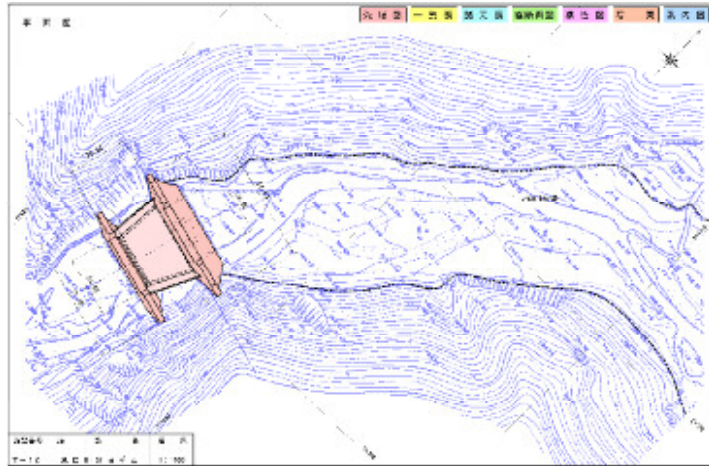
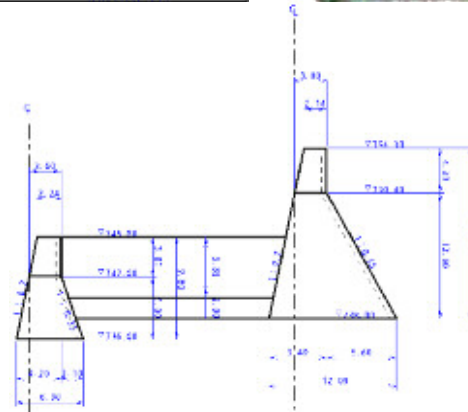
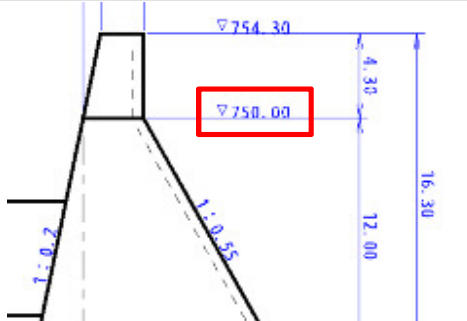
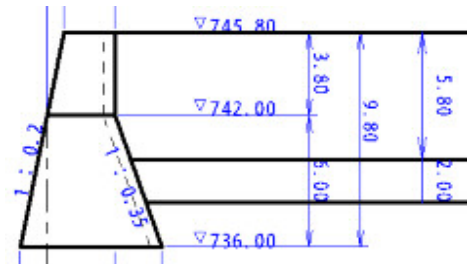
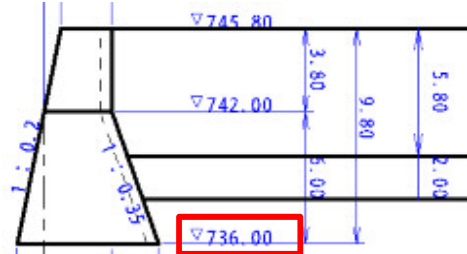
T-06		梶谷第2砂防ダム		所在地	南信濃村梶谷	河川名	遠山川・八重河内川・梶谷川	
一般図抜粋								
						T-06 梶谷第2砂防ダム H11.10		
水通し標高	EL. 610.00 m			構造物諸元		竣工	昭和56年12月4日	
				魚道	—	主えん堤 高	11.0	
形式	不透過			CA (km ²)	13.6	副えん堤 高	6.0	
				堆砂状況	満砂	副えん堤 長	30.2	
水通し巾	20.0			堰堤間距離	25.0			
				流量観測可能性	—	減水対象発電所		
副ダム天端	EL. 603.00 m			机上検討(本堤)		机上検討(副堤)		
				最大使用水量	1.03 m3/s	最大使用水量	1.03 m3/s	
最大出力	39.4kW			最大出力	79.5kW			
				年間発生電力量	421.0MWh			
概算事業費	102.6百万円			概算事業費	142.5百万円			
				建設単価	507.8円/kWh	建設単価	338.5円/kWh	
河床高	EL. 597.00 m			現地調査結果				
				設置スペース			堤体状況	
電力利用状況						堆砂状況		
						土石流発生頻度 (植生等より推定)		

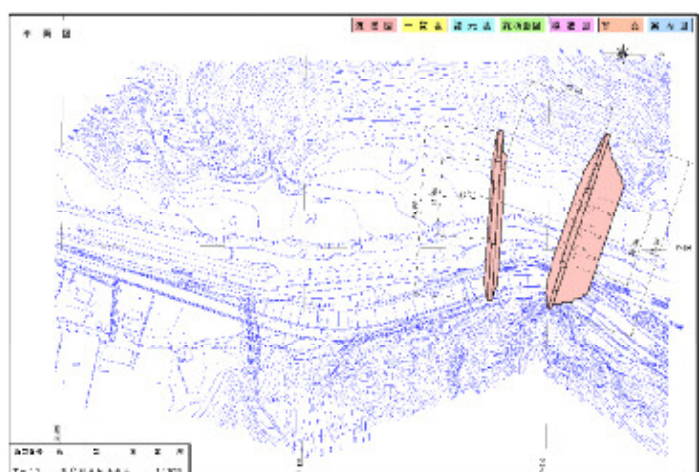
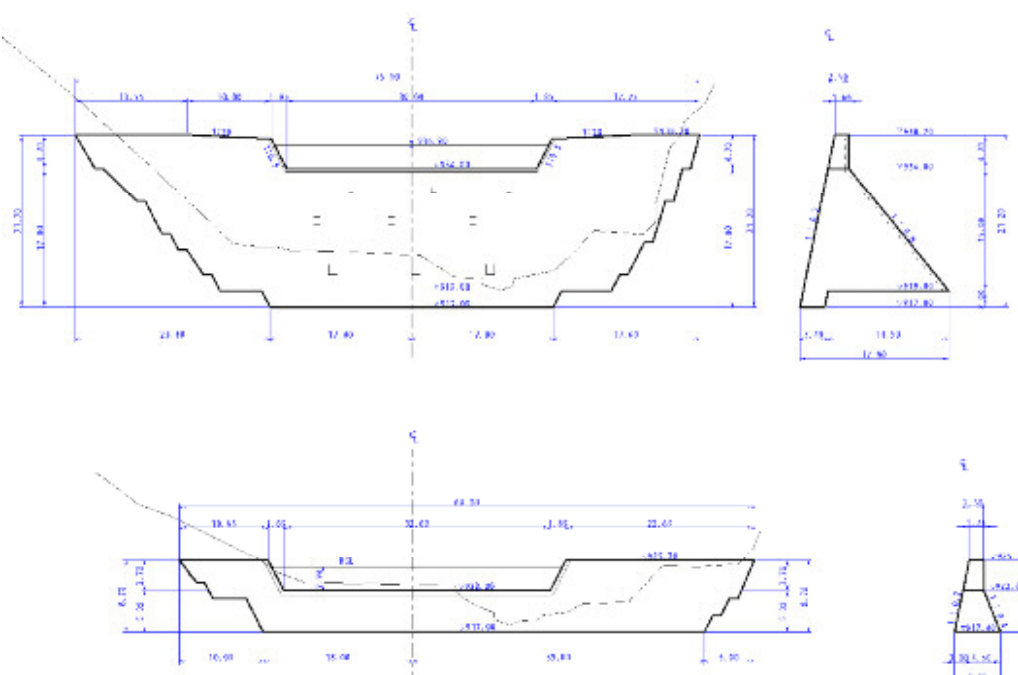
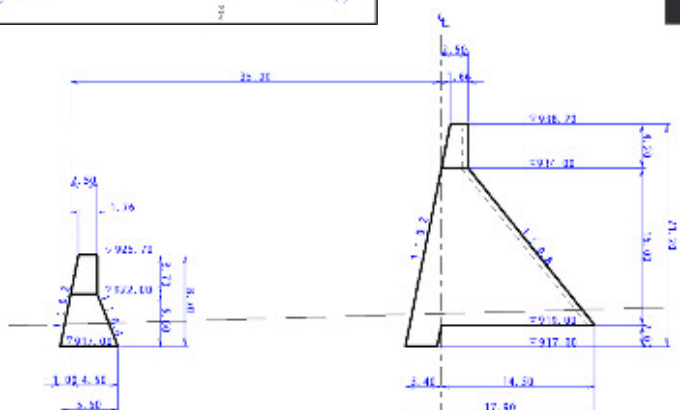
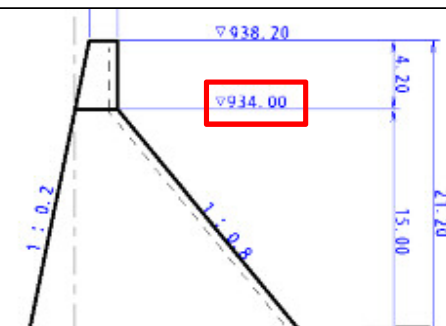
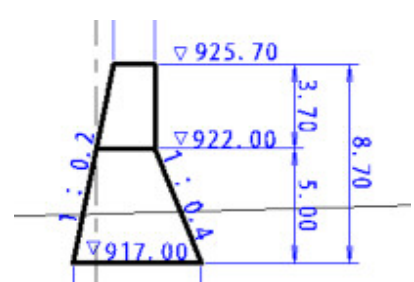
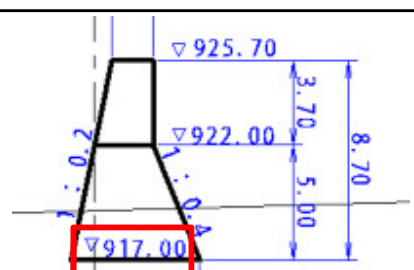
T-06 梶谷第2砂防ダム H11.10

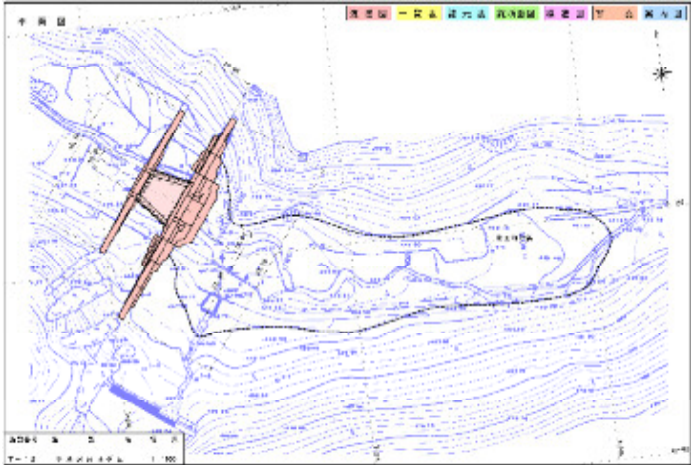
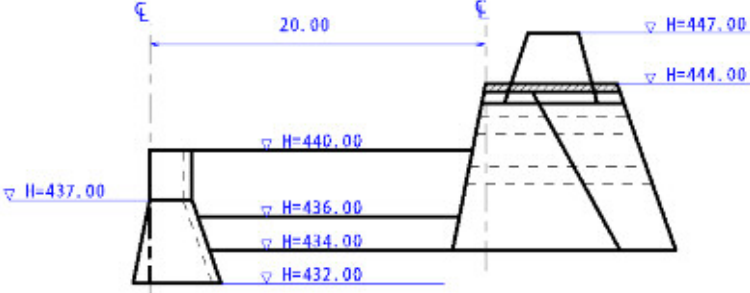
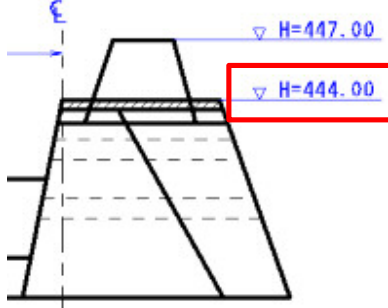
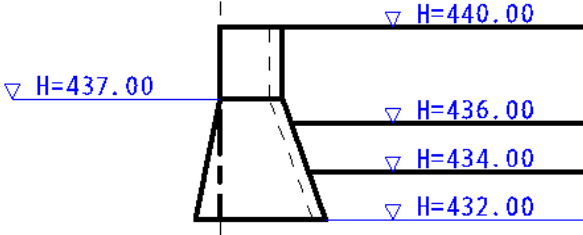
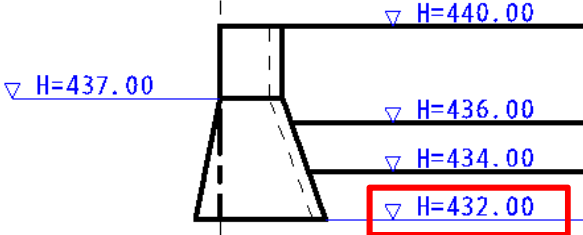
T-07		梶谷第3砂防ダム		所在地	南信濃村大字梶谷	河川名	遠山川・八重河内川・梶谷川		
一般図抜粋									
									
水通し標高	EL. 516.50 m			構造物諸元		竣工	昭和59年3月17日		
				魚道	—	主えん堤 高	8.0		
副ダム天端	EL. 511.00 m			形式	不透過	主えん堤 長	39.0		
				CA (km ²)	19.3	副えん堤 高	4.0		
河床高	EL. 507.00 m			堆砂状況	不明	副えん堤 長	29.4		
				水通し巾	15.0	堰堤間距離	18.0		
				流量観測可能性		—	減水対象発電所		
				机上検討(本堤)			机上検討(副堤)		
				最大使用水量	1.46 m3/s	最大使用水量	1.46 m3/s		
				最大出力	41.6kW	最大出力	79.6kW		
				年間発生電力量	210.0MWh	年間発生電力量	419.0MWh		
				概算事業費	114.3百万円	概算事業費	154.2百万円		
				建設単価	544.1円/kWh	建設単価	368.0円/kWh		
				現地調査結果					
				設置スペース		堤体状況			
				電力利用状況		堆砂状況			
				利水及び土地利用状況		土石流発生頻度 (植生等より推定)			

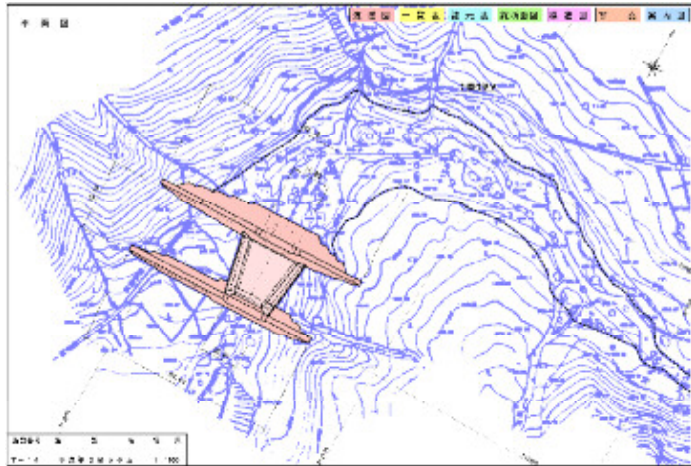
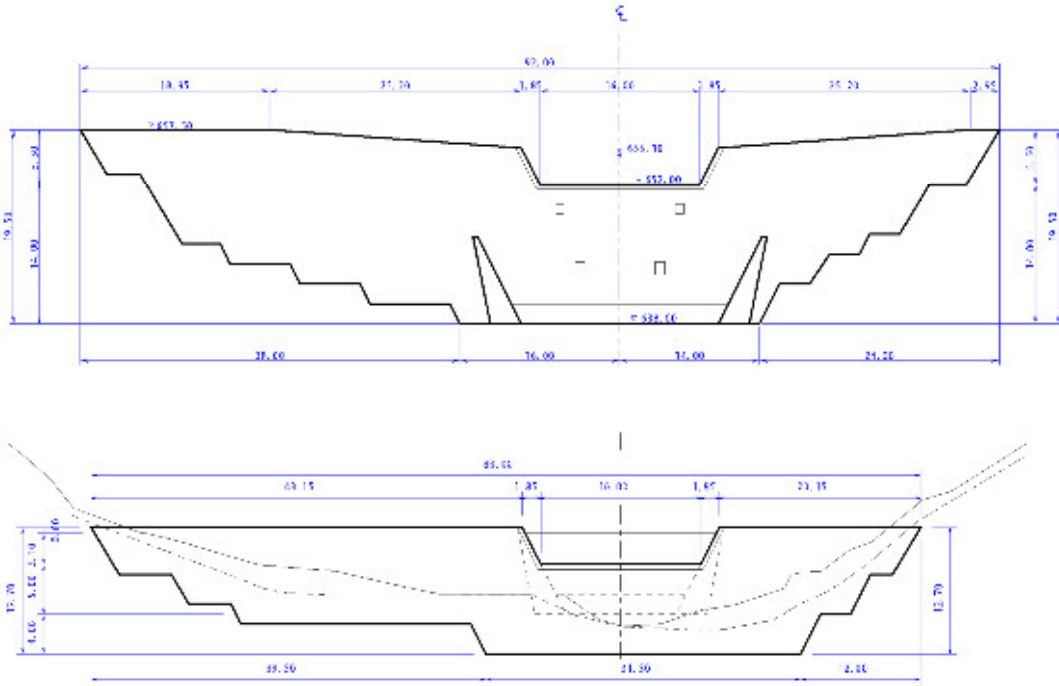
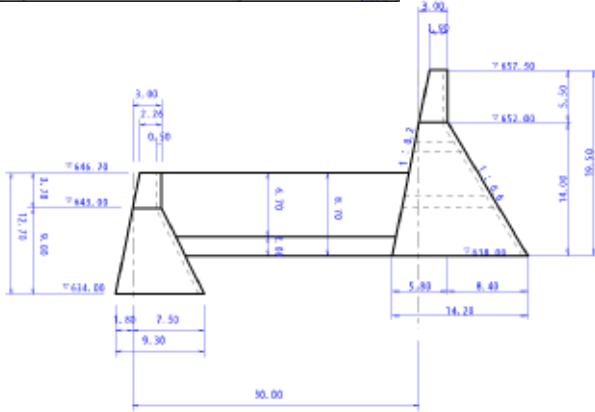
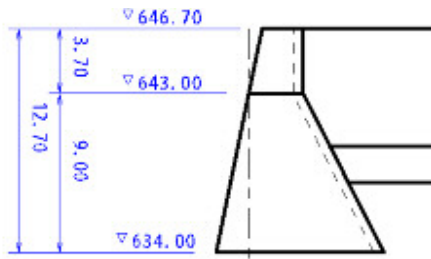
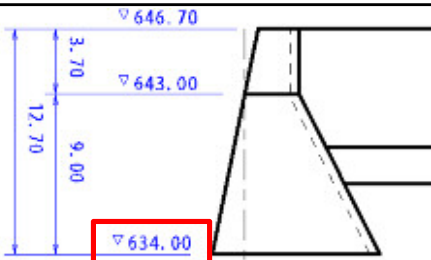
T-08	小嵐砂防ダム		所在地	南信濃村小嵐		河川名	遠山川・八重河内川・小嵐川	
一般図抜粋			 T-08 小嵐砂防ダム H8.4.23					
								
水通し標高	EL. 604.00 m		構造物諸元		竣工	昭和63年3月15日		
			魚道	—	主えん堤 高	18.0		
			形式	不透過	主えん堤 長	85.0		
副ダム天端	EL. 591.00 m		CA (km ²)	6.3	副えん堤 高	6.0 (7.0)		
			堆砂状況	満砂?	副えん堤 長	57.0		
			水通し巾	20.0	堰堤間距離	30.0		
河床高	EL. 584.00 m		流量観測可能性	—	減水対象発電所			
			机上検討(本堤)		机上検討(副堤)			
			最大使用水量	0.48 m3/s	最大使用水量	0.48 m3/s		
			最大出力	36.8kW	最大出力	58.5kW		
			年間発生電力量	192.0MWh	年間発生電力量	310.0MWh		
			概算事業費	83.5百万円	概算事業費	106.4百万円		
			建設単価	434.9円/kWh	建設単価	343.3円/kWh		
			現地調査結果					
			設置スペース		堤体状況			
			電力利用状況		堆砂状況			
			利水及び 土地利用状況		土石流発生頻度 (植生等より推定)			

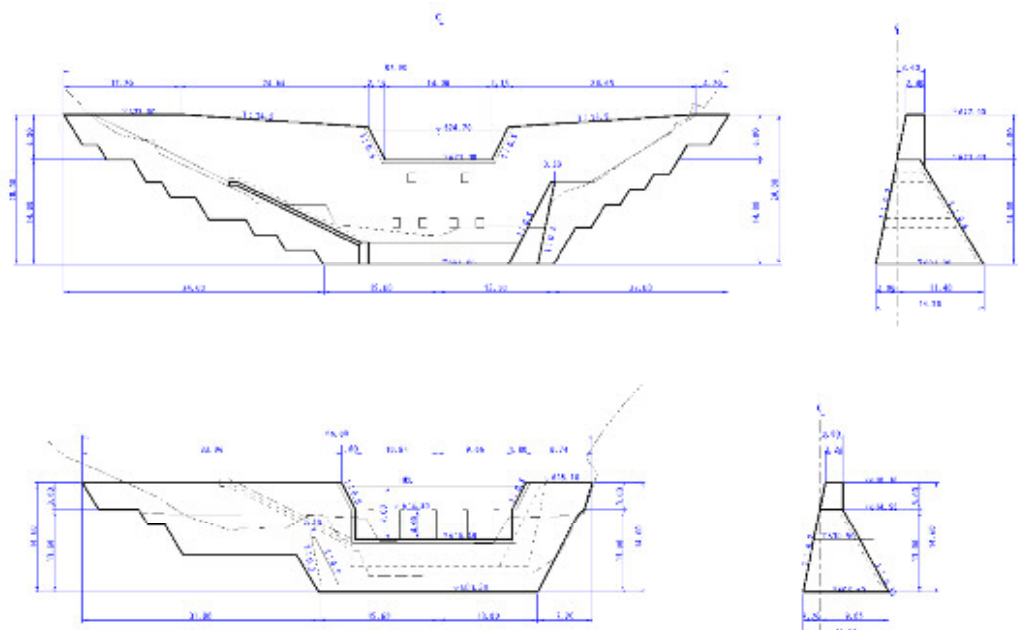
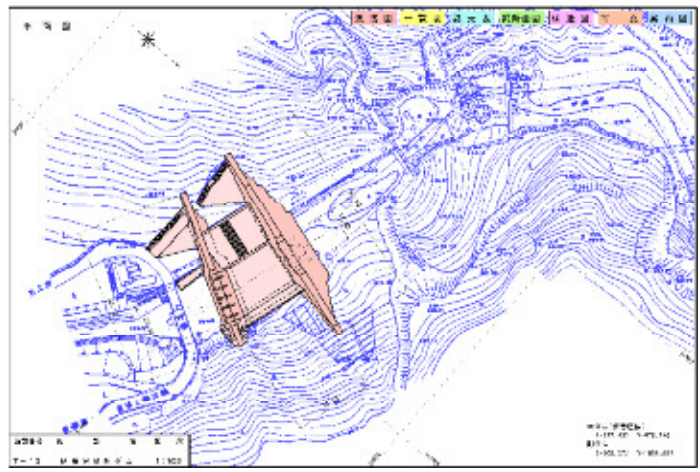
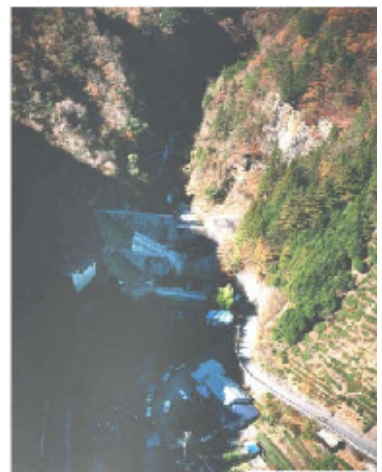
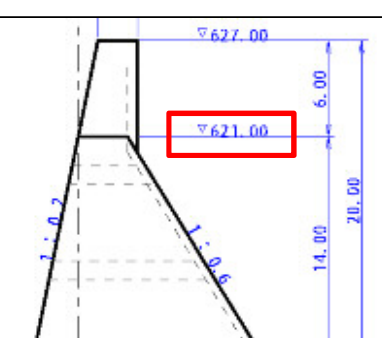
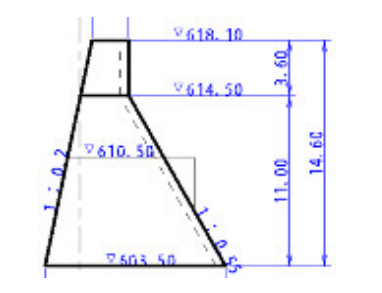
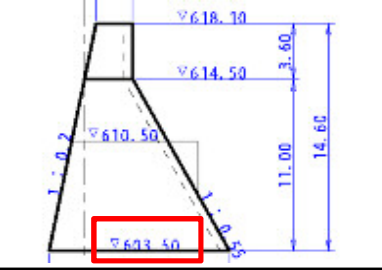
T-09		柳沢砂防ダム		所在地	上村大字程野・上島		河川名	遠山川・上村川・柳沢	
一般図抜粋									
				T-09 柳沢砂防ダム H11.10					
水通し標高	EL. 884.00 m			構造物諸元		竣工		昭和63年10月24日	
				魚道	—	主えん堤 高	20.0		
副ダム天端	EL. 870.00 m			形式	不透過	主えん堤 長	64.5		
				CA (km ²)	4.6	副えん堤 高	9.0		
河床高	EL. 861.00 m			堆砂状況	不明	副えん堤 長	34.4		
				水通し巾	15.0	堰堤間距離	40.0		
				流量観測可能性	—	減水対象発電所			
				机上検討(本堤)		机上検討(副堤)			
				最大使用水量	0.35 m ³ /s	最大使用水量	0.35 m ³ /s		
				最大出力	29.1kW	最大出力	49.5kW		
				年間発生電力量	152.0MWh	年間発生電力量	261.0MWh		
				概算事業費	70.1百万円	概算事業費	94.0百万円		
				建設単価	461.5円/kWh	建設単価	360.0円/kWh		
				現地調査結果					
				設置スペース		堤体状況			
				電力利用状況		堆砂状況			
				利水及び 土地利用状況		土石流発生頻度 (植生等より推定)			

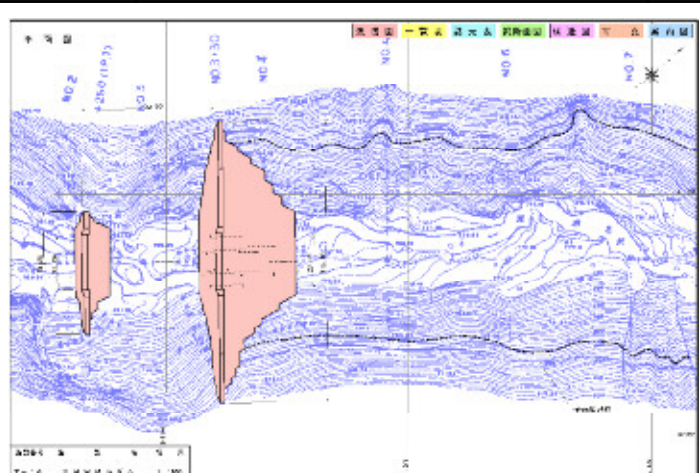
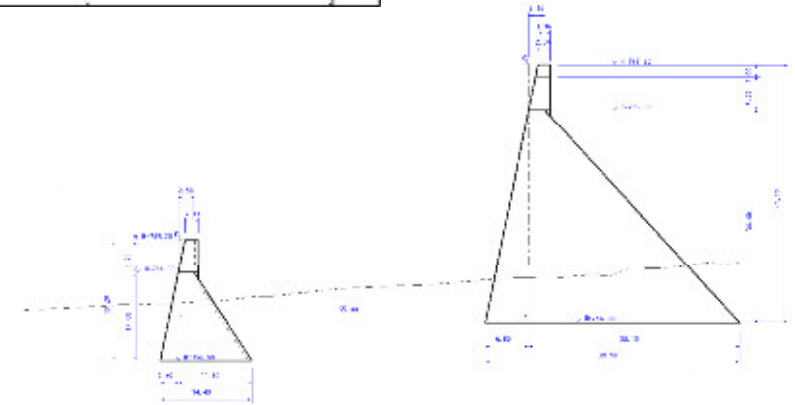
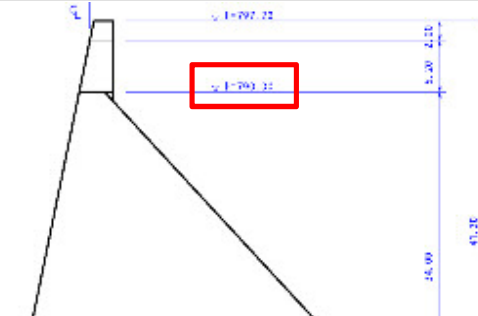
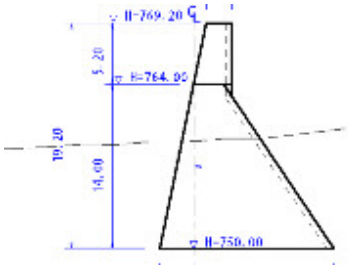
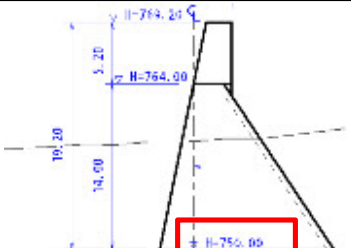
T-10	池口川砂防ダム		所在地	南信濃村大字池口	河川名	遠山川・左支池口川	
一般図抜粋							
					T-10 池口川砂防ダム H11.10		
							
水通し標高	EL. 750.00 m		構造物諸元		竣工	昭和62年2月24日	
			魚道	—	主えん堤 高	12.0	
			形式	不透過	主えん堤 長	56.7	
			CA(k㎡)	13.0	副えん堤 高	6.0	
			堆砂状況	不明	副えん堤 長	51.0	
副ダム天端	EL. 742.00 m		水通し巾	25.0	堰堤間距離	25.0	
			流量観測可能性	—	減水対象発電所		
			机上検討(本堤)		机上検討(副堤)		
			最大使用水量	0.98 m3/s	最大使用水量	0.98 m3/s	
			最大出力	44.0kW	最大出力	82.3kW	
河床高	EL. 736.00 m		年間発生電力量	227.0MWh	年間発生電力量	437.0MWh	
			概算事業費	106.9百万円	概算事業費	143.8百万円	
			建設単価	471.0円/kWh	建設単価	329.0円/kWh	
			現地調査結果				
			設置スペース		堤体状況		
	電力利用状況		堆砂状況				
	利水及び 土地利用状況		土石流発生頻度 (植生等より推定)				

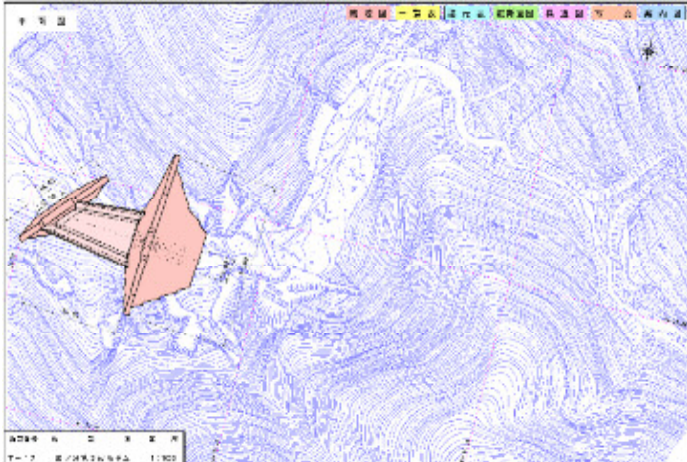
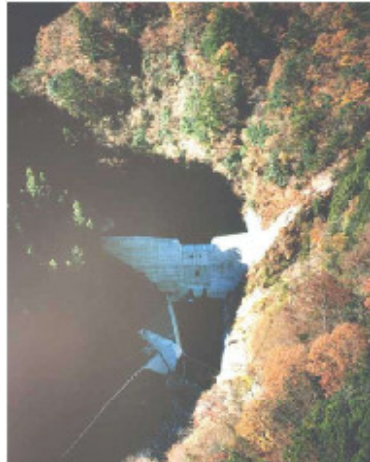
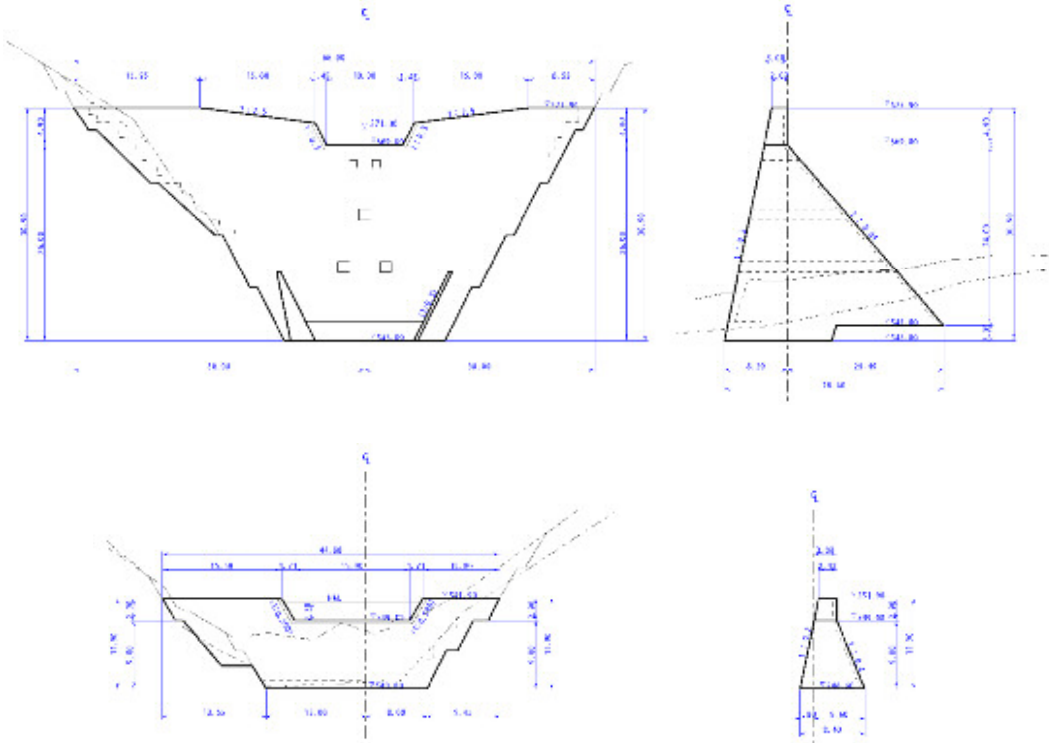
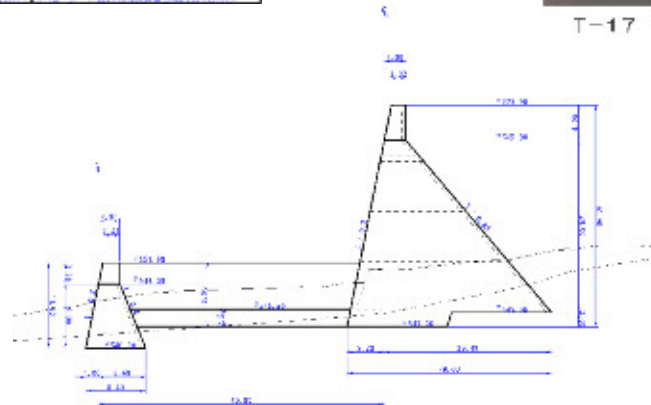
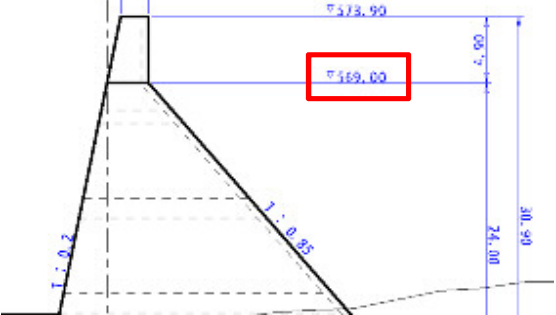
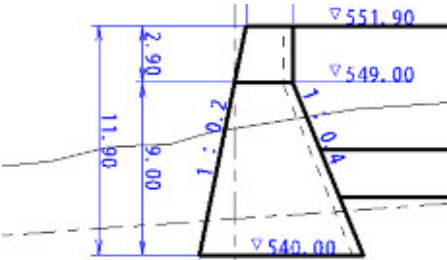
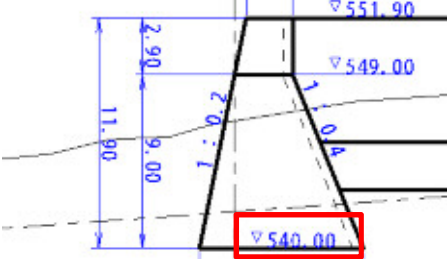
T-11		大島河原砂防ダム		所在地	上村大字大島河原	河川名	遠山川	
一般図抜粋								
								
				T-11 大島河原砂防ダム H11.11				
								
水通し標高	EL. 934.00 m			構造物諸元		竣工	平成2年3月28日	
				魚道	—	主えん堤 高	15.0 (17.0)	
				形式	不透過	主えん堤 長	75.0	
				CA(k㎡)	15.7	副えん堤 高	5.0	
				堆砂状況	満砂ではない	副えん堤 長	69.0	
				水通し巾	30.0	堰堤間距離	35.0	
副ダム天端	EL. 922.00 m			流量観測可能性		—	減水対象発電所	
				机上検討(本堤)		机上検討(副堤)		
				最大使用水量	1.19 m3/s	最大使用水量	1.19 m3/s	
				最大出力	84.0kW	最大出力	122.6kW	
				年間発生電力量	445.0MWh	年間発生電力量	658.0MWh	
				概算事業費	142.8百万円	概算事業費	180.0百万円	
河床高	EL. 917.00 m			建設単価		321.0円/kWh	建設単価	273.5円/kWh
				現地調査結果				
				設置スペース			堤体状況	
				電力利用状況			堆砂状況	
				利水及び土地利用状況			土石流発生頻度 (植生等より推定)	

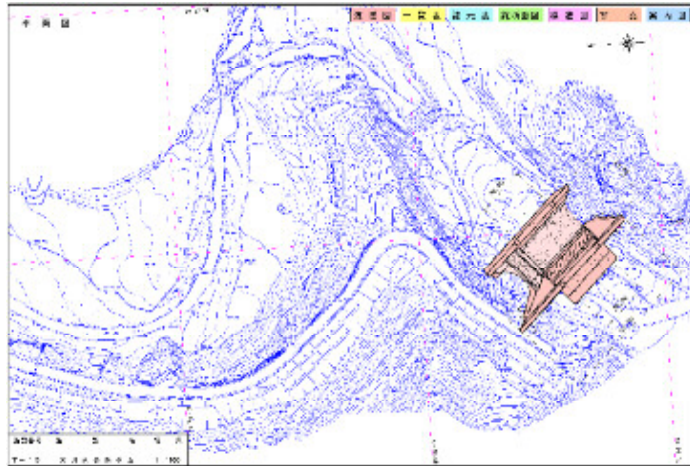
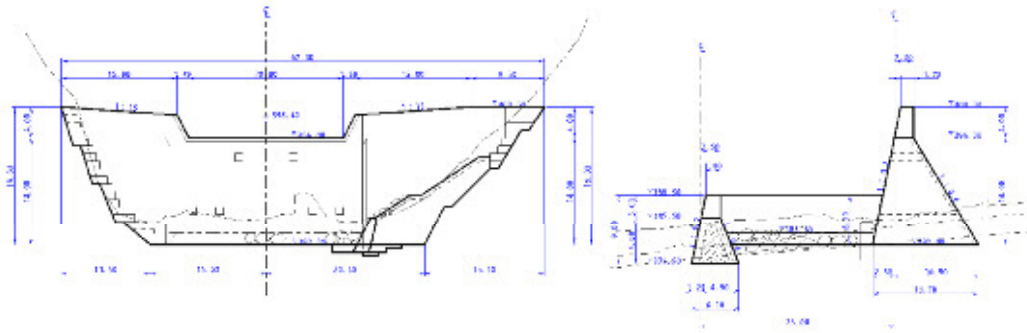
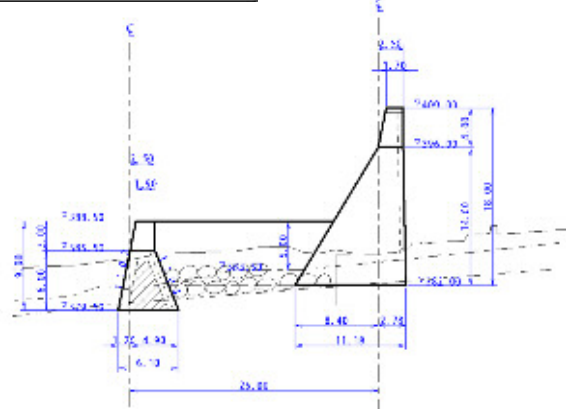
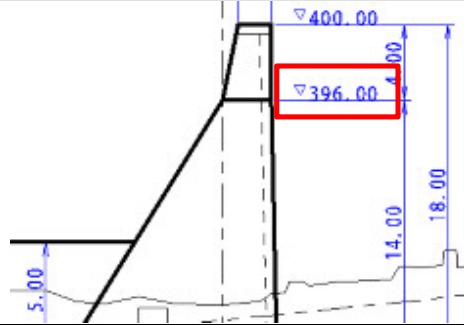
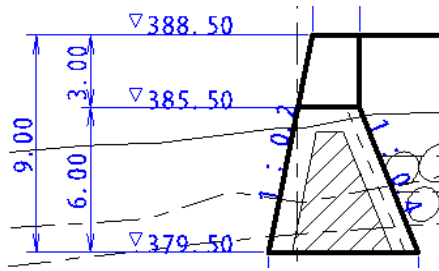
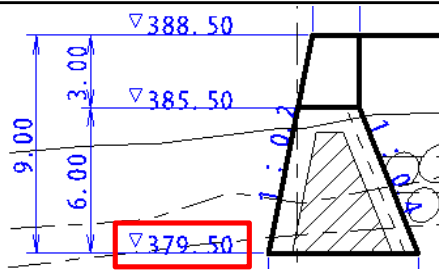
T-13		小池沢砂防ダム	所在地	南信濃村和田	河川名	遠山川・左支小池沢
一般図抜粋			  T-13 小池沢砂防ダム H11.10 			
水通し標高	EL. 444.00 m		構造物諸元		竣工	平成3年1月29日
			魚道	—	主えん堤 高	10.0
			形式	不透過	主えん堤 長	93.5
			CA (km ²)	1.88	副えん堤 高	5.0
			堆砂状況	不明	副えん堤 長	66.5
			水通し巾	10.0	堰堤間距離	20.0
			流量観測可能性	—	減水対象発電所	
副ダム天端	EL. 437.00 m		机上検討(本堤)		机上検討(副堤)	
			最大使用水量	0.14 m ³ /s	最大使用水量	0.14 m ³ /s
			最大出力	5.4kW	最大出力	10.1kW
			年間発生電力量	27.0MWh	年間発生電力量	51.0MWh
			概算事業費	29.3百万円	概算事業費	38.9百万円
河床高	EL. 432.00 m		建設単価	1085.9円/kWh	建設単価	763.1円/kWh
			現地調査結果			
			設置スペース		堤体状況	
			電力利用状況		堆砂状況	
			利水及び 土地利用状況		土石流発生頻度 (植生等より推定)	

T-14		小嵐第2砂防ダム		所在地	南信濃村大字八重河内・小嵐	河川名	遠山川・八重河内川・小嵐川
一般図抜粋							
							
水通し標高	EL. 652.00 m			構造物諸元		竣工	平成5年2月2日
				魚道	—	主えん堤 高	14.0
				形式	不透過	主えん堤 長	92.0
				CA (km ²)	5.8	副えん堤 高	9.0
				堆砂状況	不明	副えん堤 長	83.0
副ダム天端	EL. 643.00 m			水通し巾	16.0	堰堤間距離	30.0
				流量観測可能性	—	減水対象発電所	
				机上検討(本堤)		机上検討(副堤)	
				最大使用水量	0.44 m3/s	最大使用水量	0.44 m3/s
				最大出力	22.5kW	最大出力	48.1kW
河床高	EL. 634.00 m			年間発生電力量	115.0MWh	年間発生電力量	254.0MWh
				概算事業費	66.1百万円	概算事業費	94.2百万円
				建設単価	575.0円/kWh	建設単価	370.7円/kWh
				現地調査結果			
				設置スペース		堤体状況	
		電力利用状況		堆砂状況			
		利水及び 土地利用状況		土石流発生頻度 (植生等より推定)			

T-15 伊藤沢砂防ダム			所在地	上村大字伊藤	河川名	遠山川・上村川・伊藤沢
一般図抜粋 						
水通し標高 EL. 621.00 m 			構造物諸元 竣工 平成9年3月31日			
			魚道	—	主えん堤 高	14.0
			形式	不透過	主えん堤 長	87.0
			CA (km ²)	6.77	副えん堤 高	7.0 (11.0)
			堆砂状況	満砂ではない	副えん堤 長	66.8
			水通し巾	14.0	堰堤間距離	32.5
			流量観測可能性	—	減水対象発電所	
副ダム天端 EL. 614.50 m 			机上検討(本堤)		机上検討(副堤)	
			最大使用水量	0.51 m ³ /s	最大使用水量	0.51 m ³ /s
			最大出力	17.9kW	最大出力	54.5kW
			年間発生電力量	90.0MWh	年間発生電力量	288.0MWh
			概算事業費	61.4百万円	概算事業費	100.9百万円
河床高 EL. 603.50 m 			建設単価	682.2円/kWh	建設単価	350.5円/kWh
			現地調査結果			
			設置スペース		堤体状況	
			電力利用状況		堆砂状況	
			利水及び 土地利用状況		土石流発生頻度 (植生等より推定)	

T-16		兎洞沢砂防ダム		所在地	南信濃村大字木沢・兎洞	河川名	遠山川・右支兎洞沢
一般図抜粋				 T-16 兎洞沢砂防ダム (写真なし) 			
水通し標高	EL. 790.00 m			構造物諸元		竣工	—
				魚道	—	主えん堤 高	34.0
副ダム天端	EL. 764.00 m			形式	不透過	主えん堤 長	116.0
				CA (km ²)	16.85	副えん堤 高	14.0
河床高	EL. 750.00 m			堆砂状況	不明	副えん堤 長	50.0
				水通し巾	23.0	堰堤間距離	55.0
				流量観測可能性	—	減水対象発電所	
				机上検討(本堤)		机上検討(副堤)	
				最大使用水量	0.22 m3/s	最大使用水量	0.22 m3/s
				最大出力	34.9kW	最大出力	54.5kW
				年間発生電力量	183.0MWh	年間発生電力量	289.0MWh
				概算事業費	74.6百万円	概算事業費	96.7百万円
				建設単価	407.5円/kWh	建設単価	334.7円/kWh
				現地調査結果			
				設置スペース		堤体状況	
				電力利用状況		堆砂状況	
				利水及び 土地利用状況		土石流発生頻度 (植生等より推定)	

T-17		三ツ沢第2砂防ダム		所在地	南信濃村木沢		河川名	遠山川・三ツ沢		
一般図抜粋								T-17 三ツ沢第2砂防ダム H11.11		
										
水通し標高	EL. 569.00 m			構造物諸元		竣工		平成10年		
				魚道	—	主えん堤 高		24.0 (26.0)		
形式				不透過		主えん堤 長		68.0		
CA (km ²)				3.0		副えん堤 高		9.0		
堆砂状況				満砂ではない		副えん堤 長		44.0		
水通し巾				10.0		堰堤間距離		40.0		
流量観測可能性				—		減水対象発電所				
副ダム天端	EL. 549.00 m			机上検討(本堤)		机上検討(副堤)				
				最大使用水量	0.23 m ³ /s	最大使用水量	0.23 m ³ /s			
最大出力				27.9kW		最大出力	41.1kW			
年間発生電力量				145.0MWh		年間発生電力量	217.0MWh			
概算事業費				60.3百万円		概算事業費	77.4百万円			
河床高	EL. 540.00 m			建設単価		415.6円/kWh		建設単価	356.8円/kWh	
				現地調査結果						
設置スペース						堤体状況				
電力利用状況						堆砂状況				
利水及び 土地利用状況						土石流発生頻度 (植生等より推定)				

T-19		大河内砂防ダム		所在地	天龍村藁崎	河川名	遠山川 左支 大河内川
一般図抜粋				 T-19 大河内砂防ダム H11.11			
							
水通し標高	EL. 396.00 m			構造物諸元		竣工	—
				魚道	—	主えん堤 高	14.0
副ダム天端	EL. 385.50 m			形式		不透過	主えん堤 長
				CA (km ²)	7.9	副えん堤 高	6.0
河床高	EL. 379.50 m			堆砂状況		満砂ではない	副えん堤 長
				水通し巾	20.0	堰堤間距離	25.0
				流量観測可能性		—	減水対象発電所
				机上検討(本堤)		机上検討(副堤)	
				最大使用水量	0.60 m3/s	最大使用水量	0.60 m3/s
				最大出力	36.5kW	最大出力	59.7kW
				年間発生電力量	189.0MWh	年間発生電力量	316.0MWh
				概算事業費	84.4百万円	概算事業費	108.9百万円
				建設単価	446.7円/kWh	建設単価	344.6円/kWh
				現地調査結果			
				設置スペース		堤体状況	
				電力利用状況		堆砂状況	
				利水及び 土地利用状況		土石流発生頻度 (植生等より推定)	